松山市庁舎における今夏の節電実績について

【今夏の節電実績（本館・別館・第2別館・第3別館・第4別館）】

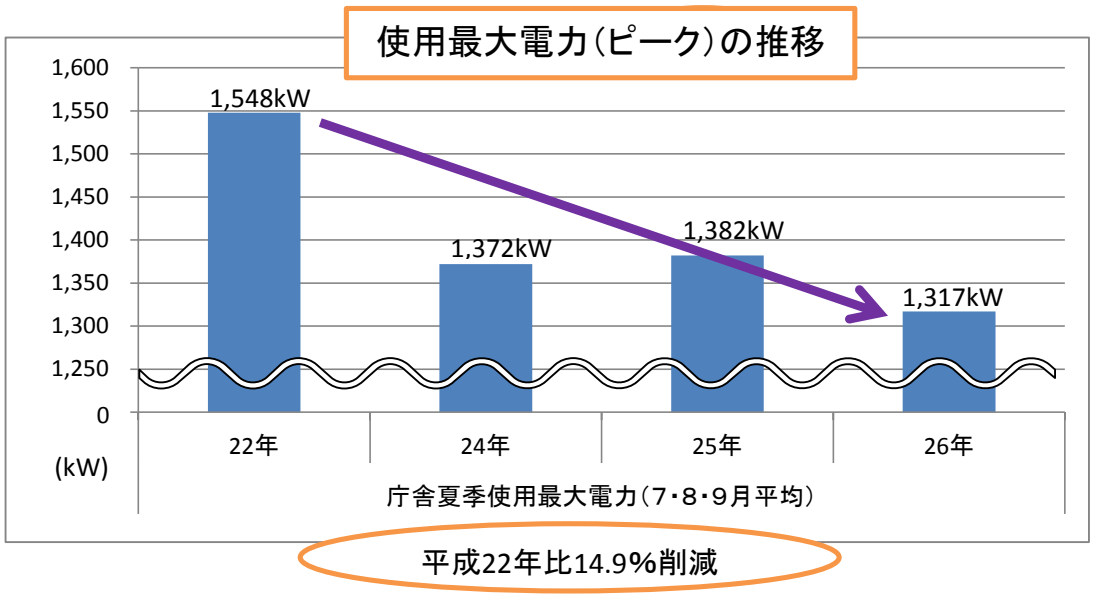

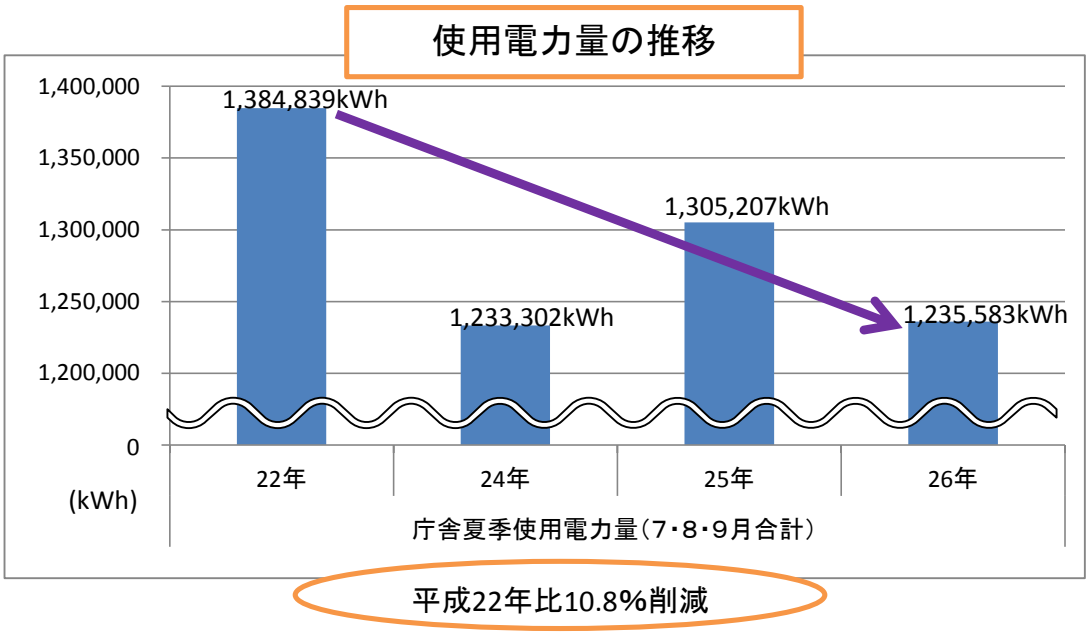

今夏は、例年より涼しかったことや電算用サーバーの新旧システムの並行稼働が終了したことから、震災前の猛暑年の平成22年と比べた場合、使用最大電力が14.9%、使用電力量が10.8%削減できました。

【主な節電対策】

(1)クールビズの徹底、冷房時間の短縮、冷房機器の運転台数の見直し

(2)デマンド(最大需要電力)監視装置の活用

(3)庁舎の窓際の照明（日中明るい場合）や廊下の不要な照明の消灯の徹底

(4)始業前や昼休みの消灯、残業時の部分点灯の徹底

(5)庁舎本館にヘチマのグリーンカーテンを設置