令 和 7 年 度

水　質　年　報

松 山 市 公 営 企 業 局

水質年報　目次

第１編　水質管理の概要
　第１章　上水道の水質概要
　　1　水源と浄水処理
　　2　水道水（蛇口）の水質
　第２章　簡易水道の水質概要
　　1　水源と浄水処理
　　2　水道水（蛇口）の水質
　第３章　水質検査
　　1　水質試験項目及び試験方法
　　2　主要な水質検査機器

第２編　上水道
　第１章　市之井手水系
　　1　石手川ダム
　　2　市之井手浄水場
　第２章　高井神田水系
　　1　高井神田浄水場
　第３章　かきつばた水系
　　1　かきつばた浄水場
　　2　竹原浄水場
　第４章　垣生水系
　　1　垣生浄水場
　第５章　北条水系
　　1　北条浄水場
　第６章　久谷水系
　　1　久谷浄水場
　第７章　給水栓
　　1　給水栓水質検査結果
　　2　残留塩素毎日検査結果
　　3　水質問い合わせ状況
　第８章　その他の水質検査
　　1　水質管理目標設定項目検査結果
　　2　農薬類検査結果
　　3　クリプトスポリジウム等検査結果
　　4　放射性物質検査結果

第３編　簡易水道
　第１章　北条地区簡易水道
　　1　原水水質検査結果
　　2　給水栓水質検査結果
　　3　残留塩素毎日検査結果
　　4　クリプトスポリジウム等検査結果
　第２章　中島地区簡易水道
　　1　原水水質検査結果
　　2　給水栓水質検査結果
　　3　残留塩素毎日検査結果

第４編　工業用水道
　工業用水道水質検査結果

第１編　水質管理の概要

第１章　上水道の水質概要

１ 水源と浄水処理

(1) 市之井手水系（石手川ダム）

市之井手浄水場は、石手川ダムを水源としています。原水の水質は、降雨等の影響により大きく変動します。石手川ダムで発生するプランクトンには、かび臭の原因となる物質を産生する種類がありますが、大量に発生することはありませんでした。

(2) 高井神田水系・かきつばた水系・垣生水系（地下水）

高井神田浄水場と、かきつばた浄水場は、重信川水系の地下水を水源としています。水源の水質は良好ですが、クリプトスポリジウム対策として膜処理を行っています。

垣生浄水場は、重信川の伏流水を水源としています。水源の水質は、河床の自然浄化作用により安定した良好な状況でした。

(3) 北条水系（地下水と池水）

北条浄水場は、立岩川水系の地下水を水源としています。水源の水質は良好ですが、クリプトスポリジウム対策として紫外線処理を行っています。

院内浄水場は、新池を水源としています。令和元年から運転を休止しています。

(4) 久谷水系（地下水）

久谷浄水場は、地下水を水源としています。水源の水質は良好ですが、クリプトスポリジウム対策として紫外線処理を行っています。

２ 水道水（蛇口）の水質

水質検査計画に基づき、市内２７か所で水質基準項目（５１項目）について水質検査を行った結果、すべての給水栓で水質基準を満たしています。

松山市上水道給水栓水　令和７年度年間平均値

残留塩素及び基準項目 51 項目　　（年間）

検査項目	基準値	平均値	備考
残留塩素	0.1mg/L 以上	0.4mg/L	消毒
一般細菌	1mL 中 100 以下	0	病原微生物
大腸菌	検出されないこと	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	〈0.0003mg/L	金属類
水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	〈0.00005mg/L※	
セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	〈0.002mg/L	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	〈0.004mg/L	無機物
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	消毒副生成物
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.2mg/L	無機物
フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.22mg/L	
ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下	0.03mg/L	
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	〈0.0002mg/L	有機物
1,4－ジオキサン	0.05mg/L 以下	〈0.001mg/L	
シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	〈0.002mg/L	
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	〈0.001mg/L	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
ベンゼン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
塩素酸	0.6mg/L 以下	0.08mg/L	消毒副生成物
クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	〈0.002mg/L	
クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.008mg/L	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	〈0.002mg/L	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.003mg/L	
臭素酸	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	
総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.016mg/L	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.004mg/L	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.004mg/L	
ブロモホルム	0.09mg/L 以下	0.001mg/L	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	〈0.005mg/L	
亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下	〈0.01mg/L	金属類
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.02mg/L	
鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	〈0.01mg/L	
銅及びその化合物	1mg/L 以下	〈0.01mg/L	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	12mg/L	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	〈0.001mg/L	
塩化物イオン	200mg/L 以下	10mg/L	無機物
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	67mg/L	
蒸発残留物	500mg/L 以下	124mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	〈0.02mg/L※	有機物
ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	〈0.000001mg/L	臭気原因物質
2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	〈0.000001mg/L	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	〈0.005mg/L※	有機物
フェノール類	0.005mg/L 以下	〈0.0005mg/L※	
有機物(TOC)	3mg/L 以下	0.3mg/L	
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.9	基礎的性状
味	異常でないこと	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	
色度	5 度以下	〈0.5 度	
濁度	2 度以下	〈0.1 度	

（注）※の項目については、配水過程で水質が変化しないため、浄水場で検査した値です。

第２章　簡易水道の水質概要

１ 水源と浄水処理

(1) 北条地区簡易水道

北条地区には萩原、立岩米之野、院内、横谷、客の５つの簡易水道があります。

水源は地下水、表流水で、一部の水源は降雨や季節により水質が変動することがありますが、汚染物質等は検出されず良好な状況でした。

(2) 中島地区簡易水道

中島地区には東中島地区（大浦・小浜・長師・宮野)、神浦地区、西中島地区（宇和間・吉木・饒・畑里・熊田)、中島粟井地区、睦月地区、野忽那地区、津和地地区、二神地区、怒和地区の簡易水道があります。

水源は地下水、表流水、海水淡水化処理水と多様で、一部の水源は降雨や季節等により水質の変動が大きく、浄水処理に注意が必要です。

主要産業であるかんきつ栽培による肥料の影響で、硝酸態窒素濃度の高い水源がありますが、窒素除去装置の設置や、硝酸態窒素濃度の低い水源から優先的に取水するなどの対策を実施しています。

２ 水道水（蛇口）の水質

水質検査計画に基づき、北条地区（５簡易水道)・中島地区簡易水道（９地区）で水質基準項目（５１項目）について水質検査を行った結果、すべての簡易水道で水質基準を満たしています。

松山市簡易水道給水栓水　令和７年度年間平均値

残留塩素及び基準項目 51 項目　　（年間）

検査項目	基準値	北条地区平均値	中島地区平均値
残留塩素	0.1mg/L 以上	0.4mg/L	0.4mg/L
一般細菌	1mL 中 100 以下	0	1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	〈0.0003mg/L	〈0.0003mg/L
水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	〈0.00005mg/L	〈0.00005mg/L
セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	〈0.002mg/L	〈0.002mg/L
亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	〈0.004mg/L	〈0.004mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.1mg/L	2.4mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.24mg/L	0.28mg/L
ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下	〈0.01mg/L	0.09mg/L
四塩化炭素	0.002mg/L 以下	〈0.0002mg/L	〈0.0002mg/L
1,4－ジオキサン	0.05mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
シス及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	〈0.002mg/L	〈0.002mg/L
ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
ベンゼン	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
塩素酸	0.6mg/L 以下	〈0.06mg/L	0.07mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	〈0.002mg/L	〈0.002mg/L
クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.010mg/L	0.006mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.002mg/L	〈0.002mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.002mg/L	0.011mg/L
臭素酸	0.01mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.015mg/L	0.034mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.002mg/L	〈0.002mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.004mg/L	0.007mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L 以下	〈0.001mg/L	0.010mg/L
ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	〈0.005mg/L	〈0.005mg/L
亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下	0.02mg/L	〈0.01mg/L
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	〈0.01mg/L	〈0.01mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	〈0.01mg/L	〈0.01mg/L
銅及びその化合物	1mg/L 以下	0.02mg/L	〈0.01mg/L
ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	11mg/L	33mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	〈0.001mg/L	〈0.001mg/L
塩化物イオン	200mg/L 以下	6.4mg/L	37mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	66mg/L	105mg/L
蒸発残留物	500mg/L 以下	122mg/L	225mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	〈0.02mg/L	〈0.02mg/L
ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	〈0.000001mg/L	〈0.000001mg/L
2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	〈0.000001mg/L	〈0.000001mg/L
非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	〈0.005mg/L	〈0.005mg/L
フェノール類	0.005mg/L 以下	〈0.0005mg/L	〈0.0005mg/L
有機物(TOC)	3mg/L 以下	0.4mg/L	0.8mg/L
pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	〈0.5 度	〈0.5 度
濁度	2 度以下	〈0.1 度	〈0.1 度

第３章　水質検査

１　水質試験項目及び試験方法

水質基準項目（５１項目）　　令和8年3月31日現在

	試　験　項　目	試　験　方　法	基 準 値
1	一般細菌	標準寒天培地法	1mL中100個以下
2	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	ICP－MS法	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005　〃
5	セレン及びその化合物	ICP－MS法	0.01　〃
6	鉛及びその化合物		0.01　〃
7	ヒ素及びその化合物		0.01　〃
8	六価クロム化合物		0.02　〃
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.04　〃
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ポストカラム吸光光度法	0.01　〃
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	10　〃
12	フッ素及びその化合物		0.8　〃
13	ホウ素及びその化合物	ICP－MS法	1.0　〃
14	四塩化炭素	PT－GC－MS法	0.002　〃
15	1, 4-ジオキサン		0.05　〃
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		0.04　〃
17	ジクロロメタン		0.02　〃
18	テトラクロロエチレン		0.01　〃
19	トリクロロエチレン		0.01　〃
20	ベンゼン		0.01　〃
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6　〃
22	クロロ酢酸	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.02　〃
23	クロロホルム	PT－GC－MS法	0.06　〃
24	ジクロロ酢酸	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.03　〃
25	ジブロモクロロメタン	PT－GC－MS法	0.1　〃
26	臭素酸	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.01　〃
27	総トリハロメタン	PT－GC－MS法	0.1　〃
28	トリクロロ酢酸	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.03　〃
29	ブロモジクロロメタン	PT－GC－MS法	0.03　〃
30	ブロモホルム		0.09　〃
31	ホルムアルデヒド	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.08　〃

	試　験　項　目	試　験　方　法	基 準 値
32	亜鉛及びその化合物	ICP－MS法	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物		0.2　〃
34	鉄及びその化合物		0.3　〃
35	銅及びその化合物		1.0　〃
36	ナトリウム及びその化合物		200　〃
37	マンガン及びその化合物		0.05　〃
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	200　〃
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	滴定法（EDTA法）	300　〃
40	蒸発残留物	重量法	500　〃
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出－HPLC法	0.2　〃
42	ジェオスミン	HS－GC－MS法	0.00001　〃
43	2-メチルイソボルネオール		0.00001　〃
44	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02　〃
45	フェノール類	固相抽出－GC－MS法	0.005　〃
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	全有機炭素計測定法	3　〃
47	pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下
48	味	官能法	異常でないこと
49	臭気	官能法	異常でないこと
50	色度	透過光測定法	5度以下
51	濁度	積分球式光電光度法	2度以下

水質管理目標設定項目（２７項目）　　令和8年3月31日現在

番号※	試　験　項　目	試　験　方　法	目 標 値
目1	アンチモン及びその化合物	ICP－MS法	0.02mg/L以下
目2	ウラン及びその化合物		0.002 〃 (暫定)
目3	ニッケル及びその化合物		0.02 〃
目5	1,2-ジクロロエタン	PT－GC－MS法	0.004 〃
目8	トルエン		0.4 〃
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	溶媒抽出－GC－MS法	0.08 〃
目10	亜塩素酸	二酸化塩素を使用していないため省略	0.6 〃
目12	二酸化塩素	二酸化塩素を使用していないため省略	0.6 〃
目13	ジクロロアセトニトリル	溶媒抽出－GC－MS法	0.01 〃 (暫定)
目14	抱水クロラール		0.02 〃 (暫定)
目15	農薬類	農薬ごとに定められた方法による	検出値と目標値の比の和として1以下
目16	残留塩素	DPD法	1mg/L以下
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	滴定法（EDTA法）	10mg/L以上 100mg/L以下
目18	マンガン及びその化合物	ICP－MS法	0.01mg/L以下
目19	遊離炭酸	滴定法	20 〃
目20	1,1,1-トリクロロエタン	PT－GC－MS法	0.3 〃
目21	メチル-t-ブチルエーテル		0.02 〃
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	全有機炭素（水質基準項目）の検査で代替できるため省略	3 〃
目23	臭気強度（TON）	官能法	3以下
目24	蒸発残留物	重量法	30mg/L以上 200mg/L以下
目25	濁度	積分球式光電光度法	1度以下
目26	pH値	ガラス電極法	7.5程度
目27	腐食性（ランゲリア指数）	計算法	－1程度以上とし、極力0に近づける
目28	従属栄養細菌	R2A寒天培地法	1mL中2,000以下 (暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	PT－GC－MS法	0.1 mg/L以下
目30	アルミニウム及びその化合物	ICP－MS法	0.1 〃
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	液体クロマトグラフ－質量分析法	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下 (暫定)

※ 目4、目6、目7及び目11は、環境省通知により項目が削除されています。

検査対象農薬（３８項目）　　令和8年3月31日現在

番号	農薬名	用途	試験方法	目標値
3	2,4-D（2,4-PA）	除草剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.02 mg/L以下
6	アシュラム	除草剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.9 〃
7	アセフェート	殺虫剤･殺菌剤	ＬＣ－ＭＳ法	0.006 〃
8	アトラジン	除草剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.01 〃
10	アミトラズ	殺虫剤	ＬＣ－ＭＳ法	0.006 〃
11	アラクロール	除草剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.03 〃
12	イソキサチオン	殺虫剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.005 〃
17	イプロベンホス（IBP）	殺菌剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.09 〃
18	イミノクタジン	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.006 〃
34	グリホサート	除草剤	ＨＰＬＣ法	2 〃
39	クロロタロニル（TPN）	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.05 〃
42	ジウロン（DCMU）	除草剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.02 〃
43	ジクロベニル（DBN）	除草剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.03 〃
45	ジクワット	除草剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.01 〃
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤･殺菌剤	委託検査	0.005 〃
54	ダイアジノン	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.003 〃
55	ダイムロン	殺虫剤･殺菌剤･除草剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.8 〃
58	チウラム	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.02 〃
60	チオファネートメチル	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.3 〃
61	チオベンカルブ	除草剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.02 〃
64	トリクロピル	除草剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.006 〃
65	トリクロルホン（DEP）	殺虫剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.005 〃
66	トリシクラゾール	殺虫剤･殺菌剤･植物成長調整剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.1 〃
73	ピラゾリネート	除草剤	ＬＣ－ＭＳ法	0.02 〃
76	ピロキロン	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.05 〃
78	フェニトロチオン（MEP）	殺虫剤･殺菌剤･植物成長調整剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.01 〃
82	フェントエート（PAP）	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.007 〃
84	フサライド	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.1 〃
85	ブタクロール	除草剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.03 〃
87	ブプロフェジン	殺虫剤･殺菌剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.02 〃
88	フルアジナム	殺菌剤	ＬＣ－ＭＳ法	0.03 〃
95	ブロモブチド	殺虫剤･除草剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.1 〃
96	ベノミル	殺菌剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.02 〃
100	ベンタゾン	除草剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.2 〃
107	メコプロップ（MCPP）	除草剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.05 〃
108	メソミル	殺虫剤	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.03 〃
110	メチダチオン（DMTP）	殺虫剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.004 〃
113	メフェナセット	除草剤	固相抽出－ＧＣ－ＭＳ法	0.02 〃

※ 水質管理目標設定項目の農薬類115物質のうち、使用状況等に応じて、38物質の農薬を選定して検査を実施。

その他の項目

試　験　項　目	試　験　方　法	
気　　温	気温計	
水　　温	棒状温度計	
アンモニア態窒素	吸光光度法(1-ナフトール法)	
カルシウム硬度	滴定法(EDTA法)	
総アルカリ度	滴定法(中和滴定法)	
電気伝導率	電極法	
溶存酸素(DO)	溶存酸素計	
総窒素	紫外線吸光光度法	
総リン	吸光光度法(ペルオキソ二硫酸カリウム分解法)	

工業用水（３項目）

試　験　項　目	試　験　方　法	基　準　値　※
水　　温	JIS K 0101 に規定する方法	27℃以下
濁　　度	JIS K 0101 に規定する方法	15度以下
pH　　値	JIS K 0101 に規定する方法	5.8以上8.6以下

※松山市工業用水道給水条例(昭和39年4月1日条例第77号)

2　主要な水質検査機器

令和8年3月31日現在

	分析機器名	メーカー	型式	台数
1	誘導結合プラズマ質量分析計	アジレント	7850	1
2	水銀分析計	日本インスツルメンツ	RA-4500	1
3	イオンクロマトグラフ （シアン分析装置）	サーモフィッシャー	Dionex Integrion +PCM-520C	1
4	イオンクロマトグラフ (陰イオン類・塩素酸分析装置)	サーモフィッシャー	Dionex Integrion	1
5	ガスクロマトグラフ質量分析計	日本電子	Jms-Q1500GC	1
6	ヘッドスペース ガスクロマトグラフ質量分析計 （かび臭分析装置）	日本電子	S-trap Jms-Q1500GC	1
7	パージアンドトラップ ガスクロマトグラフ質量分析計	テクマー 日本電子	Atomx Jms-Q1500GC	1
8	電子天秤	エー・アンド・デイ	GH-252	1
9	高速液体クロマトグラフ	サーモフィッシャー	U3000	1
10	液体クロマトグラフ質量分析計	アジレント	Ultivo	1
11	全有機炭素計	島津製作所	TOC-L CSH	1
12	色度・濁度計（pH・EC計付き）	日本電色工業	WA7700 (MM-43X)	1
13	超純水製造装置	メルク	Milli－Q Integral10	1
14	超純水製造装置	メルク	IQ7000	1
15	ｐＨ計＋電気伝導率計	堀場アドバンスドテクノ	LAQUA　F-74	1
16	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-2700i	1
17	全自動固相抽出装置	ＧＬサイエンス	ASPE-699	2
18	全自動固相抽出装置	ＧＬサイエンス	ASPE-899	2
19	高圧蒸気滅菌器	平山製作所	HA-300M	1
20	高圧蒸気滅菌器	平山製作所	HV-85ⅡLB	1
21	高圧蒸気滅菌器	アドバンテック	STS306FA	1
22	電気定温湯煎器	宮本理研工業	WL-6	1
23	電気定温湯煎器	宮本理研工業	WJ-21	1
24	振とう培養器	三洋電機	MLR-350H	1
25	落射蛍光顕微鏡	オリンパス	BX-53	1
26	位相差顕微鏡	オリンパス	BH-2	1
27	電動ビュレット	メトロームジャパン	Eco ドジマット	1

第２編　上　水　道

第１章　市之井手水系

１　石手川ダム

石手川ダムは、治水、かんがい、上水道用水供給の多目的ダムとして、昭和４８年３月に石手川上流の宿野町に完成しました。

集水面積７２．６㎢、総貯水容量１２，８００千m³、利水容量６，３００千m³、洪水調節容量４，３００千m³と比較的小規模なダムで、国土交通省が直轄管理しています。

石手川ダムには、上水道用施設として多段式取水塔を採用しています。６．２m間隔で取水口を６か所設け、流入濁水や水温、プランクトン類の発生状況などにより、取水口の高さを変えて、選択的に取水することができます。

水道用水として、石手川ダムの下流約２．５㎞にある取水堰で取水し、市之井手浄水場（施設能力９７，０００m³／日）に導水しています。

貯水容量配分図

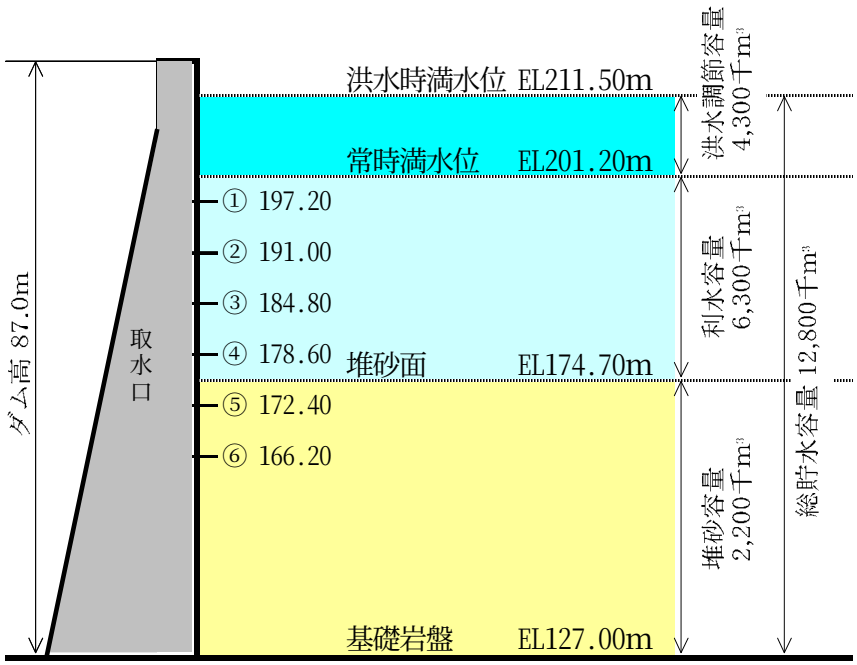

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度　　石 手 川 ダ ム 表 層

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水日時	R7.4.22	----	R7.6.17	----	R7.8.25	----	----	----	----	----	----	----			
検査期間	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
天候（当日）	晴	----	雨	----	晴	----	----	----	----	----	----	----			
（前日）	曇	----	晴	----	晴	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	22.7	----	25.8	----	35.5	----	----	----	----	----	----	----	35.5	22.7	28.0
水温 (℃)	16.5	----	21.2	----	25.5	----	----	----	----	----	----	----	25.5	16.5	21.1
採水水深 m	0	----	0	----	0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
透明度 m	3.5	----	3.0	----	2.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水色	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH 値	8.3	----	8.2	----	9.3	----	----	----	----	----	----	----	9.3	8.2	8.6
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
酸素飽和百分率 (%)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 (度)	藻臭×1	----	藻臭×1	----	藻臭×1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (mo/c)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄 (mg/L)	0.08	----	0.10	----	0.03	----	----	----	----	----	----	----	0.10	0.03	0.07
総マンガン (mg/L)	0.059	----	0.011	----	0.004	----	----	----	----	----	----	----	0.059	0.004	0.025
溶解性マンガン (mg/L)	0.027	----	0.002	----	0.001	----	----	----	----	----	----	----	0.027	0.001	0.010
懸濁物質 (SS) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	0.01	----	0.04	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	0.04	<0.01	0.02
総窒素 (mg/L)	1.1	----	0.78	----	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	1.1	<0.5	0.63
亜硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
プランクトン(優占種)	ｽﾀｳﾗｽﾄﾙﾑ	----	ﾅｼ	----	ﾅｼ	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水位 (m)	201.2	----	201.2	----	200.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水量 (万m^3)	630.0	----	630.0	----	600.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水率 (%)	100.0	----	100.0	----	95.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取水口 (番)	3	----	3	----	3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度　　石 手 川 ダ ム 中 層

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水日時	R7.4.22	----	R7.6.17	----	R7.8.25	----	----	----	----	----	----	----			
検査期間	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
天候（当日）	晴	----	雨	----	晴	----	----	----	----	----	----	----			
（前日）	曇	----	晴	----	晴	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	22.7	----	25.8	----	35.5	----	----	----	----	----	----	----	35.5	22.7	28.0
水温 (℃)	6.8	----	16.0	----	14.5	----	----	----	----	----	----	----	16.0	6.8	12.4
採水水深 m	23	----	18	----	28	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
透明度 m	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水色	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH 値	7.3	----	7.5	----	7.0	----	----	----	----	----	----	----	7.5	7.0	7.3
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
酸素飽和百分率 (%)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 (度)	異常なし	----	異常なし	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (mo/c)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄 (mg/L)	0.03	----	0.64	----	0.07	----	----	----	----	----	----	----	0.64	0.03	0.25
総マンガン (mg/L)	0.013	----	0.038	----	0.091	----	----	----	----	----	----	----	0.091	0.013	0.047
溶解性マンガン (mg/L)	0.005	----	0.003	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	0.005	<0.001	0.003
懸濁物質 (SS) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	0.01	----	0.05	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	0.05	<0.01	0.02
総窒素 (mg/L)	1.2	----	0.87	----	0.69	----	----	----	----	----	----	----	1.2	0.69	0.92
亜硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
プランクトン(優占種)	ﾅｼ	----	ﾅｼ	----	ﾅｼ	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水位 (m)	201.2	----	201.2	----	200.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水量 (万m^3)	630.0	----	630.0	----	600.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水率 (%)	100.0	----	100.0	----	95.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取水口 (番)	3	----	3	----	3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度　　石 手 川 ダ ム 底 層

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水日時	R7.4.22	----	R7.6.17	----	R7.8.25	----	----	----	----	----	----	----			
検査期間	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
天候（当日）	晴	----	雨	----	晴	----	----	----	----	----	----	----			
（前日）	曇	----	晴	----	晴	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	22.7	----	25.8	----	35.5	----	----	----	----	----	----	----	35.5	22.7	28.0
水温 (℃)	6.8	----	12.6	----	13.5	----	----	----	----	----	----	----	13.5	6.8	11.0
採水水深 m	43	----	42	----	40	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
透明度 m	----	----	----	----	----,	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水色	----	----	----	----	----,	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH 値	7.2	----	7.1	----	7.0	----	----	----	----	----	----	----	7.2	7.0	7.1
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
酸素飽和百分率 (%)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気 (度)	異常なし	----	土臭×1	----	藻臭×1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (mo/c)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄 (mg/L)	0.12	----	0.16	----	0.12	----	----	----	----	----	----	----	0.16	0.12	0.13
総マンガン (mg/L)	0.074	----	0.155	----	1.100	----	----	----	----	----	----	----	1.100	0.074	0.443
溶解性マンガン (mg/L)	0.056	----	0.059	----	0.220	----	----	----	----	----	----	----	0.220	0.056	0.112
懸濁物質 (SS) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	0.02	----	0.02	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	0.02	<0.01	0.01
総窒素 (mg/L)	1.1	----	0.77	----	<0.5	----	----	----	----	----	----	----	1.1	<0.5	0.62
亜硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸性窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
プランクトン(優占種)	ﾅｼ	----	ﾅｼ	----	ﾅｼ	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水位 (m)	201.2	----	201.2	----	200.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水量 (万m^3)	630.0	----	630.0	----	600.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水率 (%)	100.0	----	100.0	----	95.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取水口 (番)	3	----	3	----	3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度　　石 手 川 ダ ム 放 流 水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水日時	R7.4.22	----	R7.6.17	----	R7.8.25	----	----	----	----	----	----	----			
検査期間	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----			
天候（当日）	晴	----	雨	----	晴	----	----	----	----	----	----	----			
（前日）	曇	----	晴	----	晴	----	----	----	----	----	----	----			
気温（℃）	17.6	----	26.1	----	27.5	----	----	----	----	----	----	----	27.5	17.6	23.7
水温（℃）	10.0	----	19.0	----	23.4	----	----	----	----	----	----	----	23.4	10.0	17.5
採水水深 m	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
透明度 m	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水色	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値	7.7	----	7.7	----	7.8	----	----	----	----	----	----	----	7.8	7.7	7.7
溶存酸素（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
酸素飽和百分率（%）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度（度）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気（度）	異常なし	----	異常なし	----	藻土臭×1	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群（100mL中）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（mo/c）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄（mg/L）	0.02	----	0.56	----	0.21	----	----	----	----	----	----	----	0.56	0.02	0.26
総マンガン（mg/L）	0.015	----	0.034	----	0.014	----	----	----	----	----	----	----	0.034	0.014	0.021
溶解性マンガン（mg/L）	0.006	----	0.003	----	0.002	----	----	----	----	----	----	----	0.006	0.002	0.004
懸濁物質(SS)（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン（mg/L）	0.02	----	0.03	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	0.03	<0.01	0.02
総窒素（mg/L）	1.0	----	0.81	----	1.0	----	----	----	----	----	----	----	1.0	0.81	0.94
亜硝酸性窒素（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸性窒素（mg/L）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
プランクトン(優占種)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水位（m）	201.2	----	201.2	----	200.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水量（万m^3）	630.0	----	630.0	----	600.0	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
貯水率（%）	100.0	----	100.0	----	95.2	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取水口（番）	3	----	3	----	3	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

令和７年度　石手川ダム表層のプランクトン

採水月日			4月22日	6月17日	8月25日			
採水水深			0m	0m	0m			
水温（℃）			16.5	21.2	25.5			
分類群	生物名	計数単位						
藍藻類	*Anabaena*	糸状体						
	Aphanizomenon	糸状体						
	Microcystis	群体		5	10			
	Oscillatoria	糸状体			1			
	Phormidium	糸状体						
	小計		0	5	11			
珪藻類	*Achnanthes*	細胞						
	Amphora	細胞						
	Asterionella	細胞	2					
	Aulacoseira	糸状体	4					
	Cocconeis	細胞			1			
	Cyclotella group	細胞	3	23				
	Cymbella	細胞						
	Fragilaria	群体						
	Gomphonema	細胞						
	Gyrosigma	細胞						
	Melosira	糸状体			1			
	Navicula	細胞						
	Nitzschia	細胞						
	Synedra	細胞						
	小計		9	23	2			
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細胞						
	Chlamydomonas group	細胞						
	Closterium	細胞			4			
	Coccomyxa	細胞						
	Coelastrum	群体		2	3			
	Cosmarium	細胞						
	Elakatothrix	細胞			96			
	Eudorina	群体						
	Gloeocystis	細胞			11			
	Micractinium	群体						
	Oocystis	群体		15	1			
	Pediastrum	群体						
	Quadrigula	群体						
	Scenedesmus	群体						
	Schroederia	細胞						
	Sphaerocystis group	群体			62			
	Staurastrum	細胞	260	3	1			
	Tetraedron	細胞						
	VolVox	細胞	3	1				
	小計		263	21	178			
ｸﾘﾌﾟﾄ藻類	*Cryptomonas*	細胞						
	小計		0	0	0			
黄金藻類	*Botryococcus*	群体						
	Dinobryon	群体						
	Mallomonas	細胞						
	小計		0	0	0			
渦鞭藻類	*Ceratium*	細胞		1				
	Glenodinium	細胞						
	Peridinium	細胞						
	小計		0	1	0			
原生動物	*Myriophrys*	細胞						
	Strobilidium	細胞						
	Carchesium	群体						
	Tintinnopsis	細胞						
	小計		0	0	0			
ﾜﾑｼ類	*Keratella*	個体						
	Polyarthra	個体						
	小計		0	0	0			
ｶｲｱｼ類	*Cyclops*	個体						
	小計		0	0	0			
その他	*Others*		4	10	31			
	小計		4	10	31			
総生物数			276	60	222			
備考			上記は１mL中の生物数を示す					

令和７年度　石手川ダム中層のプランクトン

採水月日			4月22日	6月17日	8月25日			
採水水深			23m	18m	28m			
水温（℃）			6.8	16.0	14.5			
分類群	生物名	計数単位						
藍藻類	*Anabaena*	糸状体						
	Aphanizomenon	糸状体						
	Microcystis	群体		2				
	Oscillatoria	糸状体						
	Phormidium	糸状体						
	小計		0	2	0			
珪藻類	*Achnanthes*	細胞						
	Amphora	細胞						
	Asterionella	細胞	4					
	Aulacoseira	糸状体	17		3			
	Cocconeis	細胞			5			
	Cyclotella group	細胞		1	2			
	Cymbella	細胞						
	Fragilaria	群体						
	Gomphonema	細胞						
	Gyrosigma	細胞						
	Melosira	糸状体						
	Navicula	細胞			2			
	Nitzschia	細胞						
	Synedra	細胞						
	小計		21	1	12			
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細胞						
	Chlamydomonas group	細胞			1			
	Closterium	細胞			1			
	Coccomyxa	細胞						
	Coelastrum	群体						
	Cosmarium	細胞						
	Elakatothrix	細胞						
	Eudorina	群体						
	Gloeocystis	細胞						
	Micractinium	群体						
	Oocystis	群体		3	3			
	Pediastrum	群体						
	Quadrigula	群体						
	Scenedesmus	群体						
	Schroederia	細胞						
	Sphaerocystis group	群体			1			
	Staurastrum	細胞		12				
	Tetraedron	細胞						
	VolVox	細胞						
	小計		0	15	6			
ｸﾘﾌﾟﾄ藻類	*Cryptomonas*	細胞						
	小計		0	0	0			
黄金藻類	*Botryococcus*	群体						
	Dinobryon	群体						
	Mallomonas	細胞						
	小計		0	0	0			
渦鞭藻類	*Ceratium*	細胞			1			
	Glenodinium	細胞						
	Peridinium	細胞						
	小計		0	0	1			
原生動物	*Myriophrys*	細胞						
	Strobilidium	細胞						
	Carchesium	群体						
	Tintinnopsis	細胞						
	小計		0	0	0			
ﾜﾑｼ類	*Keratella*	個体						
	Polyarthra	個体						
	小計		0	0	0			
ｶｲｱｼ類	*Cyclops*	個体						
	小計		0	0	0			
その他	*Others*		6	4	7			
	小計		6	4	7			
総生物数			27	22	26			
備考			上記は１mL中の生物数を示す					

令和７年度　石手川ダム底層のプランクトン

採　水　月　日			4月22日	6月17日	8月25日			
採　水　水　深			43m	42m	40m			
水　温　(℃)			6.8	12.6	13.5			
分類群	生　物　名	計数単位						
藍藻類	*Anabaena*	糸状体						
	Aphanizomenon	糸状体						
	Microcystis	群　体	4	3	1			
	Oscillatoria	糸状体						
	Phormidium	糸状体						
	小　計		4	3	1			
珪藻類	*Achnanthes*	細　胞						
	Amphora	細　胞						
	Asterionella	細　胞	1					
	Aulacoseira	糸状体	9		1			
	Cocconeis	細　胞						
	Cyclotella　group	細　胞	2	6	31			
	Cymbella	細　胞						
	Fragilaria	群　体						
	Gomphonema	細　胞						
	Gyrosigma	細　胞						
	Melosira	糸状体						
	Navicula	細　胞	2		1			
	Nitzschia	細　胞						
	Synedra	細　胞						
	小　計		14	6	33			
緑藻類	*Ankistrodesmus*	細　胞						
	Chlamydomonas　group	細　胞						
	Closterium	細　胞			1			
	Coccomyxa	細　胞						
	Coelastrum	群　体						
	Cosmarium	細　胞						
	Elakatothrix	細　胞						
	Eudorina	群　体						
	Gloeocystis	細　胞						
	Micractinium	群　体						
	Oocystis	群　体		1	1			
	Pediastrum	群　体						
	Quadrigula	群　体						
	Scenedesmus	群　体						
	Schroederia	細　胞						
	Sphaerocystis　group	群　体						
	Staurastrum	細　胞	3	10				
	Tetraedron	細　胞						
	VolVox	細　胞						
	小　計		3	11	2			
ｸﾘﾌﾟﾄ藻類	*Cryptomonas*	細　胞						
	小　計		0	0	0			
黄金藻類	*Botryococcus*	群　体						
	Dinobryon	群　体						
	Mallomonas	細　胞						
	小　計		0	0	0			
渦鞭藻類	*Ceratium*	細　胞						
	Glenodinium	細　胞						
	Peridinium	細　胞						
	小　計		0	0	0			
原生動物	*Myriophrys*	細　胞						
	Strobilidium	細　胞						
	Carchesium	群　体						
	Tintinnopsis	細　胞						
	小　計		0	0	0			
ﾜﾑｼ類	*Keratella*	個　体						
	Polyarthra	個　体						
	小　計		0	0	0			
ｶｲｱｼ類	*Cyclops*	個　体						
	小　計		0	0	0			
その他	*Others*		5	3	13			
	小　計		5	3	13			
総　生　物　数			26	23	49			
備　考			上記は１mL中の生物数を示す					

2　市之井手浄水場

水系の名称	検査場所
市之井手水系	石手川　発電所取水堰 五明川　発電所取水堰 湯山柳　表流水 石手川ダム放流水 発電所放流水 市之井手取水堰
	市之井手浄水場　原水 市之井手浄水場　混和水 市之井手浄水場　沈澱水 市之井手浄水場　ろ過水 市之井手浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度
河川水　　石手川　発電所取水堰

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.22	----	R7.6.17	----	R7.8.25	----	R7.10.20	----	R7.12.15	----	R8.2.24	----			
気温 (℃)	19.5	----	24.6	----	28.3	----	19.1	----	2.5	----	18.5	----	28.3	2.5	18.8
水温 (℃)	13.7	----	18.4	----	22.1	----	17.8	----	5.7	----	10.5	----	22.1	5.7	14.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	49	----	49	----	94	----	130	----	17	----	130	----	130	17	78
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.07	----	0.22	----	0.02	----	0.15	----	0.04	----	0.01	----	0.22	0.01	0.09
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005	----	0.008	----	0.002	----	0.007	----	0.002	----	0.002	----	0.008	0.002	0.004
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	0.6	----	0.8	----	0.6	----	0.9	----	0.6	----	0.4	----	0.9	0.4	0.7
pH値	8.0	----	7.7	----	8.3	----	7.9	----	7.7	----	8.1	----	8.3	7.7	8.0
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	1.9	----	4.3	----	2.0	----	3.7	----	2.1	----	1.2	----	4.3	1.2	2.5
濁度 (度)	1.0	----	2.4	----	0.6	----	1.4	----	0.6	----	0.4	----	2.4	0.4	1.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	0.62	----	0.68	----	0.56	----	0.70	----	0.63	----	0.50	----	0.70	0.50	0.62
総リン (mg/L)	<0.01	----	0.04	----	0.01	----	0.02	----	0.10	----	<0.01	----	0.10	<0.01	0.03
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度
河川水　　五明川　発電所取水堰

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.22	----	R7.6.17	----	R7.8.25	----	R7.10.20	----	R7.12.15	----	R8.2.24	----			
気温 (℃)	20.4	----	24.0	----	28.6	----	19.6	----	2.3	----	18.0	----	28.6	2.3	18.8
水温 (℃)	15.3	----	18.8	----	22.2	----	18.5	----	6.5	----	13.5	----	22.2	6.5	15.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	31	----	240	----	350	----	130	----	46	----	43	----	350	31	140
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.15	----	0.27	----	0.07	----	0.08	----	0.04	----	0.03	----	0.27	0.03	0.11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.008	----	0.013	----	0.006	----	0.006	----	0.004	----	0.003	----	0.013	0.003	0.007
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	0.8	----	1.1	----	0.9	----	1.4	----	0.8	----	0.6	----	1.4	0.6	0.9
pH値	8.2	----	8.0	----	8.3	----	8.1	----	8.0	----	8.4	----	8.4	8.0	8.2
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	3.3	----	5.8	----	3.1	----	5.4	----	2.5	----	2.2	----	5.8	2.2	3.7
濁度 (度)	2.0	----	3.6	----	1.0	----	1.7	----	0.7	----	0.7	----	3.6	0.7	1.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	1.2	----	1.5	----	1.1	----	1.3	----	1.2	----	1.0	----	1.5	1.0	1.2
総リン (mg/L)	0.03	----	0.08	----	0.06	----	0.05	----	0.25	----	0.02	----	0.25	0.02	0.08
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度

河川水　　湯山柳　表流水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.22	----	----	----	R7.8.25	----	R7.10.20	----	R7.12.15	----	R8.2.24	----			
気温 (℃)	19.2	----	----	----	27.3	----	19.9	----	5.2	----	17.1	----	27.3	5.2	17.7
水温 (℃)	14.0	----	----	----	20.5	----	18.2	----	9.5	----	11.5	----	20.5	9.5	14.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	79	----	----	----	430	----	540	----	130	----	130	----	540	79	260
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.08	----	----	----	0.13	----	0.17	----	0.11	----	0.05	----	0.17	0.05	0.11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.004	----	----	----	0.008	----	0.007	----	0.006	----	0.003	----	0.008	0.003	0.006
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	0.8	----	----	----	0.9	----	1.1	----	0.7	----	0.5	----	1.1	0.5	0.8
pH値	8.0	----	----	----	8.0	----	8.1	----	8.1	----	8.1	----	8.1	8.0	8.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	2.8	----	----	----	3.5	----	5.5	----	2.6	----	1.6	----	5.5	1.6	3.2
濁度 (度)	1.1	----	----	----	1.4	----	2.7	----	1.2	----	0.6	----	2.7	0.6	1.4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	----	----	----	<0.02	----	<0.02	----	0.08	----	<0.02	----	0.08	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	0.86	----	----	----	0.79	----	0.82	----	0.72	----	0.59	----	0.86	0.59	0.76
総リン (mg/L)	0.04	----	----	----	0.05	----	0.05	----	0.04	----	0.02	----	0.05	0.02	0.04
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度
河川水　　石手川ダム放流水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.22	----	R7.6.17	----	R7.8.25	----	R7.10.20	----	R7.12.15	----	R8.2.24	----			
気温 (℃)	17.6	----	26.1	----	27.5	----	20.5	----	5.9	----	19.1	----	27.5	5.9	19.5
水温 (℃)	10.0	----	19.0	----	23.4	----	22.0	----	11.7	----	10.1	----	23.4	10.0	16.0
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	<1.8	----	46	----	<1.0	----	33	----	<1.0	----	<1.0	----	46	<1.0	13
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.02	----	0.56	----	0.21	----	0.06	----	0.08	----	0.14	----	0.56	0.02	0.18
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.015	----	0.034	----	0.014	----	0.076	----	0.11	----	0.30	----	0.30	0.014	0.091
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	1.5	----	1.9	----	1.9	----	2.2	----	1.8	----	1.7	----	2.2	1.5	1.8
pH値	7.7	----	7.7	----	7.8	----	7.4	----	7.4	----	7.6	----	7.8	7.4	7.6
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	3.7	----	13	----	11	----	8.7	----	5.7	----	5.1	----	13	3.7	7.9
濁度 (度)	0.7	----	9.0	----	3.6	----	1.3	----	1.5	----	1.0	----	9.0	0.7	2.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	1.0	----	0.81	----	1.0	----	0.85	----	0.55	----	0.66	----	1.0	0.55	0.81
総リン (mg/L)	0.02	----	0.03	----	<0.01	----	0.01	----	0.02	----	<0.01	----	0.03	<0.01	0.01
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度

河川水　　発電所放流水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	R7.6.17	----	R7.8.25	----	R7.10.20	----	R7.12.15	----	R8.2.24	----			
気温 (℃)	----	----	27.1	----	28.8	----	21.8	----	6.9	----	17.4	----	28.8	6.9	20.4
水温 (℃)	----	----	18.4	----	21.6	----	18.4	----	6.8	----	8.5	----	21.6	6.8	14.7
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	----	----	110	----	79	----	130	----	13	----	79	----	130	13	82
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.23	----	0.05	----	0.14	----	0.03	----	0.02	----	0.23	0.02	0.09
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.007	----	0.003	----	0.007	----	0.002	----	0.002	----	0.007	0.002	0.004
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	----	----	0.8	----	0.6	----	1.0	----	0.6	----	0.4	----	1.0	0.4	0.7
pH値	----	----	7.8	----	8.0	----	7.9	----	7.9	----	8.0	----	8.0	7.8	7.9
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	4.3	----	2.3	----	4.5	----	2.1	----	1.2	----	4.5	1.2	2.9
濁度 (度)	----	----	2.7	----	0.9	----	2.5	----	0.7	----	0.6	----	2.7	0.6	1.5
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	----	----	0.67	----	0.70	----	0.80	----	0.70	----	0.60	----	0.80	0.60	0.69
総リン (mg/L)	----	----	0.04	----	0.02	----	<0.01	----	0.03	----	<0.01	----	0.04	<0.01	0.02
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度
河川水　　市之井手取水堰

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.22	----	R7.6.17	----	R7.8.25	----	R7.10.20	----	R7.12.15	----	R8.2.24	----			
気温 (℃)	22.5	----	29.0	----	30.1	----	23.1	----	9.1	----	18.9	----	30.1	9.1	22.1
水温 (℃)	12.8	----	19.0	----	22.7	----	18.8	----	7.5	----	8.8	----	22.7	7.5	14.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	540	----	350	----	70	----	350	----	70	----	49	----	540	49	240
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.03	----	0.19	----	0.09	----	0.22	----	0.02	----	0.04	----	0.22	0.02	0.10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005	----	0.012	----	0.012	----	0.013	----	0.003	----	0.016	----	0.016	0.003	0.010
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	1.5	----	1.1	----	1.0	----	1.5	----	0.7	----	0.8	----	1.5	0.7	1.1
pH値	8.0	----	7.8	----	8.0	----	7.9	----	7.9	----	8.1	----	8.1	7.8	8.0
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	3.8	----	4.8	----	4.5	----	5.4	----	2.4	----	2.2	----	5.4	2.2	3.9
濁度 (度)	0.9	----	2.8	----	1.7	----	3.2	----	0.8	----	0.6	----	3.2	0.6	1.7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	<0.02	<0.02	<0.02
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	0.95	----	0.78	----	0.77	----	0.84	----	0.65	----	0.58	----	0.95	0.58	0.76
総リン (mg/L)	<0.01	----	0.04	----	<0.01	----	0.01	----	0.02	----	<0.01	----	0.04	<0.01	0.01
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	10.4	13.4	17.0	23.1	24.8	25.8	21.8	15.5	12.6	7.8	7.2	11.0	25.8	7.2	15.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	140	220	150	270	220	280	220	250	300	310	240	190	310	140	230
大腸菌(100mL中)	70	220	70	79	33	350	130	170	49	79	79	46	350	33	110
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.73	----	----	0.65	----	----	0.88	----	----	0.73	----	----	0.88	0.65	0.75
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.25	----	----	0.29	----	----	0.35	----	----	0.35	0.25	0.31
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 原水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温	(℃)	10.4	13.4	17.0	23.1	24.8	25.8	21.8	15.5	12.6	7.8	7.2	11.0	25.8	7.2	15.9
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.13	----	----	0.02	----	----	0.03	0.13	0.02	0.05
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.10	----	----	0.02	----	----	0.03	0.10	0.02	0.05
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	6.5	----	----	----	----	----	----	6.5	6.5	6.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.002	----	----	0.012	----	----	0.002	----	----	0.004	0.012	0.002	0.005
塩化物イオン	(mg/L)	4.5	3.9	4.1	3.7	3.9	3.8	3.7	4.3	4.5	4.7	4.8	4.9	4.9	3.7	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	56	----	----	47	----	----	57	----	----	54	----	----	57	47	54
蒸発残留物	(mg/L)	100	----	----	80	----	----	99	----	----	102	----	----	102	80	95
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.6	0.8	0.6	0.9	1.0	1.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	1.6	0.5	0.8
pH値		7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.9	7.7	7.6	7.9	7.7	7.3	7.4	7.9	7.3	7.6
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	藻臭×1	異常なし	藻臭×1	----	----	----
色度	(度)	1.7	3.0	1.9	3.7	3.8	10	3.4	1.9	1.6	1.5	2.0	1.9	10	1.5	3.0
濁度	(度)	0.8	1.6	0.7	1.4	1.3	2.7	2.0	1.0	0.5	0.3	0.4	0.9	2.7	0.3	1.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度	(mg/L)	44	----	----	38	----	----	46	----	----	45	----	----	46	38	43
総アルカリ度	(mg/L)	48	39	47	46	51	47	53	51	52	52	53	49	53	39	49
電気伝導率	(μS/cm)	141	124	130	124	139	132	140	141	146	147	150	146	150	124	138

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 混和水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	11.0	14.1	18.8	23.8	25.2	25.8	20.8	15.5	12.0	9.4	7.0	10.5	25.8	7.0	16.2
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.3	0.3	0.7	0.9	1.1	0.7	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	1.1	0.2	0.5
一般細菌 (1mL中)	7	25	2	9	3	40	16	15	1	3	5	14	40	1	12
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.72	----	----	0.64	----	----	0.87	----	----	0.72	----	----	0.87	0.64	0.74
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.33	----	----	0.24	----	----	0.29	----	----	0.35	----	----	0.35	0.24	0.30
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 混和水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	11.0	14.1	18.8	23.8	25.2	25.8	20.8	15.5	12.0	9.4	7.0	10.5	25.8	7.0	16.2
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.3	0.3	0.7	0.9	1.1	0.7	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	1.1	0.2	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	5.6	5.4	5.0	5.6	6.3	6.8	6.1	5.6	5.4	5.5	5.9	6.3	6.8	5.0	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.7	0.7	1.0	1.1	1.4	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	1.4	0.6	0.8
pH値	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.5	7.3	7.8	7.3	7.6
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	1.4	3.4	1.2	2.7	2.8	10	2.6	1.9	1.4	1.1	2.5	1.8	10	1.1	2.7
濁度 (度)	1.4	2.7	1.1	3.1	3.5	7.1	3.7	3.1	1.5	0.8	1.1	2.1	7.1	0.8	2.6
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 沈澱水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	11.0	13.8	17.5	23.0	25.1	25.2	21.5	15.0	12.6	8.0	7.0	10.7	25.2	7.0	15.9
残留塩素 (mg/L)	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1
一般細菌 (1mL中)	2	0	2	0	0	1	1	2	0	1	1	4	4	0	1
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.72	----	----	0.66	----	----	0.87	----	----	0.72	----	----	0.87	0.66	0.74
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.32	----	----	0.25	----	----	0.29	----	----	0.35	----	----	0.35	0.25	0.30
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 沈澱水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	11.0	13.8	17.5	23.0	25.1	25.2	21.5	15.0	12.6	8.0	7.0	10.7	25.2	7.0	15.9
残留塩素 (mg/L)	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	5.2	5.3	5.0	5.6	6.0	5.6	5.4	5.4	5.3	5.5	5.7	5.9	6.0	5.0	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	0.5	0.7
pH値	7.7	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.5	7.8	7.5	7.7
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	0.5	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	<0.5	0.6	0.9	0.6	0.9	<0.5	0.5
濁度 (度)	<0.1	0.4	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	<0.1	0.3
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 ろ過水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温	(℃)	11.6	14.0	17.5	23.1	25.3	26.5	21.8	15.0	12.2	8.0	7.1	11.0	26.5	7.1	16.1
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.71	----	----	0.65	----	----	0.87	----	----	0.72	----	----	0.87	0.65	0.74
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.32	----	----	0.24	----	----	0.29	----	----	0.35	----	----	0.35	0.24	0.30
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 ろ過水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	11.6	14.0	17.5	23.1	25.3	26.5	21.8	15.0	12.2	8.0	7.1	11.0	26.5	7.1	16.1
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	5.5	5.5	5.3	5.8	6.2	5.8	5.6	5.6	5.5	5.7	6.0	6.1	6.2	5.3	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	0.4	0.6
pH値	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	12.0	14.1	17.8	23.6	25.3	27.0	22.5	15.3	12.4	8.1	7.2	11.2	27.0	7.2	16.4
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.71	----	----	0.65	----	----	0.86	----	----	0.72	----	----	0.86	0.65	0.74
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.24	----	----	0.29	----	----	0.35	----	----	0.35	0.24	0.31
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.06	0.10	0.09	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.007	----	----	0.025	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.025	0.003	0.010
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	----	----	0.008	----	----	0.006	----	----	0.002	----	----	0.008	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.010	----	----	0.030	----	----	0.008	----	----	0.005	----	0.030	0.005	0.013
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.008	----	----	0.007	----	----	<0.002	----	----	0.008	<0.002	0.004
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	12.0	14.1	17.8	23.6	25.3	27.0	22.5	15.3	12.4	8.1	7.2	11.2	27.0	7.2	16.4
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.04	----	----	0.05	0.11	0.04	0.08
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	7.7	----	----	----	----	----	----	7.7	7.7	7.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	5.7	5.7	5.5	6.0	6.4	6.0	5.9	5.8	5.7	5.8	6.1	6.3	6.4	5.5	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	53	----	----	47	----	----	55	----	----	55	----	----	55	47	53
蒸発残留物 (mg/L)	102	----	----	79	----	----	87	----	----	98	----	----	102	79	92
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	0.4	0.6
pH値	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	44	----	----	39	----	----	44	----	----	45	----	----	45	39	43
総アルカリ度 (mg/L)	50	40	47	47	52	49	52	51	54	53	53	48	54	40	50
電気伝導率 (μS/cm)	144	127	136	132	148	145	146	147	149	151	153	148	153	127	144

第２章　高井神田水系

１　高井神田浄水場

水系の名称	検査場所
高井神田水系	高井神田浄水場　集合原水 高井神田浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.0	19.8	24.1	30.8	31.7	33.8	26.8	18.1	20.5	8.9	9.2	13.3	33.8	8.9	21.2
水温 (℃)	17.2	17.5	17.5	20.0	21.8	22.4	21.3	19.8	19.3	18.3	17.0	17.0	22.4	17.0	19.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	1	0	6	5	11	8	8	3	2	1	2	4	11	0	4
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1.8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	1.8	(-)	0.2
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	----	----	1.5	----	----	1.4	----	----	1.4	----	----	1.5	1.1	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.11	----	----	0.12	----	----	0.12	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.02	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場 集合原水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	17.0	19.8	24.1	30.8	31.7	33.8	26.8	18.1	20.5	8.9	9.2	13.3	33.8	8.9	21.2
水温	(℃)	17.2	17.5	17.5	20.0	21.8	22.4	21.3	19.8	19.3	18.3	17.0	17.0	22.4	17.0	19.1
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	13	13	13
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	12	11	11	9.5	8.9	9.6	9.8	10	9.6	11	12	13	13	8.9	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	71	----	----	75	----	----	84	----	----	79	----	----	84	71	77
蒸発残留物	(mg/L)	149	----	----	145	----	----	136	----	----	158	----	----	158	136	147
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	16	----	----	22	----	----	29	----	----	25	29	16	23
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度	(mg/L)	59	----	----	63	----	----	69	----	----	65	----	----	69	59	64
総アルカリ度	(mg/L)	48	50	51	53	54	62	63	64	61	59	57	54	64	48	56
電気伝導率	(μS/cm)	220	220	220	226	237	249	248	242	243	240	241	246	249	220	236

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場 浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	17.0	19.8	24.1	30.8	31.7	33.8	26.8	18.1	20.5	8.9	9.2	13.3	33.8	8.9	21.2
水温	(℃)	17.8	18.0	18.3	20.7	23.0	22.8	22.0	20.2	19.1	18.0	17.0	17.5	23.0	17.0	19.5
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.1	----	----	1.4	----	----	1.4	----	----	1.4	----	----	1.4	1.1	1.3
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.02	----	----	0.02	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	0.09	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.0	19.8	24.1	30.8	31.7	33.8	26.8	18.1	20.5	8.9	9.2	13.3	33.8	8.9	21.2
水温 (℃)	17.8	18.0	18.3	20.7	23.0	22.8	22.0	20.2	19.1	18.0	17.0	17.5	23.0	17.0	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	13	13	13
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	13	12	11	10	9.6	9.8	10	10	10	12	12	13	13	9.6	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	71	----	----	73	----	----	83	----	----	80	----	----	83	71	77
蒸発残留物 (mg/L)	152	----	----	137	----	----	152	----	----	156	----	----	156	137	149
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	2	----	----	<1	----	----	<1	----	----	2	2	<1	1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	60	----	----	60	----	----	69	----	----	65	----	----	69	60	64
総アルカリ度 (mg/L)	50	49	53	52	55	64	64	65	62	60	59	58	65	49	58
電気伝導率 (μS/cm)	221	220	221	222	232	249	245	243	243	240	242	247	249	220	235

第３章　かきつばた水系

１　かきつばた浄水場

水系の名称	検査場所
かきつばた水系	かきつばた浄水場　集合原水 かきつばた浄水場　膜処理水

２　竹原浄水場

水系の名称	検査場所
かきつばた水系	竹原浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	19.3	25.5	30.9	36.8	33.5	26.9	18.5	22.8	9.2	9.8	12.6	36.8	9.2	22.0
水温 (℃)	17.3	17.6	18.4	20.6	22.0	23.5	22.5	20.7	20.0	18.6	18.0	18.5	23.5	17.3	19.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	3	2	2	0	0	2	12	2	0	1	0	34	34	0	5
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	2.0	(-)	(-)	(-)	2.0	(-)	(-)	(-)	(-)	2.0	2.0	(-)	0.5
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.5	----	----	1.4	----	----	1.3	----	----	1.5	1.3	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	19.3	25.5	30.9	36.8	33.5	26.9	18.5	22.8	9.2	9.8	12.6	36.8	9.2	22.0
水温 (℃)	17.3	17.6	18.4	20.6	22.0	23.5	22.5	20.7	20.0	18.6	18.0	18.5	23.5	17.3	19.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	16	15	13	12	12	12	12	12	13	17	19	16	19	12	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	72	----	----	68	----	----	76	----	----	75	----	----	76	68	73
蒸発残留物 (mg/L)	148	----	----	135	----	----	126	----	----	147	----	----	148	126	139
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	16	----	----	19	----	----	23	----	----	17	23	16	19
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	58	----	----	57	----	----	63	----	----	60	----	----	63	57	60
総アルカリ度 (mg/L)	50	47	50	51	56	58	59	60	58	56	55	57	60	47	55
電気伝導率 (μS/cm)	227	222	217	217	229	229	234	236	235	238	247	248	248	217	232

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場 膜処理水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	16.1	19.3	25.5	30.9	36.8	33.5	30.5	18.5	22.8	9.2	9.8	12.6	36.8	9.2	22.1
水温 (℃)	18.6	22.0	22.6	24.5	25.2	27.4	25.6	22.4	20.1	16.7	16.2	17.5	27.4	16.2	21.6
残留塩素 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	<0.1	<0.1
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.6	----	----	1.5	----	----	1.3	----	----	1.6	1.3	1.5
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場 膜処理水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	16.1	19.3	25.5	30.9	36.8	33.5	30.5	18.5	22.8	9.2	9.8	12.6	36.8	9.2	22.1
水温 (℃)	18.6	22.0	22.6	24.5	25.2	27.4	25.6	22.4	20.1	16.7	16.2	17.5	27.4	16.2	21.6
残留塩素 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	<0.1	<0.1
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	15	14	13	12	12	12	11	12	13	16	18	20	20	11	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.6	7.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	231	227	224	225	235	234	238	237	238	240	245	251	251	224	235

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　竹原浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.8	19.2	22.3	29.1	35.8	29.8	29.8	19.3	20.8	13.8	11.1	15.2	35.8	11.1	22.2
水温 (℃)	17.7	17.5	18.5	21.0	22.5	23.6	22.3	21.0	20.1	19.0	18.5	13.0	23.6	13.0	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.6	----	----	1.5	----	----	1.3	----	----	1.6	1.3	1.5
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.04	----	----	0.03	----	----	0.04	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.15	0.20	0.18	0.12	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.07
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.003	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.003	<0.001	0.001
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　竹原浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.8	19.2	22.3	29.1	35.8	29.8	29.8	19.3	20.8	13.8	11.1	15.2	35.8	11.1	22.2
水温 (℃)	17.7	17.5	18.5	21.0	22.5	23.6	22.3	21.0	20.1	19.0	18.5	13.0	23.6	13.0	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	15	14	13	12	12	12	12	12	13	16	18	19	19	12	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	73	----	----	76	----	----	78	----	----	77	----	----	78	73	76
蒸発残留物 (mg/L)	147	----	----	147	----	----	130	----	----	155	----	----	155	130	145
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.7	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	61	----	----	64	----	----	63	----	----	61	----	----	64	61	62
総アルカリ度 (mg/L)	51	51	53	56	58	59	61	60	62	62	58	49	62	49	57
電気伝導率 (μS/cm)	231	227	226	235	236	238	239	237	238	242	246	249	249	226	237

第４章　垣生水系

１　垣生浄水場

水系の名称	検査場所
垣 生 水 系	重信川　地先
	垣生浄水場　原水 垣生浄水場　混和水 垣生浄水場　沈澱水 垣生浄水場　ろ過水 垣生浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度
河川水　　重信川　地先

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	----	R7.6.2	----	R7.8.4	----	R7.10.6	----	R7.12.1	----	R8.2.2	----			
気温 (℃)	18.5	----	22.9	----	33.5	----	29.3	----	22.3	----	10.1	----	33.5	10.1	22.8
水温 (℃)	19.5	----	21.3	----	31.7	----	29.6	----	18.3	----	10.5	----	31.7	10.5	21.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	79	----	13	----	<1.0	----	2.0	----	33	----	2.0	----	79	<1.0	22
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.21	----	0.07	----	0.04	----	0.01	----	0.08	----	0.12	----	0.21	0.01	0.09
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.011	----	0.003	----	0.004	----	0.001	----	0.006	----	0.011	----	0.011	0.001	0.006
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC) (mg/L)	1.3	----	1.3	----	2.0	----	1.3	----	1.0	----	0.7	----	2.0	0.7	1.3
pH値	9.8	----	10.2	----	10.6	----	9.8	----	9.4	----	8.9	----	10.6	8.9	9.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	4.0	----	4.2	----	6.3	----	4.3	----	2.8	----	1.8	----	6.3	1.8	3.9
濁度 (度)	2.5	----	2.2	----	2.6	----	1.1	----	1.0	----	1.5	----	2.6	1.0	1.8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	0.02	----	<0.02	----	0.18	----	0.02	----	<0.02	----	<0.02	----	0.18	<0.02	0.04
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温 (℃)	16.5	18.8	20.5	25.6	28.2	27.8	25.1	20.7	17.8	16.0	14.8	15.0	28.2	14.8	20.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	2	10	7	50	22	30	9	4	1	0	1	35	50	0	14
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2.0	2.0	(-)	0.2
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	----	----	0.80	----	----	1.1	----	----	1.3	----	----	1.3	0.80	1.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.18	----	----	0.19	----	----	0.19	----	----	0.28	----	----	0.28	0.18	0.21
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.05	----	----	0.07	----	----	0.08	----	----	0.08	0.08	0.05	0.07
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 原水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温	(℃)	16.5	18.8	20.5	25.6	28.2	27.8	25.1	20.7	17.8	16.0	14.8	15.0	28.2	14.8	20.6
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	15	11	11	11	11	11	9.8	11	14	20	18	13	20	9.8	13
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	72	----	----	62	----	----	69	----	----	80	----	----	80	62	71
蒸発残留物	(mg/L)	154	----	----	117	----	----	119	----	----	179	----	----	179	117	142
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.5
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	0.8	1.2	1.0	1.3	1.2	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	<0.5	1.2	1.3	<0.5	0.9
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	6	----	----	8	----	----	7	----	----	6	8	6	7
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度	(mg/L)	57	----	----	50	----	----	55	----	----	62	----	----	62	50	56
総アルカリ度	(mg/L)	55	51	50	52	55	59	58	60	62	68	64	54	68	50	57
電気伝導率	(μS/cm)	228	195	201	197	201	217	210	223	244	269	255	219	269	195	222

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 混和水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温	(℃)	15.7	18.2	20.0	25.0	27.8	27.9	24.6	19.8	17.1	15.5	14.4	14.6	27.9	14.4	20.1
残留塩素	(mg/L)	1.5	1.7	1.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.2	1.8	1.5	1.0	1.0	2.0	1.0	1.5
一般細菌	(1mL中)	1	1	3	0	0	1	0	0	1	0	0	2	3	0	1
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.2	----	----	0.80	----	----	1.1	----	----	1.2	----	----	1.2	0.80	1.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.18	----	----	0.19	----	----	0.19	----	----	0.28	----	----	0.28	0.18	0.21
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸	(mg/L)	<0.06	0.06	0.07	0.17	0.18	0.16	0.09	0.07	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.07
クロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
垣生水系　　垣生浄水場 混和水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温 (℃)	15.7	18.2	20.0	25.0	27.8	27.9	24.6	19.8	17.1	15.5	14.4	14.6	27.9	14.4	20.1
残留塩素 (mg/L)	1.5	1.7	1.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.2	1.8	1.5	1.0	1.0	2.0	1.0	1.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	16	12	12	12	13	13	11	12	15	22	18	14	22	11	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.5
pH値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 沈澱水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温 (℃)	15.7	18.4	20.0	25.1	27.8	28.1	24.6	19.8	17.3	15.0	13.6	14.5	28.1	13.6	20.0
残留塩素 (mg/L)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	8	0	1
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	----	----	0.80	----	----	1.1	----	----	1.2	----	----	1.2	0.80	1.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.18	----	----	0.19	----	----	0.19	----	----	0.28	----	----	0.28	0.18	0.21
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	0.18	0.20	0.19	0.38	0.44	0.40	0.25	0.20	0.11	0.09	<0.06	0.07	0.44	<0.06	0.21
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 沈澱水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温 (℃)	15.7	18.4	20.0	25.1	27.8	28.1	24.6	19.8	17.3	15.0	13.6	14.5	28.1	13.6	20.0
残留塩素 (mg/L)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン (mg/L)	17	13	14	14	15	14	12	14	16	22	17	15	22	12	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.6	0.6	<0.3	0.5
pH値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	0.5	<0.5	1.8	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 ろ過水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温 (℃)	15.5	18.2	19.9	25.0	27.5	27.8	24.1	19.4	16.9	14.2	13.4	14.3	27.8	13.4	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	----	----	0.81	----	----	1.1	----	----	1.2	----	----	1.2	0.81	1.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.18	----	----	0.18	----	----	0.19	----	----	0.27	----	----	0.27	0.18	0.21
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩素酸 (mg/L)	0.12	0.10	0.23	0.31	0.42	0.38	0.19	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.42	<0.06	0.15
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 ろ過水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温	(℃)	15.5	18.2	19.9	25.0	27.5	27.8	24.1	19.4	16.9	14.2	13.4	14.3	27.8	13.4	19.7
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
塩化物イオン	(mg/L)	16	12	13	12	13	13	11	12	14	22	16	14	22	11	14
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3	0.5
pH値		7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温	(℃)	14.6	17.7	19.4	24.9	27.5	28.0	24.4	19.4	16.4	13.8	12.5	13.9	28.0	12.5	19.4
残留塩素	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.2	----	----	0.81	----	----	1.1	----	----	1.3	----	----	1.3	0.81	1.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.18	----	----	0.19	----	----	0.19	----	----	0.27	----	----	0.27	0.18	0.21
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.05	----	----	0.06	----	----	0.08	----	----	0.07	0.08	0.05	0.07
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	0.08	0.08	0.17	0.24	0.31	0.28	0.15	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.31	<0.06	0.12
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.005	----	----	0.009	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.009	<0.001	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.004	----	----	0.006	----	----	0.004	----	----	0.002	----	0.006	0.002	0.004
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.014	----	----	0.024	----	----	0.011	----	----	0.004	----	0.024	0.004	0.013
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.005	----	----	0.008	----	----	0.004	----	----	0.001	----	0.008	0.001	0.005
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温	(℃)	14.6	17.7	19.4	24.9	27.5	28.0	24.4	19.4	16.4	13.8	12.5	13.9	28.0	12.5	19.4
残留塩素	(mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	15	11	13	12	13	13	11	12	14	22	17	14	22	11	14
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	70	----	----	61	----	----	69	----	----	79	----	----	79	61	70
蒸発残留物	(mg/L)	146	----	----	116	----	----	126	----	----	167	----	----	167	116	139
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.3	0.5
pH値		7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	2	----	----	2	----	----	2	----	----	2	2	2	2
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	57	----	----	48	----	----	55	----	----	61	----	----	61	48	55
総アルカリ度	(mg/L)	54	51	51	50	55	60	59	62	62	70	66	52	70	50	58
電気伝導率	(μS/cm)	229	198	204	198	210	220	214	225	245	271	254	219	271	198	224

第５章　北条水系

１　北条浄水場

水系の名称	検査場所
北 条 水 系	北条浄水場　集合原水 北条浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条水系　　北条浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	18.5	21.7	27.8	32.9	30.6	26.2	19.9	17.3	8.1	8.7	14.5	32.9	8.1	20.5
水温 (℃)	15.6	17.0	18.5	21.4	23.0	27.5	23.5	20.0	19.0	15.5	14.5	14.2	27.5	14.2	19.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.6	----	----	1.9	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.9	1.5	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.34	----	----	0.37	----	----	0.35	----	----	0.37	0.34	0.35
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条水系　　北条浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	18.5	21.7	27.8	32.9	30.6	26.2	19.9	17.3	8.1	8.7	14.5	32.9	8.1	20.5
水温 (℃)	15.6	17.0	18.5	21.4	23.0	27.5	23.5	20.0	19.0	15.5	14.5	14.2	27.5	14.2	19.1
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.02	0.02	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	10	----	----	----	----	----	----	10	10	10
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.005	0.005	<0.001	0.002
塩化物イオン (mg/L)	6.3	6.1	6.1	6.4	6.6	6.3	6.0	6.5	6.2	6.3	6.5	6.4	6.6	6.0	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	65	----	----	68	----	----	72	----	----	68	----	----	72	65	68
蒸発残留物 (mg/L)	128	----	----	120	----	----	117	----	----	121	----	----	128	117	122
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	15	----	----	21	----	----	23	----	----	19	23	15	20
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	52	----	----	53	----	----	57	----	----	51	----	----	57	51	53
総アルカリ度 (mg/L)	56	56	57	59	62	66	62	63	60	60	61	59	66	56	60
電気伝導率 (μS/cm)	183	184	183	190	201	205	197	198	192	190	190	186	205	183	192

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条水系　　北条浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	18.5	21.7	27.8	32.9	30.6	26.2	19.9	17.3	8.1	8.7	14.5	32.9	8.1	20.5
水温 (℃)	15.7	17.3	19.0	22.5	25.2	25.5	24.2	20.4	19.3	16.2	15.0	14.3	25.5	14.3	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.5	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.6	----	----	1.8	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.8	1.5	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.34	----	----	0.37	----	----	0.36	----	----	0.37	0.34	0.35
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.15	0.18	0.18	0.11	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.07
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
北条水系　　北条浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	18.5	21.7	27.8	32.9	30.6	26.2	19.9	17.3	8.1	8.7	14.5	32.9	8.1	20.5
水温 (℃)	15.7	17.3	19.0	22.5	25.2	25.5	24.2	20.4	19.3	16.2	15.0	14.3	25.5	14.3	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.5	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.7	6.5	6.6	6.9	7.2	7.1	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.7	7.2	6.5	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	66	----	----	68	----	----	73	----	----	69	----	----	73	66	69
蒸発残留物 (mg/L)	123	----	----	125	----	----	110	----	----	120	----	----	125	110	120
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	2	----	----	2	----	----	<1	----	----	2	2	<1	2
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	51	----	----	53	----	----	56	----	----	51	----	----	56	51	53
総アルカリ度 (mg/L)	59	58	60	60	64	68	64	64	63	61	62	60	68	58	62
電気伝導率 (μS/cm)	184	185	184	192	203	207	198	193	192	191	190	187	207	184	192

第６章　久谷水系

１　久谷浄水場

水系の名称	検査場所
久 谷 水 系	久谷浄水場　集合原水 久谷浄水場　浄水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	19.5	25.3	31.5	33.5	34.2	30.1	21.3	24.5	10.5	9.8	13.3	34.2	9.8	22.7
水温 (℃)	17.1	17.4	17.5	19.1	20.5	21.7	21.3	20.4	20.0	18.1	17.2	17.5	21.7	17.1	19.0
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	2	1	0	30	1	6	2	2	3	1	1	1	30	0	4
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	2.0	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2.0	(-)	0.2
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	----	----	1.5	----	----	1.3	----	----	1.2	----	----	1.5	1.1	1.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	<0.08	----	----	<0.08	----	----	0.10	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.10	----	----	0.09	----	----	0.10	0.10	0.02	0.08
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
久谷水系

久谷浄水場 集合原水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	19.2	19.5	25.3	31.5	33.5	34.2	30.1	21.3	24.5	10.5	9.8	13.3	34.2	9.8	22.7
水温	(℃)	17.1	17.4	17.5	19.1	20.5	21.7	21.3	20.4	20.0	18.1	17.2	17.5	21.7	17.1	19.0
残留塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	22	----	----	----	----	----	----	22	22	22
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	20	9.4	9.0	20	9.1	18	7.9	24	21	16	29	31	31	7.9	18
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	63	----	----	66	----	----	71	----	----	73	----	----	73	63	68
蒸発残留物	(mg/L)	140	----	----	148	----	----	117	----	----	155	----	----	155	117	140
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.5	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
pH値		7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9
味		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	10	----	----	18	----	----	18	----	----	15	18	10	15
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	----	----	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度	(mg/L)	49	----	----	50	----	----	53	----	----	54	----	----	54	49	52
総アルカリ度	(mg/L)	52	42	42	58	55	69	60	68	64	57	63	62	69	42	58
電気伝導率	(μS/cm)	230	176	177	247	200	252	205	265	251	225	272	289	289	176	232

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	19.5	25.3	31.5	33.5	34.2	30.1	21.3	24.5	10.5	9.8	13.3	34.2	9.8	22.7
水温 (℃)	16.9	17.3	17.5	19.1	20.7	21.8	21.1	20.4	19.7	18.5	17.2	18.5	21.8	16.9	19.1
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	----	----	1.5	----	----	1.3	----	----	1.2	----	----	1.5	1.1	1.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.09	----	----	0.09	----	----	<0.08	----	----	0.10	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.10	----	----	0.09	----	----	0.10	0.10	0.02	0.08
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	19.5	25.3	31.5	33.5	34.2	30.1	21.3	24.5	10.5	9.8	13.3	34.2	9.8	22.7
水温 (℃)	16.9	17.3	17.5	19.1	20.7	21.8	21.1	20.4	19.7	18.5	17.2	18.5	21.8	16.9	19.1
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	21	----	----	----	----	----	----	21	21	21
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	20	9.8	9.4	21	9.6	18	8.4	24	22	17	29	31	31	8.4	18
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	62	----	----	66	----	----	70	----	----	72	----	----	72	62	68
蒸発残留物 (mg/L)	148	----	----	150	----	----	122	----	----	134	----	----	150	122	139
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.7	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.2	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	3	----	----	3	----	----	3	----	----	4	4	3	3
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	49	----	----	51	----	----	53	----	----	54	----	----	54	49	52
総アルカリ度 (mg/L)	52	42	44	59	57	70	60	67	65	59	63	63	70	42	58
電気伝導率 (μS/cm)	230	176	178	247	201	253	207	266	251	226	271	289	289	176	233

第７章　給水栓

１　給水栓水質検査結果

水系の名称	検査場所
市之井手水系	中央配水区　保免中二丁目　保免中緑地 東部配水区　畑寺一丁目　畑寺公園 道後配水区　御幸一丁目　桜ヶ丘集会所 道後配水区　祝谷六丁目　祝谷北公園 道後配水区　祝谷東町　公園 湯山配水区　湯の山二丁目　湯の山運動公園
高井神田水系	久米配水区　森松町　森松本村公園 南部配水区　古川南三丁目　古川南公園 小野配水区　平井町　平井公園 小野配水区　北梅本町　北梅本小山公園
かきつばた水系	城西配水区　清水町二丁目　清水公園 城西配水区　久万ノ台　久万ノ台緑地 城西配水区　須賀町　西須賀公園 北部配水区　福角町　堀江支所 北部配水区　光洋台　光洋台集会所 三津配水区　辰巳町　たつみ公園 三津配水区　石風呂町　すみれの北公園 三津配水区　泊町　船越緑地公園
垣　生　水　系	西部配水区　西垣生町　垣生支所 西部配水区　南斎院町　軽井沢配水池
北　条　水　系	北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所 浅海配水区　浅海本谷　小竹集会所 才之原配水区　尾儀原　尾儀原公園 立岩配水区　猿川原　立岩公民館 本谷配水区　佐古　佐古集会所
久　谷　水　系	久谷配水区　久谷町　坂本公民館 久谷配水区　窪野町　墓地

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	16.2	24.1	20.0	30.6	31.3	29.5	27.2	16.3	16.9	10.1	14.2	10.2	31.3	10.1	20.6
水温 (℃)	13.5	18.8	21.2	27.5	28.5	27.5	24.0	17.7	13.3	9.4	10.5	10.4	28.5	9.4	18.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.62	----	----	0.61	----	----	0.80	----	----	0.71	----	----	0.80	0.61	0.69
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.28	----	----	0.25	----	----	0.32	----	----	0.36	----	----	0.36	0.25	0.30
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.019	----	----	0.037	----	----	0.018	----	----	0.010	----	0.037	0.010	0.021
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	----	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.025	----	----	0.046	----	----	0.023	----	----	0.018	----	0.046	0.018	0.028
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.010	----	----	0.018	----	----	0.012	----	----	0.005	----	----	0.018	0.005	0.011
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.005	----	----	0.006	----	0.008	0.005	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温	(℃)	16.2	24.1	20.0	30.6	31.3	29.5	27.2	16.3	16.9	10.1	14.2	10.2	31.3	10.1	20.6
水温	(℃)	13.5	18.8	21.2	27.5	28.5	27.5	24.0	17.7	13.3	9.4	10.5	10.4	28.5	9.4	18.5
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.08	----	----	0.04	----	----	0.04	0.08	0.04	0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	7.3	----	----	----	----	----	----	7.3	7.3	7.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.9	6.2	6.2	6.0	5.5	6.2	5.8	6.0	5.8	5.8	6.3	6.2	6.9	5.5	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	49	----	----	47	----	----	55	----	----	56	----	----	56	47	52
蒸発残留物	(mg/L)	79	----	----	87	----	----	93	----	----	102	----	----	102	79	90
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7
pH値		7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	<1	2	<1	1
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	40	----	----	38	----	----	45	----	----	47	----	----	47	38	43
総アルカリ度	(mg/L)	43	----	----	45	----	----	52	----	----	52	----	----	52	43	48
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温	(℃)	13.7	25.6	20.6	31.9	31.1	30.4	30.3	17.1	17.9	9.8	14.7	15.3	31.9	9.8	21.5
水温	(℃)	14.0	18.5	18.6	27.0	29.9	29.5	24.0	16.9	11.7	7.7	10.5	11.0	29.9	7.7	18.3
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.68	----	----	0.60	----	----	0.80	----	----	0.68	----	----	0.80	0.60	0.69
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.24	----	----	0.26	----	----	0.34	----	----	0.42	----	----	0.42	0.24	0.32
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	0.07	0.06	0.09	0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.019	----	----	0.027	----	----	0.011	----	----	0.008	----	0.027	0.008	0.016
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.010	----	----	0.006	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.010	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.023	----	----	0.034	----	----	0.014	----	----	0.015	----	0.034	0.014	0.022
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.010	----	----	0.013	----	----	0.008	----	----	0.003	----	----	0.013	0.003	0.009
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.004	----	----	0.006	----	----	0.003	----	----	0.005	----	0.006	0.003	0.005
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　東部配水区 畑寺一丁目 畑寺公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温	(℃)	13.7	25.6	20.6	31.9	31.1	30.4	30.3	17.1	17.9	9.8	14.7	15.3	31.9	9.8	21.5
水温	(℃)	14.0	18.5	18.6	27.0	29.9	29.5	24.0	16.9	11.7	7.7	10.5	11.0	29.9	7.7	18.3
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.08	----	----	0.08	----	----	0.04	----	----	0.04	0.08	0.04	0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	7.2	----	----	----	----	----	----	7.2	7.2	7.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.9	6.1	6.1	5.9	5.3	5.7	5.6	5.8	5.7	5.8	6.3	6.0	6.9	5.3	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	46	----	----	47	----	----	55	----	----	56	----	----	56	46	51
蒸発残留物	(mg/L)	81	----	----	89	----	----	92	----	----	121	----	----	121	81	96
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.9	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7
pH値		7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	36	----	----	39	----	----	45	----	----	47	----	----	47	36	42
総アルカリ度	(mg/L)	39	----	----	47	----	----	53	----	----	53	----	----	53	39	48
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　道後配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	14.2	22.5	20.8	31.0	30.6	30.5	24.2	14.0	16.4	9.3	13.5	11.5	31.0	9.3	19.9
水温 (℃)	18.5	22.0	23.8	32.0	32.0	32.0	27.4	20.0	15.2	11.1	11.5	13.5	32.0	11.1	21.6
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.68	----	----	0.61	----	----	0.80	----	----	0.70	----	----	0.80	0.61	0.70
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.32	----	----	0.25	----	----	0.32	----	----	0.38	----	----	0.38	0.25	0.32
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.08	0.08	0.09	0.07	0.10	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.021	----	----	0.038	----	----	0.016	----	----	0.009	----	0.038	0.009	0.021
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.002	----	0.002	0.001	0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.028	----	----	0.047	----	----	0.022	----	----	0.016	----	0.047	0.016	0.028
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	----	----	0.019	----	----	0.013	----	----	0.005	----	----	0.019	0.005	0.011
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.005	----	----	0.005	----	0.008	0.005	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　道後配水区 御幸一丁目 桜ケ丘集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	14.2	22.5	20.8	31.0	30.6	30.5	24.2	14.0	16.4	9.3	13.5	11.5	31.0	9.3	19.9
水温 (℃)	18.5	22.0	23.8	32.0	32.0	32.0	27.4	20.0	15.2	11.1	11.5	13.5	32.0	11.1	21.6
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.08	----	----	0.09	----	----	0.04	----	----	0.04	0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	7.5	----	----	----	----	----	----	7.5	7.5	7.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.6	6.0	6.0	5.8	5.4	6.7	5.6	5.5	5.8	5.8	6.5	6.3	6.7	5.4	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	52	----	----	47	----	----	55	----	----	56	----	----	56	47	53
蒸発残留物 (mg/L)	89	----	----	88	----	----	87	----	----	100	----	----	100	87	91
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7
pH値	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.6	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	42	----	----	39	----	----	45	----	----	46	----	----	46	39	43
総アルカリ度 (mg/L)	48	----	----	46	----	----	52	----	----	53	----	----	53	46	50
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	17.3	23.8	21.3	30.5	32.8	31.5	27.1	14.6	16.1	8.9	12.6	10.4	32.8	8.9	20.6
水温 (℃)	15.5	20.3	21.2	27.0	29.1	27.2	25.3	19.4	15.0	11.4	10.2	12.0	29.1	10.2	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.68	----	----	0.61	----	----	0.80	----	----	0.70	----	----	0.80	0.61	0.70
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.32	----	----	0.25	----	----	0.32	----	----	0.37	----	----	0.37	0.25	0.32
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.08	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.021	----	----	0.034	----	----	0.017	----	----	0.011	----	0.034	0.011	0.021
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.026	----	----	0.042	----	----	0.021	----	----	0.019	----	0.042	0.019	0.027
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	----	----	0.020	----	----	0.013	----	----	0.005	----	----	0.020	0.005	0.012
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.007	----	----	0.004	----	----	0.006	----	0.007	0.004	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　道後配水区 祝谷六丁目 祝谷北公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温	(℃)	17.3	23.8	21.3	30.5	32.8	31.5	27.1	14.6	16.1	8.9	12.6	10.4	32.8	8.9	20.6
水温	(℃)	15.5	20.3	21.2	27.0	29.1	27.2	25.3	19.4	15.0	11.4	10.2	12.0	29.1	10.2	19.5
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.08	----	----	0.09	----	----	0.04	----	----	0.04	0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	7.5	----	----	----	----	----	----	7.5	7.5	7.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.5	6.1	6.1	5.9	5.5	6.6	5.6	5.6	5.8	5.8	6.5	6.3	6.6	5.5	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	51	----	----	47	----	----	55	----	----	56	----	----	56	47	52
蒸発残留物	(mg/L)	88	----	----	84	----	----	92	----	----	101	----	----	101	84	91
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7
pH値		7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	42	----	----	39	----	----	45	----	----	45	----	----	45	39	43
総アルカリ度	(mg/L)	48	----	----	45	----	----	52	----	----	53	----	----	53	45	50
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　道後配水区 祝谷東町 公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	15.8	22.2	21.2	29.4	30.1	30.8	26.4	13.7	14.2	9.3	11.6	9.7	30.8	9.3	19.5
水温 (℃)	15.0	19.2	20.8	25.5	28.0	28.5	25.5	20.8	17.1	12.5	12.1	13.6	28.5	12.1	19.9
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.69	----	----	0.62	----	----	0.80	----	----	0.71	----	----	0.80	0.62	0.71
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.32	----	----	0.26	----	----	0.31	----	----	0.36	----	----	0.36	0.26	0.31
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.10	0.14	0.14	0.17	0.23	0.24	0.16	0.12	0.11	<0.06	<0.06	0.09	0.24	<0.06	0.13
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.022	----	----	0.043	----	----	0.020	----	----	0.014	----	0.043	0.014	0.025
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.002	----	0.002	0.001	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.029	----	----	0.053	----	----	0.027	----	----	0.022	----	0.053	0.022	0.033
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	----	----	0.020	----	----	0.014	----	----	0.007	----	----	0.020	0.007	0.012
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.006	----	----	0.006	----	0.008	0.006	0.007
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　道後配水区 祝谷東町 公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	15.8	22.2	21.2	29.4	30.1	30.8	26.4	13.7	14.2	9.3	11.6	9.7	30.8	9.3	19.5
水温 (℃)	15.0	19.2	20.8	25.5	28.0	28.5	25.5	20.8	17.1	12.5	12.1	13.6	28.5	12.1	19.9
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.09	----	----	0.04	----	----	0.05	0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	7.9	----	----	----	----	----	----	7.9	7.9	7.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.6	6.0	6.1	6.1	6.6	7.2	5.9	5.6	6.0	5.9	7.1	6.7	7.2	5.6	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	53	----	----	47	----	----	56	----	----	55	----	----	56	47	53
蒸発残留物 (mg/L)	86	----	----	84	----	----	99	----	----	104	----	----	104	84	93
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.7
pH値	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	44	----	----	39	----	----	46	----	----	46	----	----	46	39	44
総アルカリ度 (mg/L)	49	----	----	45	----	----	52	----	----	54	----	----	54	45	50
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	12.7	21.7	20.4	29.1	29.7	30.7	24.5	11.9	13.2	9.9	10.1	9.5	30.7	9.5	18.6
水温 (℃)	16.0	19.8	22.1	25.0	29.5	29.5	26.1	19.9	15.1	11.2	11.0	13.0	29.5	11.0	19.9
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.69	----	----	0.62	----	----	0.80	----	----	0.71	----	----	0.80	0.62	0.71
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.32	----	----	0.25	----	----	0.31	----	----	0.36	----	----	0.36	0.25	0.31
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.08	0.09	0.12	0.13	0.17	0.12	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.025	----	----	0.038	----	----	0.018	----	----	0.012	----	0.038	0.012	0.023
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	0.005	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	0.005	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.002	----	0.002	0.001	0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.032	----	----	0.047	----	----	0.024	----	----	0.021	----	0.047	0.021	0.031
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.009	----	----	0.021	----	----	0.015	----	----	0.007	----	----	0.021	0.007	0.013
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.005	----	----	0.007	----	0.008	0.005	0.007
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
市之井手水系　　湯山配水区 湯の山二丁目 湯の山運動公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	12.7	21.7	20.4	29.1	29.7	30.7	24.5	11.9	13.2	9.9	10.1	9.5	30.7	9.5	18.6
水温 (℃)	16.0	19.8	22.1	25.0	29.5	29.5	26.1	19.9	15.1	11.2	11.0	13.0	29.5	11.0	19.9
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.09	----	----	0.04	----	----	0.04	0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	7.9	----	----	----	----	----	----	7.9	7.9	7.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.7	6.0	6.2	6.1	6.3	7.2	5.9	5.6	6.0	5.9	7.0	6.7	7.2	5.6	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	53	----	----	47	----	----	55	----	----	56	----	----	56	47	53
蒸発残留物 (mg/L)	91	----	----	88	----	----	100	----	----	97	----	----	100	88	94
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.6
pH値	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	43	----	----	40	----	----	45	----	----	46	----	----	46	40	44
総アルカリ度 (mg/L)	49	----	----	46	----	----	52	----	----	52	----	----	52	46	50
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　久米配水区 森松町 森松本村公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	17.8	25.2	19.9	30.8	31.8	32.6	30.4	15.3	18.1	9.8	13.5	12.9	32.6	9.8	21.5
水温 (℃)	16.5	20.5	21.0	28.0	29.0	30.0	25.5	19.6	15.5	11.5	10.9	12.4	30.0	10.9	20.0
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	----	----	1.4	----	----	1.4	----	----	1.3	----	----	1.4	1.1	1.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.16	0.11	0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.005	0.001	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.010	----	----	0.007	----	----	0.002	----	0.010	0.002	0.006
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	0.001
ブロモホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.003	0.001	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　久米配水区 森松町 森松本村公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温	(℃)	17.8	25.2	19.9	30.8	31.8	32.6	30.4	15.3	18.1	9.8	13.5	12.9	32.6	9.8	21.5
水温	(℃)	16.5	20.5	21.0	28.0	29.0	30.0	25.5	19.6	15.5	11.5	10.9	12.4	30.0	10.9	20.0
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	13	13	13
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	13	11	11	9.9	10	10	11	11	10	11	13	15	15	9.9	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	74	----	----	76	----	----	86	----	----	85	----	----	86	74	80
蒸発残留物	(mg/L)	137	----	----	145	----	----	158	----	----	152	----	----	158	137	148
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値		7.8	8.0	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.6	8.2	7.6	7.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	62	----	----	65	----	----	73	----	----	70	----	----	73	62	68
総アルカリ度	(mg/L)	51	----	----	56	----	----	67	----	----	62	----	----	67	51	59
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　南部配水区 古川南三丁目 古川南公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	16.9	27.3	20.2	30.8	32.0	32.7	30.9	16.7	16.9	10.1	15.1	13.8	32.7	10.1	22.0
水温 (℃)	17.0	20.0	20.5	26.0	26.2	28.5	24.2	19.4	15.6	12.5	12.7	14.1	28.5	12.5	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.98	----	----	0.84	----	----	1.0	----	----	0.93	----	----	1.0	0.84	0.94
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.16	----	----	0.20	----	----	0.27	----	----	0.28	----	----	0.28	0.16	0.23
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.11	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.005	----	----	0.031	----	----	0.009	----	----	0.003	----	0.031	0.003	0.012
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.003	----	0.003	0.002	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.010	----	----	0.040	----	----	0.016	----	----	0.010	----	0.040	0.010	0.019
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.013	----	----	0.008	----	----	0.003	----	----	0.013	<0.002	0.006
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.007	----	----	0.004	----	----	0.003	----	0.007	0.003	0.004
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　南部配水区 古川南三丁目 古川南公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	16.9	27.3	20.2	30.8	32.0	32.7	30.9	16.7	16.9	10.1	15.1	13.8	32.7	10.1	22.0
水温 (℃)	17.0	20.0	20.5	26.0	26.2	28.5	24.2	19.4	15.6	12.5	12.7	14.1	28.5	12.5	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.06	----	----	0.03	----	----	0.02	0.06	0.02	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	8.6	----	----	----	----	----	----	8.6	8.6	8.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	11	9.8	8.7	7.0	6.2	7.1	7.1	8.1	7.0	7.8	9.2	10	11	6.2	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	66	----	----	55	----	----	64	----	----	67	----	----	67	55	63
蒸発残留物 (mg/L)	124	----	----	108	----	----	120	----	----	117	----	----	124	108	117
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	8.1	7.8	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	55	----	----	46	----	----	54	----	----	54	----	----	55	46	52
総アルカリ度 (mg/L)	50	----	----	48	----	----	57	----	----	55	----	----	57	48	53
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　小野配水区 平井町 平井公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温	(℃)	16.6	24.9	21.2	33.1	33.8	32.3	26.3	12.8	13.6	8.9	11.8	10.4	33.8	8.9	20.5
水温	(℃)	16.0	19.5	21.0	24.0	25.5	25.8	24.0	19.9	17.2	14.5	13.6	14.5	25.8	13.6	19.6
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.1	----	----	1.4	----	----	1.4	----	----	1.3	----	----	1.4	1.1	1.3
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.16	0.09	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.001	----	0.003	0.001	0.002
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.002	----	----	0.006	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.006	0.002	0.003
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	(mg/L)	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.002	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　小野配水区 平井町 平井公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	16.6	24.9	21.2	33.1	33.8	32.3	26.3	12.8	13.6	8.9	11.8	10.4	33.8	8.9	20.5
水温 (℃)	16.0	19.5	21.0	24.0	25.5	25.8	24.0	19.9	17.2	14.5	13.6	14.5	25.8	13.6	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	13	13	13
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	12	11	11	10	11	10	11	11	10	11	13	15	15	10	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	72	----	----	73	----	----	83	----	----	84	----	----	84	72	78
蒸発残留物 (mg/L)	138	----	----	141	----	----	158	----	----	156	----	----	158	138	148
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	59	----	----	62	----	----	70	----	----	69	----	----	70	59	65
総アルカリ度 (mg/L)	49	----	----	55	----	----	65	----	----	61	----	----	65	49	58
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	13.1	21.5	22.3	30.8	31.1	31.5	25.8	13.5	13.6	10.0	13.1	9.2	31.5	9.2	19.6
水温 (℃)	16.0	19.5	20.0	24.8	26.3	27.1	24.6	20.4	17.0	13.3	12.4	11.8	27.1	11.8	19.4
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	----	----	1.4	----	----	1.4	----	----	1.3	----	----	1.4	1.1	1.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.10	----	----	0.10	----	----	0.11	----	----	0.11	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.02	----	----	0.02	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.15	0.10	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.009	----	----	0.006	----	----	0.004	----	0.009	0.004	0.006
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	0.001
ブロモホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
高井神田水系　　小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	13.1	21.5	22.3	30.8	31.1	31.5	25.8	13.5	13.6	10.0	13.1	9.2	31.5	9.2	19.6
水温 (℃)	16.0	19.5	20.0	24.8	26.3	27.1	24.6	20.4	17.0	13.3	12.4	11.8	27.1	11.8	19.4
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	13	13	13
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	13	11	11	9.9	10	9.9	11	11	10	11	12	15	15	9.9	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	72	----	----	74	----	----	84	----	----	83	----	----	84	72	78
蒸発残留物 (mg/L)	132	----	----	147	----	----	157	----	----	142	----	----	157	132	145
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	<1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	60	----	----	62	----	----	70	----	----	68	----	----	70	60	65
総アルカリ度 (mg/L)	49	----	----	54	----	----	65	----	----	61	----	----	65	49	57
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　城西配水区 清水町二丁目 清水公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	16.1	22.3	20.4	30.8	31.9	35.5	28.3	14.5	17.5	9.4	14.0	11.2	35.5	9.4	21.0
水温 (℃)	16.2	20.0	21.6	28.0	28.5	28.8	25.7	18.2	13.8	10.3	12.1	13.2	28.8	10.3	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.94	----	----	0.66	----	----	1.1	----	----	1.2	----	----	1.2	0.66	0.98
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.20	----	----	0.24	----	----	0.25	----	----	0.17	----	----	0.25	0.17	0.22
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.012	----	----	0.037	----	----	0.008	----	----	0.006	----	0.037	0.006	0.016
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.004	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.003	----	0.003	0.001	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.019	----	----	0.045	----	----	0.015	----	----	0.015	----	0.045	0.015	0.024
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	----	----	0.017	----	----	0.006	----	----	<0.002	----	----	0.017	<0.002	0.007
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.007	----	----	0.004	----	----	0.005	----	0.007	0.004	0.005
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　城西配水区 清水町二丁目 清水公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	16.1	22.3	20.4	30.8	31.9	35.5	28.3	14.5	17.5	9.4	14.0	11.2	35.5	9.4	21.0
水温 (℃)	16.2	20.0	21.6	28.0	28.5	28.8	25.7	18.2	13.8	10.3	12.1	13.2	28.8	10.3	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.06	----	----	0.08	----	----	0.02	----	----	0.02	0.08	0.02	0.05
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	7.5	----	----	----	----	----	----	7.5	7.5	7.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	11	9.0	7.9	6.3	5.7	6.2	7.9	9.1	10	13	11	13	13	5.7	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	59	----	----	48	----	----	63	----	----	72	----	----	72	48	61
蒸発残留物 (mg/L)	103	----	----	91	----	----	114	----	----	135	----	----	135	91	111
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	0.3	<0.3	0.5	0.4	0.8	<0.3	0.5
pH値	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	48	----	----	40	----	----	52	----	----	59	----	----	59	40	50
総アルカリ度 (mg/L)	46	----	----	47	----	----	55	----	----	56	----	----	56	46	51
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	10.0	25.8	19.8	29.4	31.1	31.5	24.5	14.3	11.2	8.2	9.0	9.8	31.5	8.2	18.7
水温 (℃)	15.5	18.5	20.0	25.4	26.5	27.5	24.2	18.9	14.4	10.7	11.2	12.5	27.5	10.7	18.8
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	----	----	0.68	----	----	1.1	----	----	1.1	----	----	1.1	0.68	0.97
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.21	----	----	0.24	----	----	0.25	----	----	0.21	----	----	0.25	0.21	0.23
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	0.06	0.10	0.08	0.10	0.12	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.016	----	----	0.034	----	----	0.008	----	----	0.006	----	0.034	0.006	0.016
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	----	----	0.002	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.004	----	0.004	0.001	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.025	----	----	0.043	----	----	0.018	----	----	0.016	----	0.043	0.016	0.026
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	----	----	0.017	----	----	0.006	----	----	<0.002	----	----	0.017	<0.002	0.007
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.005	----	----	0.005	----	0.008	0.005	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	0.002	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　城西配水区 久万ノ台 久万ノ台緑地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	10.0	25.8	19.8	29.4	31.1	31.5	24.5	14.3	11.2	8.2	9.0	9.8	31.5	8.2	18.7
水温 (℃)	15.5	18.5	20.0	25.4	26.5	27.5	24.2	18.9	14.4	10.7	11.2	12.5	27.5	10.7	18.8
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.05	----	----	0.08	----	----	0.02	----	----	0.02	0.08	0.02	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	8.5	----	----	----	----	----	----	8.5	8.5	8.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	10	9.1	8.4	6.5	5.9	6.8	8.0	9.2	9.8	12	11	13	13	5.9	9.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	59	----	----	49	----	----	63	----	----	73	----	----	73	49	61
蒸発残留物 (mg/L)	110	----	----	93	----	----	106	----	----	111	----	----	111	93	105
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.9	7.6	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	48	----	----	40	----	----	51	----	----	56	----	----	56	40	49
総アルカリ度 (mg/L)	45	----	----	48	----	----	56	----	----	53	----	----	56	45	51
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　城西配水区 須賀町 西須賀公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	11.5	26.0	19.9	29.2	31.5	30.5	24.9	15.1	10.7	8.4	7.6	8.3	31.5	7.6	18.6
水温 (℃)	14.8	17.1	17.8	22.1	24.0	24.0	23.5	18.2	15.2	14.0	12.5	13.3	24.0	12.5	18.0
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	----	----	0.69	----	----	1.0	----	----	1.1	----	----	1.1	0.69	0.95
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.19	----	----	0.24	----	----	0.26	----	----	0.23	----	----	0.26	0.19	0.23
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.08	0.07	0.11	0.10	0.12	0.14	0.11	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.016	----	----	0.049	----	----	0.009	----	----	0.006	----	0.049	0.006	0.020
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.005	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.004	----	0.004	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.024	----	----	0.060	----	----	0.019	----	----	0.016	----	0.060	0.016	0.030
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	----	----	0.018	----	----	0.007	----	----	<0.002	----	----	0.018	<0.002	0.008
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.009	----	----	0.005	----	----	0.005	----	0.009	0.005	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	0.002	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　城西配水区 須賀町 西須賀公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	11.5	26.0	19.9	29.2	31.5	30.5	24.9	15.1	10.7	8.4	7.6	8.3	31.5	7.6	18.6
水温 (℃)	14.8	17.1	17.8	22.1	24.0	24.0	23.5	18.2	15.2	14.0	12.5	13.3	24.0	12.5	18.0
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.06	----	----	0.08	----	----	0.02	----	----	0.02	0.08	0.02	0.05
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	8.4	----	----	----	----	----	----	8.4	8.4	8.4
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	11	8.8	8.4	6.6	6.5	6.7	7.9	9.1	9.9	12	11	12	12	6.5	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	58	----	----	49	----	----	63	----	----	70	----	----	70	49	60
蒸発残留物 (mg/L)	104	----	----	90	----	----	100	----	----	142	----	----	142	90	109
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.8	0.3	0.5
pH値	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.7	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	48	----	----	41	----	----	50	----	----	56	----	----	56	41	49
総アルカリ度 (mg/L)	45	----	----	48	----	----	56	----	----	55	----	----	56	45	51
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　北部配水区 福角町 堀江支所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	19.1	20.9	19.0	29.3	30.3	31.0	26.0	19.6	18.5	10.2	9.4	13.3	31.0	9.4	20.6
水温 (℃)	14.5	19.0	21.0	27.3	30.5	29.2	23.0	19.5	13.8	12.2	11.3	11.5	30.5	11.3	19.4
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.3	----	----	1.5	----	----	1.4	----	----	1.3	----	----	1.5	1.3	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.13	----	----	0.12	----	----	0.11	----	----	0.13	----	----	0.13	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.06	0.06	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.12	0.06	<0.06	0.09	0.18	0.20	0.22	0.15	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.09
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.003	----	0.004	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.011	----	----	0.008	----	----	0.007	----	0.011	0.005	0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　北部配水区 福角町 堀江支所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	19.1	20.9	19.0	29.3	30.3	31.0	26.0	19.6	18.5	10.2	9.4	13.3	31.0	9.4	20.6
水温	(℃)	14.5	19.0	21.0	27.3	30.5	29.2	23.0	19.5	13.8	12.2	11.3	11.5	30.5	11.3	19.4
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	16	15	14	13	13	12	13	13	14	17	19	20	20	12	15
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	79	----	----	73	----	----	84	----	----	80	----	----	84	73	79
蒸発残留物	(mg/L)	149	----	----	139	----	----	163	----	----	179	----	----	179	139	158
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	7.4	7.5	8.0	7.4	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	2	2	<1	1
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	64	----	----	59	----	----	68	----	----	66	----	----	68	59	64
総アルカリ度	(mg/L)	57	----	----	56	----	----	65	----	----	62	----	----	65	56	60
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　北部配水区 光洋台 光洋台集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	19.6	18.3	18.7	28.4	30.4	29.5	25.3	15.1	14.8	7.9	6.2	13.1	30.4	6.2	18.9
水温 (℃)	16.5	18.8	22.0	27.5	30.1	31.5	26.0	20.6	16.2	12.1	10.5	13.5	31.5	10.5	20.4
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.3	----	----	1.5	1.3	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	----	----	0.11	----	----	0.12	----	----	0.11	----	----	0.12	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.06	0.06	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	<0.06	0.09	0.16	0.18	0.20	0.15	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.08
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	0.004	----	0.005	0.003	0.004
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.014	----	----	0.010	----	----	0.008	----	0.014	0.008	0.010
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.004	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　北部配水区 光洋台 光洋台集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	19.6	18.3	18.7	28.4	30.4	29.5	25.3	15.1	14.8	7.9	6.2	13.1	30.4	6.2	18.9
水温 (℃)	16.5	18.8	22.0	27.5	30.1	31.5	26.0	20.6	16.2	12.1	10.5	13.5	31.5	10.5	20.4
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	15	15	14	13	13	11	12	12	13	16	19	21	21	11	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	76	----	----	73	----	----	82	----	----	79	----	----	82	73	78
蒸発残留物 (mg/L)	149	----	----	142	----	----	149	----	----	157	----	----	157	142	149
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	7.9	7.7	8.3	7.7	8.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	62	----	----	59	----	----	66	----	----	65	----	----	66	59	63
総アルカリ度 (mg/L)	53	----	----	55	----	----	64	----	----	60	----	----	64	53	58
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　三津配水区 辰巳町 たつみ公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	13.8	26.5	24.2	31.6	30.8	31.1	26.8	20.6	13.3	13.3	11.2	11.5	31.6	11.2	21.2
水温 (℃)	14.5	19.5	21.0	27.0	29.0	28.3	25.5	20.2	17.5	10.5	14.0	12.5	29.0	10.5	20.0
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.3	----	----	1.5	1.3	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.09	----	----	0.11	0.09	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.04	----	----	0.03	----	----	0.04	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.18	0.21	0.20	0.15	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.08
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.005	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.001	----	0.003	0.001	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.013	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.013	0.003	0.006
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.003	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.003	<0.001	0.001
ブロモホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　三津配水区 辰巳町 たつみ公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温	(℃)	13.8	26.5	24.2	31.6	30.8	31.1	26.8	20.6	13.3	13.3	11.2	11.5	31.6	11.2	21.2
水温	(℃)	14.5	19.5	21.0	27.0	29.0	28.3	25.5	20.2	17.5	10.5	14.0	12.5	29.0	10.5	20.0
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	15	14	13	12	11	12	12	12	13	16	17	19	19	11	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	73	----	----	69	----	----	78	----	----	80	----	----	80	69	75
蒸発残留物	(mg/L)	142	----	----	135	----	----	140	----	----	144	----	----	144	135	140
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.7	7.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	59	----	----	57	----	----	64	----	----	63	----	----	64	57	61
総アルカリ度	(mg/L)	52	----	----	53	----	----	61	----	----	59	----	----	61	52	56
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　三津配水区 石風呂町 すみれの北公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	14.8	27.1	26.7	31.2	33.2	31.9	29.2	20.4	12.4	13.4	10.3	9.3	33.2	9.3	21.7
水温 (℃)	16.5	20.2	21.2	30.6	29.0	30.2	25.6	19.5	13.8	9.0	13.6	12.0	30.6	9.0	20.1
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.3	----	----	1.5	1.3	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.04	0.04	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.19	0.22	0.21	0.16	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.09
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.005	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.004
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.017	----	----	0.010	----	----	0.005	----	0.017	0.005	0.010
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.004	----	----	0.002	----	----	0.001	----	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　三津配水区 石風呂町 すみれの北公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温	(℃)	14.8	27.1	26.7	31.2	33.2	31.9	29.2	20.4	12.4	13.4	10.3	9.3	33.2	9.3	21.7
水温	(℃)	16.5	20.2	21.2	30.6	29.0	30.2	25.6	19.5	13.8	9.0	13.6	12.0	30.6	9.0	20.1
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	15	14	13	12	12	12	12	12	13	16	17	19	19	12	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	74	----	----	70	----	----	78	----	----	78	----	----	78	70	75
蒸発残留物	(mg/L)	142	----	----	137	----	----	145	----	----	163	----	----	163	137	147
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値		8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	60	----	----	58	----	----	64	----	----	63	----	----	64	58	61
総アルカリ度	(mg/L)	51	----	----	54	----	----	62	----	----	58	----	----	62	51	56
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　三津配水区 泊町 船越緑地公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	12.3	22.2	20.8	29.0	29.3	28.3	29.3	16.8	12.4	11.9	11.3	11.8	29.3	11.3	19.6
水温 (℃)	14.2	20.0	21.0	29.6	30.0	29.8	27.2	17.6	16.8	10.8	11.2	12.5	30.0	10.8	20.1
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.4	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.3	----	----	1.5	1.3	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	----	----	0.11	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.04	0.04	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.07	0.07	0.11	0.19	0.22	0.20	0.20	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	0.10
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.006	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.006	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.006	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.006	0.003	0.005
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.009	----	----	0.020	----	----	0.013	----	----	0.007	----	0.020	0.007	0.012
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.005	0.001	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	0.004	0.003	0.003
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
かきつばた水系　　三津配水区 泊町 船越緑地公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	12.3	22.2	20.8	29.0	29.3	28.3	29.3	16.8	12.4	11.9	11.3	11.8	29.3	11.3	19.6
水温 (℃)	14.2	20.0	21.0	29.6	30.0	29.8	27.2	17.6	16.8	10.8	11.2	12.5	30.0	10.8	20.1
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	15	15	13	12	12	12	12	12	13	16	17	19	19	12	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	74	----	----	71	----	----	78	----	----	79	----	----	79	71	76
蒸発残留物 (mg/L)	142	----	----	144	----	----	150	----	----	143	----	----	150	142	145
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	60	----	----	59	----	----	64	----	----	63	----	----	64	59	62
総アルカリ度 (mg/L)	52	----	----	53	----	----	62	----	----	58	----	----	62	52	56
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　西部配水区 西垣生町 垣生支所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	13.7	24.4	22.8	29.9	30.1	30.5	26.1	16.2	13.8	9.3	11.9	9.9	30.5	9.3	19.9
水温 (℃)	16.3	19.9	21.4	27.5	29.0	29.3	25.9	19.5	15.9	12.5	12.4	12.5	29.3	12.4	20.2
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	----	----	0.72	----	----	1.0	----	----	1.4	----	----	1.4	0.72	1.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.19	----	----	0.20	----	----	0.19	----	----	0.20	----	----	0.20	0.19	0.20
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.05	----	----	0.06	----	----	0.09	----	----	0.07	0.09	0.05	0.07
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.22	0.27	0.14	0.45	0.47	0.52	0.38	0.27	0.18	0.08	0.08	0.21	0.52	0.08	0.27
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.006	----	----	0.017	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	0.017	<0.001	0.007
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.006	----	----	0.005	----	0.008	0.005	0.006
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.021	----	----	0.037	----	----	0.016	----	----	0.010	----	0.037	0.010	0.021
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.004	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.004	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.011	----	----	0.005	----	----	0.002	----	0.011	0.002	0.007
ブロモホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.003	----	0.003	0.001	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　西部配水区 西垣生町 垣生支所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	13.7	24.4	22.8	29.9	30.1	30.5	26.1	16.2	13.8	9.3	11.9	9.9	30.5	9.3	19.9
水温 (℃)	16.3	19.9	21.4	27.5	29.0	29.3	25.9	19.5	15.9	12.5	12.4	12.5	29.3	12.4	20.2
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	14	14	11	13	14	13	13	13	16	17	19	17	19	11	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	63	----	----	64	----	----	74	----	----	82	----	----	82	63	71
蒸発残留物 (mg/L)	125	----	----	128	----	----	130	----	----	169	----	----	169	125	138
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.6	0.6	<0.3	0.4
pH値	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	2	2	2	2
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	51	----	----	52	----	----	59	----	----	65	----	----	65	51	57
総アルカリ度 (mg/L)	51	----	----	57	----	----	62	----	----	63	----	----	63	51	58
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	12.4	25.5	20.8	30.3	31.2	30.2	25.1	15.5	11.5	7.2	10.6	9.6	31.2	7.2	19.2
水温 (℃)	15.5	20.0	20.6	27.3	28.5	29.2	25.1	18.5	15.2	12.2	12.4	12.6	29.2	12.2	19.8
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.3	----	----	0.73	----	----	1.0	----	----	1.3	----	----	1.3	0.73	1.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.19	----	----	0.20	----	----	0.18	----	----	0.20	----	----	0.20	0.18	0.19
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.06	----	----	0.06	----	----	0.09	----	----	0.07	0.09	0.06	0.07
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.18	0.19	0.19	0.34	0.42	0.46	0.33	0.18	0.17	0.11	0.07	0.14	0.46	0.07	0.23
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.007	----	----	0.014	----	----	0.004	----	----	0.001	----	0.014	0.001	0.007
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.007	----	----	0.008	----	----	0.006	----	----	0.005	----	0.008	0.005	0.007
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.023	----	----	0.034	----	----	0.018	----	----	0.012	----	0.034	0.012	0.022
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.004	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.004	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.011	----	----	0.006	----	----	0.003	----	0.011	0.003	0.007
ブロモホルム (mg/L)	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.003	----	0.003	0.001	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　西部配水区 南斎院町 軽井沢配水池

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	12.4	25.5	20.8	30.3	31.2	30.2	25.1	15.5	11.5	7.2	10.6	9.6	31.2	7.2	19.2
水温 (℃)	15.5	20.0	20.6	27.3	28.5	29.2	25.1	18.5	15.2	12.2	12.4	12.6	29.2	12.2	19.8
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	14	14	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	15	13	13	13	13	12	13	13	16	17	19	16	19	12	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	68	----	----	63	----	----	74	----	----	82	----	----	82	63	72
蒸発残留物 (mg/L)	132	----	----	122	----	----	132	----	----	151	----	----	151	122	134
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.3	0.5
pH値	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	54	----	----	51	----	----	59	----	----	65	----	----	65	51	57
総アルカリ度 (mg/L)	53	----	----	55	----	----	62	----	----	64	----	----	64	53	59
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条水系　　北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	20.2	18.0	20.7	29.9	31.9	30.0	26.5	16.9	16.8	9.6	8.2	12.9	31.9	8.2	20.1
水温 (℃)	15.5	18.5	20.5	26.2	30.1	28.5	25.3	20.6	17.5	13.6	12.4	14.0	30.1	12.4	20.2
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.6	----	----	1.9	----	----	1.6	----	----	1.5	----	----	1.9	1.5	1.7
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.34	----	----	0.36	----	----	0.35	----	----	0.36	0.34	0.35
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.15	0.18	0.15	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.003	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.002
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.009	----	----	0.007	----	----	0.003	----	0.009	0.003	0.006
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条水系　　北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	20.2	18.0	20.7	29.9	31.9	30.0	26.5	16.9	16.8	9.6	8.2	12.9	31.9	8.2	20.1
水温	(℃)	15.5	18.5	20.5	26.2	30.1	28.5	25.3	20.6	17.5	13.6	12.4	14.0	30.1	12.4	20.2
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.6	6.4	6.4	6.6	7.0	6.9	6.6	6.6	6.5	6.6	6.8	6.6	7.0	6.4	6.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	66	----	----	67	----	----	73	----	----	69	----	----	73	66	69
蒸発残留物	(mg/L)	121	----	----	120	----	----	127	----	----	122	----	----	127	120	123
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	<0.3	0.3
pH値		7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9	7.6	7.6	8.0	7.6	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	2	2	<1	1
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	50	----	----	52	----	----	56	----	----	52	----	----	56	50	53
総アルカリ度	(mg/L)	56	----	----	58	----	----	64	----	----	60	----	----	64	56	60
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条水系　　浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	21.4	18.2	19.5	26.6	30.0	30.7	26.5	20.5	17.8	8.9	6.8	12.6	30.7	6.8	20.0
水温 (℃)	17.2	19.2	22.9	28.7	31.9	32.5	26.0	20.0	15.4	11.4	10.9	13.5	32.5	10.9	20.8
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.6	----	----	1.8	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.8	1.5	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.35	----	----	0.36	----	----	0.35	----	----	0.36	0.34	0.35
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.15	0.17	0.15	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.008	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.008	0.001	0.004
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.009	----	----	0.017	----	----	0.009	----	----	0.005	----	0.017	0.005	0.010
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条水系　　浅海配水区 浅海本谷 小竹集会所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	21.4	18.2	19.5	26.6	30.0	30.7	26.5	20.5	17.8	8.9	6.8	12.6	30.7	6.8	20.0
水温	(℃)	17.2	19.2	22.9	28.7	31.9	32.5	26.0	20.0	15.4	11.4	10.9	13.5	32.5	10.9	20.8
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.5	6.3	6.3	6.5	6.9	6.8	6.5	6.6	6.4	6.5	6.7	6.5	6.9	6.3	6.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	66	----	----	67	----	----	71	----	----	68	----	----	71	66	68
蒸発残留物	(mg/L)	110	----	----	114	----	----	108	----	----	138	----	----	138	108	118
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
pH値		7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	8.0	7.7	7.9
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	49	----	----	52	----	----	57	----	----	52	----	----	57	49	53
総アルカリ度	(mg/L)	55	----	----	57	----	----	64	----	----	60	----	----	64	55	59
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条水系　　才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	21.3	20.8	18.8	29.7	32.2	32.5	27.3	20.2	22.0	9.3	9.1	12.5	32.5	9.1	21.3
水温 (℃)	14.5	18.5	20.5	25.5	30.0	29.8	24.8	19.0	15.0	9.7	8.9	11.8	30.0	8.9	19.0
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.6	----	----	1.8	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.8	1.5	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.34	----	----	0.36	----	----	0.34	----	----	0.36	0.34	0.35
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.15	0.17	0.15	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.006	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	0.006	<0.001	0.003
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.013	----	----	0.009	----	----	0.004	----	0.013	0.004	0.009
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
北条水系　　才之原配水区 尾儀原 尾儀原公園

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	21.3	20.8	18.8	29.7	32.2	32.5	27.3	20.2	22.0	9.3	9.1	12.5	32.5	9.1	21.3
水温 (℃)	14.5	18.5	20.5	25.5	30.0	29.8	24.8	19.0	15.0	9.7	8.9	11.8	30.0	8.9	19.0
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.5	6.3	6.3	6.5	6.9	6.8	6.5	6.6	6.4	6.5	6.7	6.5	6.9	6.3	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	65	----	----	67	----	----	71	----	----	68	----	----	71	65	68
蒸発残留物 (mg/L)	114	----	----	118	----	----	119	----	----	118	----	----	119	114	117
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3
pH値	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	49	----	----	53	----	----	55	----	----	51	----	----	55	49	52
総アルカリ度 (mg/L)	55	----	----	58	----	----	64	----	----	59	----	----	64	55	59
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条水系　　立岩配水区 猿川原 立岩公民館

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	20.0	19.4	19.5	28.3	30.3	30.9	27.1	16.5	17.2	9.6	7.5	12.4	30.9	7.5	19.9
水温 (℃)	15.5	18.2	21.7	26.4	29.7	30.6	25.5	19.0	16.5	10.2	9.2	11.9	30.6	9.2	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.6	----	----	1.9	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.9	1.5	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.34	----	----	0.36	----	----	0.34	----	----	0.36	0.34	0.35
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.08	0.13	0.19	0.19	0.18	0.14	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.08
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.004	----	----	0.009	----	----	0.005	----	----	0.001	----	0.009	0.001	0.005
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.011	----	----	0.017	----	----	0.012	----	----	0.005	----	0.017	0.005	0.011
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
北条水系　　立岩配水区 猿川原 立岩公民館

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	20.0	19.4	19.5	28.3	30.3	30.9	27.1	16.5	17.2	9.6	7.5	12.4	30.9	7.5	19.9
水温 (℃)	15.5	18.2	21.7	26.4	29.7	30.6	25.5	19.0	16.5	10.2	9.2	11.9	30.6	9.2	19.5
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.5	6.4	6.4	6.7	7.1	6.9	6.7	6.7	6.6	6.6	6.8	6.5	7.1	6.4	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	65	----	----	68	----	----	72	----	----	69	----	----	72	65	69
蒸発残留物 (mg/L)	113	----	----	116	----	----	119	----	----	140	----	----	140	113	122
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
pH値	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	7.8	7.8	8.2	7.8	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	49	----	----	52	----	----	56	----	----	52	----	----	56	49	52
総アルカリ度 (mg/L)	56	----	----	60	----	----	65	----	----	60	----	----	65	56	60
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条水系　　本谷配水区 佐古 佐古集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	22.2	22.4	19.2	32.6	35.5	35.3	28.5	18.3	17.8	11.5	9.9	12.9	35.5	9.9	22.2
水温 (℃)	16.1	19.0	22.5	27.4	30.6	30.4	25.4	20.0	16.5	11.7	10.7	13.6	30.6	10.7	20.3
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.6	----	----	1.8	----	----	1.5	----	----	1.5	----	----	1.8	1.5	1.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.34	----	----	0.36	----	----	0.35	----	----	0.36	0.34	0.35
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.01	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.15	0.17	0.15	0.11	0.08	0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.003
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.012	----	----	0.009	----	----	0.004	----	0.012	0.004	0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
北条水系　　本谷配水区 佐古 佐古集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	22.2	22.4	19.2	32.6	35.5	35.3	28.5	18.3	17.8	11.5	9.9	12.9	35.5	9.9	22.2
水温 (℃)	16.1	19.0	22.5	27.4	30.6	30.4	25.4	20.0	16.5	11.7	10.7	13.6	30.6	10.7	20.3
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	6.6	6.4	6.4	6.6	7.0	6.8	6.5	6.6	6.5	6.6	6.8	6.6	7.0	6.4	6.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	65	----	----	67	----	----	72	----	----	69	----	----	72	65	68
蒸発残留物 (mg/L)	113	----	----	120	----	----	127	----	----	123	----	----	127	113	121
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
pH値	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	7.8	7.8	8.1	7.8	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	49	----	----	52	----	----	56	----	----	52	----	----	56	49	52
総アルカリ度 (mg/L)	55	----	----	58	----	----	64	----	----	61	----	----	64	55	60
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷配水区 久谷町 坂本公民館

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	17.5	23.2	20.5	30.4	31.9	31.9	27.5	14.2	15.6	9.9	12.7	11.0	31.9	9.9	20.5
水温 (℃)	12.5	21.0	19.8	27.8	28.4	27.5	24.5	17.8	14.5	12.9	9.9	9.5	28.4	9.5	18.8
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	----	----	1.5	----	----	1.1	----	----	1.0	----	----	1.5	1.0	1.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.09	----	----	0.10	----	----	0.09	----	----	0.10	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.08	----	----	0.11	----	----	0.04	----	----	0.11	0.11	0.04	0.09
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.003
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.011	----	----	0.007	----	----	0.004	----	0.011	0.004	0.007
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.003	<0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷配水区 久谷町 坂本公民館

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	17.5	23.2	20.5	30.4	31.9	31.9	27.5	14.2	15.6	9.9	12.7	11.0	31.9	9.9	20.5
水温 (℃)	12.5	21.0	19.8	27.8	28.4	27.5	24.5	17.8	14.5	12.9	9.9	9.5	28.4	9.5	18.8
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	21	----	----	----	----	----	----	21	21	21
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	21	20	21	20	19	20	19	21	15	27	23	28	28	15	21
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	62	----	----	64	----	----	71	----	----	76	----	----	76	62	68
蒸発残留物 (mg/L)	132	----	----	150	----	----	155	----	----	173	----	----	173	132	153
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値	7.8	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.8	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	4	4	4	4
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	47	----	----	49	----	----	53	----	----	58	----	----	58	47	52
総アルカリ度 (mg/L)	52	----	----	58	----	----	71	----	----	64	----	----	71	52	61
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷配水区 窪野町 墓地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	15.5	26.5	19.5	30.2	31.4	30.5	27.0	12.2	13.6	8.9	12.3	8.8	31.4	8.8	19.7
水温 (℃)	16.5	18.0	24.5	33.0	33.0	33.0	27.6	18.4	12.5	12.4	9.5	11.5	33.0	9.5	20.8
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.2	----	----	1.5	----	----	1.3	----	----	1.1	----	----	1.5	1.1	1.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	----	----	0.09	----	----	0.09	----	----	0.08	----	----	0.09	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.05	----	----	0.09	----	----	0.09	----	----	0.10	0.10	0.05	0.08
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.06	0.11	0.15	0.16	0.17	0.14	0.11	0.08	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.08
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.010	----	----	0.012	----	----	0.005	----	----	0.004	----	0.012	0.004	0.008
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.025	----	----	0.030	----	----	0.012	----	----	0.009	----	0.030	0.009	0.019
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.008	0.002	0.005
ブロモホルム (mg/L)	----	0.006	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.003	----	0.006	0.003	0.004
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷配水区 窪野町 墓地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温	(℃)	15.5	26.5	19.5	30.2	31.4	30.5	27.0	12.2	13.6	8.9	12.3	8.8	31.4	8.8	19.7
水温	(℃)	16.5	18.0	24.5	33.0	33.0	33.0	27.6	18.4	12.5	12.4	9.5	11.5	33.0	9.5	20.8
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.05	----	----	----	----	----	----	0.05	0.05	0.05
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	20	----	----	----	----	----	----	20	20	20
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	20	19	17	20	21	17	13	23	21	18	28	31	31	13	21
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	68	----	----	65	----	----	72	----	----	76	----	----	76	65	70
蒸発残留物	(mg/L)	140	----	----	141	----	----	144	----	----	133	----	----	144	133	140
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
pH値		8.0	7.6	8.3	7.9	7.8	7.9	7.9	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	8.3	7.6	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	52	----	----	50	----	----	55	----	----	58	----	----	58	50	54
総アルカリ度	(mg/L)	54	----	----	58	----	----	69	----	----	61	----	----	69	54	61
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2　残留塩素毎日検査結果

令和7年度　上水道　給水栓

測定場所		配水区	月間平均値（mg/L）												年間平均
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	保免中三丁目	中央	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	畑寺四丁目	東部	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	御幸一丁目	道後	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
4	吉藤五丁目	道後	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
5	祝谷東町	道後	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6	祝谷二丁目	道後	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7	食場町	湯山	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
8	湯の山四丁目	湯山	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	鷹子町	久米	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10	星岡五丁目	南部	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
11	北梅本町	小野	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
12	北梅本町	小野	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
13	鉄砲町	城西	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
14	西長戸町	城西	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
15	山西町	城西	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
16	堀江町	北部	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
17	光洋台	北部	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
18	高浜町三丁目	三津	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
19	石風呂町	三津	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
20	門田町	三津	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
21	別府町	西部	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
22	南斎院町	西部	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
23	鹿峰	北条	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24	浅海原	浅海	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
25	才之原	才之原	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
26	猿川	立岩	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
27	小川谷	本谷	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
28	中野町	久谷	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
29	浄瑠璃町	久谷	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
30	久谷町	久谷	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
31	窪野町	久谷	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4

3　水質問い合わせ状況

(1) 直結給水栓の問い合わせ件数

内　　容	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
異　臭　味	7	17	10	10	7
赤　　水	5	6	2	6	6
藻・生物	1	1	2	1	1
異　　物	5	6	1	3	3
水　の　色	7	5	2	5	4
そ　の　他	13	9	5	7	6
計	38件	44件	22件	32件	27件

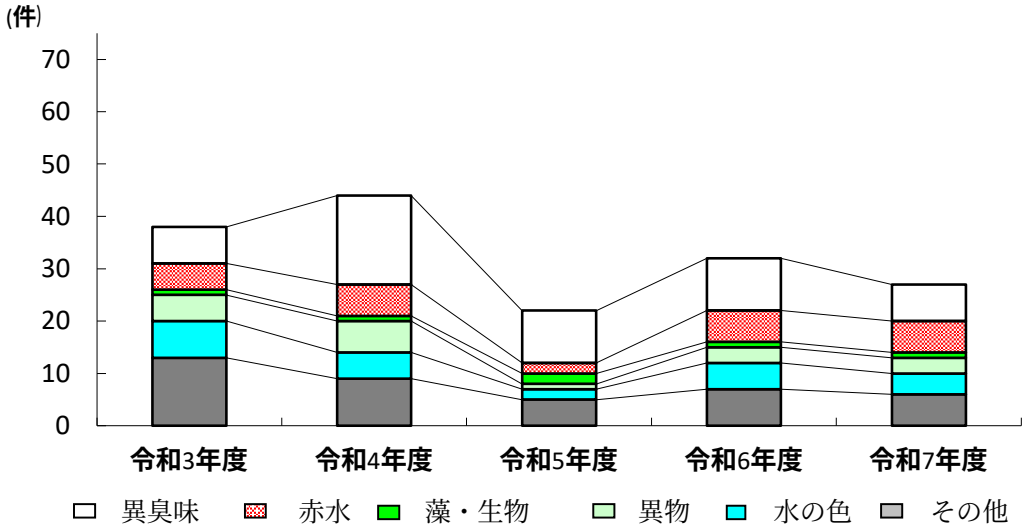

(2) 受水槽以下の問い合わせ件数

内　　容	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
異　臭　味	1	0	2	1	0
赤　　水	1	0	0	0	1
藻・生物	0	0	0	0	1
異　　物	0	1	0	0	0
水　の　色	0	0	0	0	0
そ　の　他	3	3	3	5	4
計	5件	4件	5件	6件	6件

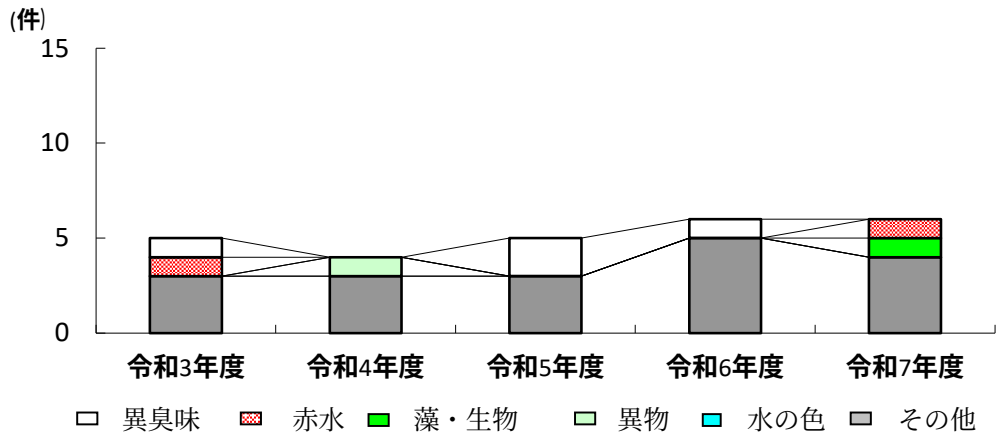

第８章　その他の水質検査

１　水質管理目標設定項目検査結果

水系の名称	検査場所
市之井手水系	市之井手浄水場　原水 市之井手浄水場　浄水 中央配水区　保免中二丁目　保免中緑地
高井神田水系	高井神田浄水場　集合原水 高井神田浄水場　浄水 小野配水区　北梅本町　北梅本小山公園
かきつばた水系	かきつばた浄水場　集合原水 竹原浄水場　浄水 北部配水区　福角町　堀江支所
垣　生　水　系	垣生浄水場　原水 垣生浄水場　浄水 西部配水区　西垣生町　垣生支所
北　条　水　系	北条浄水場　集合原水 北条浄水場　浄水 北条配水区　鴨之池 鴨の池集会所
久　谷　水　系	久谷浄水場　集合原水 久谷浄水場　浄水 久谷配水区　久谷町　坂本公民館

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	10.4	13.4	17.0	23.1	24.8	25.8	21.8	15.5	12.6	7.8	7.2	11.0	25.8	7.2	15.9
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0007	----	----	----	----	----	0.0011	0.0011	0.0007	0.0009
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	56	----	----	47	----	----	57	----	----	54	----	----	57	47	54
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.002	----	----	0.012	----	----	0.002	----	----	0.004	0.012	0.002	0.005
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	100	----	----	80	----	----	99	----	----	102	----	----	102	80	95
濁度 (度)	0.8	1.6	0.7	1.4	1.3	2.7	2.0	1.0	0.5	0.3	0.4	0.9	2.7	0.3	1.1
pH値	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.9	7.7	7.6	7.9	7.7	7.3	7.4	7.9	7.3	7.6
腐食性（ランゲリア指数）	-1.1	----	----	-0.9	----	----	-0.8	----	----	-1.0	----	----	-0.8	-1.1	-1.0
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	3500	----	----	----	----	----	3400	----	3500	3400	3500
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.13	----	----	0.02	----	----	0.03	0.13	0.02	0.05
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
市之井手水系　　市之井手浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	13.6	19.1	23.0	24.0	28.8	29.0	23.7	15.0	16.7	5.2	3.5	11.0	29.0	3.5	17.7
水温 (℃)	12.0	14.1	17.8	23.6	25.3	27.0	22.5	15.3	12.4	8.1	7.2	11.2	27.0	7.2	16.4
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0004	----	----	----	----	----	0.0008	0.0008	0.0004	0.0006
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	0.002	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	0.005	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.003
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	53	----	----	47	----	----	55	----	----	55	----	----	55	47	53
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	102	----	----	79	----	----	87	----	----	98	----	----	102	79	92
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8
腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	----	----	-0.9	----	----	-0.8	----	----	-0.9	----	----	-0.8	-0.9	-0.9
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	15	----	----	----	----	----	1	----	15	1	8
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.11	----	----	0.10	----	----	0.04	----	----	0.05	0.11	0.04	0.08
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
市之井手水系　　中央配水区 保免中二丁目 保免中緑地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	16.2	24.1	20.0	30.6	31.3	29.5	27.2	16.3	16.9	10.1	14.2	10.2	31.3	10.1	20.6
水温 (℃)	13.5	18.8	21.2	27.5	28.5	27.5	24.0	17.7	13.3	9.4	10.5	10.4	28.5	9.4	18.5
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0003	----	----	----	----	----	0.0009	0.0009	0.0003	0.0006
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	0.002	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	0.007	----	----	----	----	----	0.002	----	0.007	0.002	0.005
農薬類	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	49	----	----	47	----	----	55	----	----	56	----	----	56	47	52
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	<1	2	<1	1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	79	----	----	87	----	----	93	----	----	102	----	----	102	79	90
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6
腐食性（ランゲリア指数）	-1.2	----	----	-0.9	----	----	-0.6	----	----	-1.1	----	----	-0.6	-1.2	-1.0
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	10	----	----	----	----	----	23	----	23	10	17
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.08	----	----	0.04	----	----	0.04	0.08	0.04	0.06
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.0	19.8	24.1	30.8	31.7	33.8	26.8	18.1	20.5	8.9	9.2	13.3	33.8	8.9	21.2
水温 (℃)	17.2	17.5	17.5	20.0	21.8	22.4	21.3	19.8	19.3	18.3	17.0	17.0	22.4	17.0	19.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	71	----	----	75	----	----	84	----	----	79	----	----	84	71	77
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	16	----	----	22	----	----	29	----	----	25	29	16	23
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	149	----	----	145	----	----	136	----	----	158	----	----	158	136	147
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
pH値	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7
腐食性（ランゲリア指数）	-1.8	----	----	-1.7	----	----	-1.6	----	----	-1.6	----	----	-1.6	-1.8	-1.7
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	110	----	----	----	----	----	89	----	110	89	100
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
高井神田水系　　高井神田浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.0	19.8	24.1	30.8	31.7	33.8	26.8	18.1	20.5	8.9	9.2	13.3	33.8	8.9	21.2
水温 (℃)	17.8	18.0	18.3	20.7	23.0	22.8	22.0	20.2	19.1	18.0	17.0	17.5	23.0	17.0	19.5
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	71	----	----	73	----	----	83	----	----	80	----	----	83	71	77
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	2	----	----	<1	----	----	<1	----	----	2	2	<1	1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	152	----	----	137	----	----	152	----	----	156	----	----	156	137	149
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.8	7.5	7.7
腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	----	----	-0.7	----	----	-0.4	----	----	-0.5	----	----	-0.4	-0.9	-0.6
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	36	----	----	----	----	----	1	----	36	1	19
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	0.000003	----	----	----	----	----	----	----	0.000003	----	0.000003	0.000003	0.000003

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
高井神田水系　　小野配水区 北梅本町 北梅本小山公園

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温	(℃)	13.1	21.5	22.3	30.8	31.1	31.5	25.8	13.5	13.6	10.0	13.1	9.2	31.5	9.2	19.6
水温	(℃)	16.0	19.5	20.0	24.8	26.3	27.1	24.6	20.4	17.0	13.3	12.4	11.8	27.1	11.8	19.4
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	72	----	----	74	----	----	84	----	----	83	----	----	84	72	78
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	132	----	----	147	----	----	157	----	----	142	----	----	157	132	145
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9
腐食性（ランゲリア指数）		-0.6	----	----	-0.4	----	----	-0.2	----	----	-0.4	----	----	-0.2	-0.6	-0.4
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	1	----	4	1	3
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
かきつばた水系　　かきつばた浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	19.3	25.5	30.9	36.8	33.5	26.9	18.5	22.8	9.2	9.8	12.6	36.8	9.2	22.0
水温 (℃)	17.3	17.6	18.4	20.6	22.0	23.5	22.5	20.7	20.0	18.6	18.0	18.5	23.5	17.3	19.8
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0006	----	----	----	----	----	0.0010	0.0010	0.0006	0.0008
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	72	----	----	68	----	----	76	----	----	75	----	----	76	68	73
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	16	----	----	19	----	----	23	----	----	17	23	16	19
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	148	----	----	135	----	----	126	----	----	147	----	----	148	126	139
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
腐食性（ランゲリア指数）	-1.7	----	----	-1.6	----	----	-1.6	----	----	-1.6	----	----	-1.6	-1.7	-1.6
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	29	----	----	----	----	----	47	----	47	29	38
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
かきつばた水系　　竹原浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.8	19.2	22.3	29.1	35.8	29.8	29.8	19.3	20.8	13.8	11.1	15.2	35.8	11.1	22.2
水温 (℃)	17.7	17.5	18.5	21.0	22.5	23.6	22.3	21.0	20.1	19.0	18.5	13.0	23.6	13.0	19.6
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0007	----	----	----	----	----	0.0006	0.0007	0.0006	0.0007
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	73	----	----	76	----	----	78	----	----	77	----	----	78	73	76
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	----	----	<1	<1	<1	<1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	147	----	----	147	----	----	130	----	----	155	----	----	155	130	145
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.7	7.9
腐食性（ランゲリア指数）	-0.5	----	----	-0.6	----	----	-0.4	----	----	-0.4	----	----	-0.4	-0.6	-0.5
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	67	----	67	4	36
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	0.000004	----	----	----	----	----	----	----	0.000002	----	0.000004	0.000002	0.000003

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
かきつばた水系　　北部配水区 福角町 堀江支所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	19.1	20.9	19.0	29.3	30.3	31.0	26.0	19.6	18.5	10.2	9.4	13.3	31.0	9.4	20.6
水温 (℃)	14.5	19.0	21.0	27.3	30.5	29.2	23.0	19.5	13.8	12.2	11.3	11.5	30.5	11.3	19.4
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0006	----	----	----	----	----	0.0005	0.0006	0.0005	0.0006
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0009	----	----	----	----	----	0.0006	0.0009	0.0006	0.0008
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	79	----	----	73	----	----	84	----	----	80	----	----	84	73	79
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	2	2	<1	1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	149	----	----	139	----	----	163	----	----	179	----	----	179	139	158
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	7.4	7.5	8.0	7.4	7.8
腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	----	----	-0.5	----	----	-0.3	----	----	-0.6	----	----	-0.3	-0.6	-0.5
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	25	----	----	----	----	----	3	----	25	3	14
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温 (℃)	16.5	18.8	20.5	25.6	28.2	27.8	25.1	20.7	17.8	16.0	14.8	15.0	28.2	14.8	20.6
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0011	----	----	----	----	----	0.0010	0.0011	0.0010	0.0011
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	72	----	----	62	----	----	69	----	----	80	----	----	80	62	71
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	6	----	----	8	----	----	7	----	----	6	8	6	7
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	154	----	----	117	----	----	119	----	----	179	----	----	179	117	142
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1
腐食性（ランゲリア指数）	-1.4	----	----	-1.3	----	----	-1.2	----	----	-1.2	----	----	-1.2	-1.4	-1.3
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	100	----	----	----	----	----	8	----	100	8	54
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　垣生浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温 (℃)	14.6	17.7	19.4	24.9	27.5	28.0	24.4	19.4	16.4	13.8	12.5	13.9	28.0	12.5	19.4
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0011	----	----	----	----	----	0.0009	0.0011	0.0009	0.0010
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	0.004	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.004	<0.001	0.002
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	70	----	----	61	----	----	69	----	----	79	----	----	79	61	70
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	2	----	----	2	----	----	2	----	----	2	2	2	2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	146	----	----	116	----	----	126	----	----	167	----	----	167	116	139
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
腐食性（ランゲリア指数）	-0.9	----	----	-0.9	----	----	-0.7	----	----	-0.8	----	----	-0.7	-0.9	-0.8
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	20	----	----	----	----	----	2	----	20	2	11
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	0.000002	----	----	----	----	----	----	----	0.000003	----	0.000003	0.000002	0.000003

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
垣 生 水 系　　西部配水区 西垣生町 垣生支所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.19	R7.9.9	R7.10.15	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.14	R8.2.17	R8.3.10			
気温 (℃)	13.7	24.4	22.8	29.9	30.1	30.5	26.1	16.2	13.8	9.3	11.9	9.9	30.5	9.3	19.9
水温 (℃)	16.3	19.9	21.4	27.5	29.0	29.3	25.9	19.5	15.9	12.5	12.4	12.5	29.3	12.4	20.2
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0011	----	----	----	----	----	0.0012	0.0012	0.0011	0.0012
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0006	----	----	----	----	----	<0.0005	0.0006	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	0.005	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.003
農薬類	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	63	----	----	64	----	----	74	----	----	82	----	----	82	63	71
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	2	2	2	2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	125	----	----	128	----	----	130	----	----	169	----	----	169	125	138
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7
腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	----	----	-0.6	----	----	-0.4	----	----	-0.7	----	----	-0.4	-0.8	-0.6
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	18	----	----	----	----	----	4	----	18	4	11
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
北条水系　　北条浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	18.5	21.7	27.8	32.9	30.6	26.2	19.9	17.3	8.1	8.7	14.5	32.9	8.1	20.5
水温 (℃)	15.6	17.0	18.5	21.4	23.0	27.5	23.5	20.0	19.0	15.5	14.5	14.2	27.5	14.2	19.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.0011	----	----	----	----	----	<0.0005	0.0011	<0.0005	0.0006
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	65	----	----	68	----	----	72	----	----	68	----	----	72	65	68
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.005	0.005	<0.001	0.002
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	15	----	----	21	----	----	23	----	----	19	23	15	20
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	128	----	----	120	----	----	117	----	----	121	----	----	128	117	122
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8
腐食性（ランゲリア指数）	-1.7	----	----	-1.4	----	----	-1.4	----	----	-1.7	----	----	-1.4	-1.7	-1.6
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	200	----	----	----	----	----	62	----	200	62	130
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
北条水系　　北条浄水場 浄水

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温	(℃)	19.2	18.5	21.7	27.8	32.9	30.6	26.2	19.9	17.3	8.1	8.7	14.5	32.9	8.1	20.5
水温	(℃)	15.7	17.3	19.0	22.5	25.2	25.5	24.2	20.4	19.3	16.2	15.0	14.3	25.5	14.3	19.6
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類		----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素	(mg/L)	0.7	0.5	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	66	----	----	68	----	----	73	----	----	69	----	----	73	66	69
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	2	----	----	2	----	----	<1	----	----	2	2	<1	2
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度	(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	(mg/L)	123	----	----	125	----	----	110	----	----	120	----	----	125	110	120
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.5	7.5	7.8	7.5	7.6
腐食性（ランゲリア指数）		-0.9	----	----	-0.8	----	----	-0.6	----	----	-0.8	----	----	-0.6	-0.9	-0.8
従属栄養細菌	(1mL中)	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	0	----	2	0	1
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	----	----	0.000003	----	----	----	----	----	----	----	0.000003	----	0.000003	0.000003	0.000003

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
北条水系　　北条配水区 鴨之池 鴨の池集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	20.2	18.0	20.7	29.9	31.9	30.0	26.5	16.9	16.8	9.6	8.2	12.9	31.9	8.2	20.1
水温 (℃)	15.5	18.5	20.5	26.2	30.1	28.5	25.3	20.6	17.5	13.6	12.4	14.0	30.1	12.4	20.2
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
農薬類	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	66	----	----	67	----	----	73	----	----	69	----	----	73	66	69
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	2	2	<1	1
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	121	----	----	120	----	----	127	----	----	122	----	----	127	120	123
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9	7.6	7.6	8.0	7.6	7.8
腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	----	----	-0.6	----	----	-0.4	----	----	-0.6	----	----	-0.4	-0.7	-0.6
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	3	----	----	----	----	----	0	----	3	0	2
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷浄水場 集合原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	19.5	25.3	31.5	33.5	34.2	30.1	21.3	24.5	10.5	9.8	13.3	34.2	9.8	22.7
水温 (℃)	17.1	17.4	17.5	19.1	20.5	21.7	21.3	20.4	20.0	18.1	17.2	17.5	21.7	17.1	19.0
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	63	----	----	66	----	----	71	----	----	73	----	----	73	63	68
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	10	----	----	18	----	----	18	----	----	15	18	10	15
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
蒸発残留物 (mg/L)	140	----	----	148	----	----	117	----	----	155	----	----	155	117	140
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9
腐食性（ランゲリア指数）	-1.5	----	----	-1.6	----	----	-1.5	----	----	-1.4	----	----	-1.4	-1.6	-1.5
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	64	----	----	----	----	----	19	----	64	19	42
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷浄水場 浄水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.2	19.5	25.3	31.5	33.5	34.2	30.1	21.3	24.5	10.5	9.8	13.3	34.2	9.8	22.7
水温 (℃)	16.9	17.3	17.5	19.1	20.7	21.8	21.1	20.4	19.7	18.5	17.2	18.5	21.8	16.9	19.1
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	62	----	----	66	----	----	70	----	----	72	----	----	72	62	68
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	3	----	----	3	----	----	3	----	----	4	4	3	3
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	148	----	----	150	----	----	122	----	----	134	----	----	150	122	139
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.7	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.2	7.4
腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	----	----	-1.0	----	----	-1.0	----	----	-1.0	----	----	-0.8	-1.0	-1.0
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	0	----	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	0.000002	----	----	----	----	----	----	----	0.000002	----	0.000002	0.000002	0.000002

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（水質管理目標設定項目）

令和 7 年度
久谷水系　　久谷配水区 久谷町 坂本公民館

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9	R7.7.7	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.8	R8.1.13	R8.2.16	R8.3.9			
気温 (℃)	17.5	23.2	20.5	30.4	31.9	31.9	27.5	14.2	15.6	9.9	12.7	11.0	31.9	9.9	20.5
水温 (℃)	12.5	21.0	19.8	27.8	28.4	27.5	24.5	17.8	14.5	12.9	9.9	9.5	28.4	9.5	18.8
アンチモン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ウラン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0001	----	----	----	----	----	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,2－ジクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
トルエン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	<0.01	----	<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
二酸化塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロアセトニトリル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
農薬類	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	62	----	----	64	----	----	71	----	----	76	----	----	76	62	68
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	4	4	4	4
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物 (mg/L)	132	----	----	150	----	----	155	----	----	173	----	----	173	132	153
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
pH値	7.8	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.8	7.3	7.5
腐食性（ランゲリア指数）	-0.8	----	----	-0.8	----	----	-0.8	----	----	-0.8	----	----	-0.8	-0.8	-0.8
従属栄養細菌 (1mL中)	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	4	----	4	4	4
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2　農薬類検査結果

水系の名称	検査場所
市之井手水系	市之井手浄水場　原水 市之井手浄水場　浄水
高井神田水系	高井神田浄水場　集合原水 高井神田浄水場　浄水
かきつばた水系	かきつばた浄水場　集合原水 竹原浄水場　浄水
垣　生　水　系	垣生浄水場　原水 垣生浄水場　浄水
北　条　水　系	北条浄水場　集合原水 北条浄水場　浄水
久　谷　水　系	久谷浄水場　集合原水 久谷浄水場　浄水

「農薬類」は、その地域の農薬の使用状況等に応じて、検査項目を選定します。
本市では対象農薬 115 項目のうち、38 項目を散布時期に合わせて検査しました。

令和7年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和7年7月2日(水)	目標値 (mg/L)	市之井手浄水場		高井神田浄水場		報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水	集合原水	浄水	
	採　水　時　間		10:15	10:15	9:35	9:25	
	気　　温　　(℃)		24.0	24.0	30.8	30.8	
	水　　温　　(℃)		23.1	23.6	20.0	20.7	
	残　留　塩　素　　(mg/L)		----	1.0	----	0.4	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
17	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
18	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
34	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
42	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
45	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
47	ジチオカルバメート系農薬※	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
54	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
55	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
58	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
60	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
61	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
64	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
66	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
73	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
76	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
82	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
84	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
85	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
87	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
88	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
95	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
96	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
100	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
107	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
108	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
113	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
	検出指標値(検出値/目標値)の総和	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

※ジチオカルバメート系農薬のみ8月4日に採水

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和7年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和7年7月2日(水)	目標値 (mg/L)	かきつばた浄水場	竹原浄水場	垣生浄水場		報告下限値 (mg/L)
			集合原水	浄水	原水	浄水	
採水時間			10:45	11:10	11:20	11:20	
気温 (℃)			30.9	29.1	33.2	33.2	
水温 (℃)			20.6	21.0	25.6	24.9	
残留塩素 (mg/L)			----	0.4	----	0.5	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
17	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
18	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
34	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
42	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
45	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
47	ジチオカルバメート系農薬※	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
54	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
55	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
58	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
60	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
61	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
64	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
66	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
73	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
76	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
82	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
84	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
85	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
87	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
88	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
95	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
96	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
100	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
107	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
108	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
113	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
検出指標値(検出値/目標値)の総和		1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

※ジチオカルバメート系農薬のみ8月4日に採水

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和7年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和7年7月2日(水)	目標値 (mg/L)	北条浄水場		久谷浄水場		報告下限値 (mg/L)
			集合原水	浄水	集合原水	浄水	
採　水　時　間			10:00	10:10	9:55	10:05	
気　　温　(℃)			27.8	27.8	31.5	31.5	
水　　温　(℃)			21.4	22.5	19.1	19.1	
残　留　塩　素　(mg/L)			----	0.7	----	0.5	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
17	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
18	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
34	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
42	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
45	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
47	ジチオカルバメート系農薬※	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
54	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
55	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
58	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
60	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
61	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
64	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
66	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
73	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
76	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
82	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
84	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
85	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
87	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
88	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
95	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
96	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
100	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
107	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
108	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
113	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
検出指標値(検出値/目標値)の総和		1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

※ジチオカルバメート系農薬のみ8月4日に採水

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和7年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和8年2月2日(月)	目標値 (mg/L)	市之井手浄水場		高井神田浄水場		報告下限値 (mg/L)
			原水	浄水	集合原水	浄水	
	採　水　時　間		9:00	9:00	9:45	9:50	
	気　　温　　(℃)		3.5	3.5	9.2	9.2	
	水　　温　　(℃)		7.2	7.2	17.0	17.0	
	残　留　塩　素　　(mg/L)		----	0.7	----	0.4	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
17	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
18	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
34	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
42	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
45	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
54	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
55	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
58	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
60	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
61	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
64	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
66	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
73	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
76	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
82	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
84	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
85	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
87	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
88	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
95	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
96	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
100	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
107	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
108	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
113	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
検出指標値(検出値/目標値)の総和		1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和7年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和8年2月2日(月)	目標値 (mg/L)	かきつばた浄水場	竹原浄水場	垣生浄水場		報告下限値 (mg/L)
			集合原水	浄水	原水	浄水	
採	水 時 間		10:55	12:45	11:30	11:30	
気	温 (℃)		9.8	11.1	10.1	10.1	
水	温 (℃)		18.0	18.5	14.8	12.5	
残	留 塩 素 (mg/L)		----	0.5	----	0.5	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
17	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
18	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
34	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
42	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
45	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
54	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
55	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
58	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
60	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
61	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
64	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
66	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
73	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
76	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
82	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
84	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
85	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
87	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
88	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
95	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
96	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
100	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
107	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
108	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
113	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
検出指標値(検出値/目標値)の総和		1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

令和7年度　農 薬 類 検 査 結 果 書 （38項目）

	令和8年2月2日(月)	目標値 (mg/L)	北条浄水場		久谷浄水場		報告下限値 (mg/L)
			集合原水	浄水	集合原水	浄水	
採	水 時 間		10:55	10:55	10:05	10:10	
気	温 (℃)		8.7	8.7	9.8	9.8	
水	温 (℃)		14.5	15.0	17.2	17.2	
残	留 塩 素 (mg/L)		----	0.6	----	0.5	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
6	アシュラム	0.9	N.D	N.D	N.D	N.D	0.009
7	アセフェート	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
8	アトラジン	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
10	アミトラズ	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
11	アラクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
12	イソキサチオン	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
17	イプロベンホス (IBP)	0.09	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0009
18	イミノクタジン	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
34	グリホサート	2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.02
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
42	ジウロン (DCMU)	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
45	ジクワット	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
54	ダイアジノン	0.003	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00003
55	ダイムロン	0.8	N.D	N.D	N.D	N.D	0.008
58	チウラム	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
60	チオファネートメチル	0.3	N.D	N.D	N.D	N.D	0.003
61	チオベンカルブ	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
64	トリクロピル	0.006	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00006
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00005
66	トリシクラゾール	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
73	ピラゾリネート	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
76	ピロキロン	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0001
82	フェントエート (PAP)	0.007	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00007
84	フサライド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
85	ブタクロール	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
87	ブプロフェジン	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
88	フルアジナム	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
95	ブロモブチド	0.1	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001
96	ベノミル	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
100	ベンタゾン	0.2	N.D	N.D	N.D	N.D	0.002
107	メコプロップ (MCPP)	0.05	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0005
108	メソミル	0.03	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0003
110	メチダチオン (DMTP)	0.004	N.D	N.D	N.D	N.D	0.00004
113	メフェナセット	0.02	N.D	N.D	N.D	N.D	0.0002
検出指標値(検出値/目標値)の総和		1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01

(注)　報告下限値未満については、N.Dと表示した。

3　クリプトスポリジウム等検査結果

令和7年度　上水道

検査場所	採水日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
市之井手浄水場　原水	12月1日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
高井神田浄水場　集合原水	12月1日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
かきつばた浄水場　集合原水	12月1日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
垣生浄水場　原水	12月1日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
北条浄水場　集合原水	12月1日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
久谷浄水場　集合原水	12月1日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）

４　放射性物質検査結果

令和7年度　第1回　検査結果　（単位：Bq/kg）

検査場所	採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)
市之井手浄水場　原水	7月2日	不検出 (検出限界値0.36)	不検出 (検出限界値0.46)	不検出 (検出限界値0.35)
高井神田浄水場　集合原水	7月2日	不検出 (検出限界値0.44)	不検出 (検出限界値0.49)	不検出 (検出限界値0.54)
かきつばた浄水場　集合原水	7月2日	不検出 (検出限界値0.43)	不検出 (検出限界値0.44)	不検出 (検出限界値0.50)
垣生浄水場　原水	7月2日	不検出 (検出限界値0.42)	不検出 (検出限界値0.39)	不検出 (検出限界値0.40)
北条浄水場　集合原水	7月2日	不検出 (検出限界値0.42)	不検出 (検出限界値0.30)	不検出 (検出限界値0.57)
久谷浄水場　集合原水	7月2日	不検出 (検出限界値0.40)	不検出 (検出限界値0.35)	不検出 (検出限界値0.44)

令和7年度　第2回　検査結果　（単位：Bq/kg）

検査場所	採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)
市之井手浄水場　原水	12月1日	不検出 (検出限界値0.38)	不検出 (検出限界値0.38)	不検出 (検出限界値0.40)
高井神田浄水場　集合原水	12月1日	不検出 (検出限界値0.44)	不検出 (検出限界値0.41)	不検出 (検出限界値0.40)
かきつばた浄水場　集合原水	12月1日	不検出 (検出限界値0.35)	不検出 (検出限界値0.38)	不検出 (検出限界値0.50)
垣生浄水場　原水	12月1日	不検出 (検出限界値0.34)	不検出 (検出限界値0.39)	不検出 (検出限界値0.38)
北条浄水場　集合原水	12月1日	不検出 (検出限界値0.37)	不検出 (検出限界値0.35)	不検出 (検出限界値0.53)
久谷浄水場　集合原水	12月1日	不検出 (検出限界値0.41)	不検出 (検出限界値0.37)	不検出 (検出限界値0.44)

第３編　簡 易 水 道

第１章　北条地区簡易水道

１　原水水質検査結果

北条地区簡易水道

簡易水道名	水源	浄水方法	検査場所
萩 原 簡 易 水 道	地下水	緩速ろ過 塩素処理	浄水場 原水
立岩米之野簡易水道	表流水	緩速ろ過 塩素処理	浄水場 原水
院 内 簡 易 水 道	表流水	緩速ろ過 塩素処理	浄水場 原水
横 谷 簡 易 水 道	表流水	急速ろ過 塩素処理	浄水場 原水
客　簡　易　水　道	地下水	塩素処理	浄水場 原水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　萩原簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	30.5	35.6	----	----	----	----	----	----	----	35.6	30.5	33.1
水温 (℃)	----	----	----	23.8	22.2	----	----	----	----	----	----	----	23.8	22.2	23.0
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	110	----	----	----	----	----	----	----	----	110	110	110
大腸菌(100mL中)	----	----	----	(＋)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	5.4	----	----	----	----	----	----	----	----	5.4	5.4	5.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.13	----	----	----	----	----	----	----	----	0.13	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　萩原簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	30.5	35.6	----	----	----	----	----	----	----	35.6	30.5	33.1
水温 (℃)	----	----	----	23.8	22.2	----	----	----	----	----	----	----	23.8	22.2	23.0
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	16	----	----	----	----	----	----	----	16	16	16
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----	----	0.001	0.001	0.001
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	6.8	----	----	----	----	----	----	----	----	6.8	6.8	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	76	----	----	----	----	----	----	----	----	76	76	76
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	173	----	----	----	----	----	----	----	----	173	173	173
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	0.5	0.5	0.5
pH値	----	----	----	6.8	----	----	----	----	----	----	----	----	6.8	6.8	6.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	0.9	----	----	----	----	----	----	----	----	0.9	0.9	0.9
濁度 (度)	----	----	----	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	12	----	----	----	----	----	----	----	12	12	12
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	57	----	----	----	----	----	----	----	----	57	57	57
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	52	----	----	----	----	----	----	----	----	52	52	52
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	238	----	----	----	----	----	----	----	----	238	238	238

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　立岩米之野簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	26.7	29.5	----	----	----	----	----	----	----	29.5	26.7	28.1
水温 (℃)	----	----	----	20.6	21.0	----	----	----	----	----	----	----	21.0	20.6	20.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	540	----	----	----	----	----	----	----	----	540	540	540
大腸菌(100mL中)	----	----	----	(＋)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	0.76	----	----	----	----	----	----	----	----	0.76	0.76	0.76
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.32	----	----	----	----	----	----	----	----	0.32	0.32	0.32
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　立岩米之野簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	26.7	29.5	----	----	----	----	----	----	----	29.5	26.7	28.1
水温 (℃)	----	----	----	20.6	21.0	----	----	----	----	----	----	----	21.0	20.6	20.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	5.7	----	----	----	----	----	----	----	5.7	5.7	5.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	3.4	----	----	----	----	----	----	----	----	3.4	3.4	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	33	----	----	----	----	----	----	----	----	33	33	33
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	69	----	----	----	----	----	----	----	----	69	69	69
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	0.9	----	----	----	----	----	----	----	----	0.9	0.9	0.9
pH値	----	----	----	7.6	----	----	----	----	----	----	----	----	7.6	7.6	7.6
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	4.3	----	----	----	----	----	----	----	----	4.3	4.3	4.3
濁度 (度)	----	----	----	0.5	----	----	----	----	----	----	----	----	0.5	0.5	0.5
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	----	----	2	2	2
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	29	----	----	----	----	----	----	----	----	29	29	29
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	31	----	----	----	----	----	----	----	----	31	31	31
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	94	----	----	----	----	----	----	----	----	94	94	94

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　院内簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	28.1	30.3	----	----	----	----	----	----	----	30.3	28.1	29.2
水温 (℃)	----	----	----	15.0	16.5	----	----	----	----	----	----	----	16.5	15.0	15.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0
大腸菌(100mL中)	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.003	----	----	----	----	----	----	----	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	<0.20	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.20	<0.20	<0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.34	----	----	----	----	----	----	----	----	0.34	0.34	0.34
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　院内簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	28.1	30.3	----	----	----	----	----	----	----	30.3	28.1	29.2
水温 (℃)	----	----	----	15.0	16.5	----	----	----	----	----	----	----	16.5	15.0	15.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.88	----	----	----	----	----	----	----	0.88	0.88	0.88
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	7.7	----	----	----	----	----	----	----	7.7	7.7	7.7
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.50	----	----	----	----	----	----	----	0.50	0.50	0.50
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	5.3	----	----	----	----	----	----	----	----	5.3	5.3	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	68	----	----	----	----	----	----	----	----	68	68	68
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	110	----	----	----	----	----	----	----	----	110	110	110
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	0.7	----	----	----	----	----	----	----	----	0.7	0.7	0.7
pH値	----	----	----	7.1	----	----	----	----	----	----	----	----	7.1	7.1	7.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	2.8	----	----	----	----	----	----	----	----	2.8	2.8	2.8
濁度 (度)	----	----	----	0.6	----	----	----	----	----	----	----	----	0.6	0.6	0.6
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	----	11	11	11
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	51	----	----	----	----	----	----	----	----	51	51	51
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	70	----	----	----	----	----	----	----	----	70	70	70
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	170	----	----	----	----	----	----	----	----	170	170	170

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　横谷簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	27.9	31.5	----	----	----	----	----	----	----	31.5	27.9	29.7
水温 (℃)	----	----	----	18.9	20.8	----	----	----	----	----	----	----	20.8	18.9	19.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	2	----	----	----	----	----	----	----	----	2	2	2
大腸菌(100mL中)	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.004	----	----	----	----	----	----	----	0.004	0.004	0.004
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	1.2	----	----	----	----	----	----	----	----	1.2	1.2	1.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.13	----	----	----	----	----	----	----	----	0.13	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　横谷簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	27.9	31.5	----	----	----	----	----	----	----	31.5	27.9	29.7
水温 (℃)	----	----	----	18.9	20.8	----	----	----	----	----	----	----	20.8	18.9	19.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.24	----	----	----	----	----	----	----	0.24	0.24	0.24
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	6.6	----	----	----	----	----	----	----	6.6	6.6	6.6
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.018	----	----	----	----	----	----	----	0.018	0.018	0.018
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	4.3	----	----	----	----	----	----	----	----	4.3	4.3	4.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	51	----	----	----	----	----	----	----	----	51	51	51
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	93	----	----	----	----	----	----	----	----	93	93	93
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	0.7	----	----	----	----	----	----	----	----	0.7	0.7	0.7
pH値	----	----	----	7.1	----	----	----	----	----	----	----	----	7.1	7.1	7.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	土臭×１	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	1.3	----	----	----	----	----	----	----	----	1.3	1.3	1.3
濁度 (度)	----	----	----	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	9	----	----	----	----	----	----	----	9	9	9
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	42	----	----	----	----	----	----	----	----	42	42	42
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	50	----	----	----	----	----	----	----	----	50	50	50
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	139	----	----	----	----	----	----	----	----	139	139	139

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　客簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	29.2	32.7	----	----	----	----	----	----	----	32.7	29.2	31.0
水温 (℃)	----	----	----	20.8	24.8	----	----	----	----	----	----	----	24.8	20.8	22.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	14	----	----	----	----	----	----	----	----	14	14	14
大腸菌(100mL中)	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	2.6	----	----	----	----	----	----	----	----	2.6	2.6	2.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.28	----	----	----	----	----	----	----	----	0.28	0.28	0.28
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　客簡易水道　浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.1	R7.8.5	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	29.2	32.7	----	----	----	----	----	----	----	32.7	29.2	31.0
水温 (℃)	----	----	----	20.8	24.8	----	----	----	----	----	----	----	24.8	20.8	22.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	----	11	11	11
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	4.9	----	----	----	----	----	----	----	----	4.9	4.9	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	82	----	----	----	----	----	----	----	----	82	82	82
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	158	----	----	----	----	----	----	----	----	158	158	158
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	0.7	----	----	----	----	----	----	----	----	0.7	0.7	0.7
pH値	----	----	----	7.3	----	----	----	----	----	----	----	----	7.3	7.3	7.3
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	1.2	----	----	----	----	----	----	----	----	1.2	1.2	1.2
濁度 (度)	----	----	----	<0.1	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	----	----	4	4	4
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	63	----	----	----	----	----	----	----	----	63	63	63
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	74	----	----	----	----	----	----	----	----	74	74	74
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	221	----	----	----	----	----	----	----	----	221	221	221

2　給水栓水質検査結果

北条地区簡易水道

簡易水道名	検査場所
萩　原　簡　易　水　道	萩原　萩原集会所
立岩米之野簡易水道	立岩米之野　米之野集会所
院　内　簡　易　水　道	院内　個人住宅
横　谷　簡　易　水　道	横谷　個人住宅
客　簡　易　水　道	客　客集会所

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　萩原簡易水道 萩原集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	19.6	24.3	20.3	30.4	33.9	30.1	27.7	21.6	19.3	10.8	6.2	14.0	33.9	6.2	21.5
水温 (℃)	15.9	21.0	21.7	26.7	29.8	29.6	27.1	20.0	15.4	9.5	10.4	12.4	29.8	9.5	20.0
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	5.1	----	----	5.3	----	----	5.0	----	----	5.1	----	----	5.3	5.0	5.1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.13	----	----	0.13	----	----	0.14	----	----	0.13	----	----	0.14	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	0.003	----	0.005	0.003	0.004
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.012	----	----	0.008	----	----	0.005	----	0.012	0.005	0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　萩原簡易水道 萩原集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	19.6	24.3	20.3	30.4	33.9	30.1	27.7	21.6	19.3	10.8	6.2	14.0	33.9	6.2	21.5
水温 (℃)	15.9	21.0	21.7	26.7	29.8	29.6	27.1	20.0	15.4	9.5	10.4	12.4	29.8	9.5	20.0
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.07	----	----	----	----	----	----	0.07	0.07	0.07
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	17	----	----	----	----	----	----	17	17	17
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	7.6	6.9	7.1	7.3	7.1	7.3	7.1	7.3	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	6.9	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	78	----	----	75	----	----	79	----	----	79	----	----	79	75	78
蒸発残留物 (mg/L)	180	----	----	160	----	----	157	----	----	190	----	----	190	157	172
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	10	----	----	----	----	----	----	----	10	10	10
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	55	----	----	----	----	----	----	----	----	55	55	55
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	51	----	----	----	----	----	----	----	----	51	51	51
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　立岩米之野簡易水道 米之野集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	19.6	18.3	19.5	27.8	30.3	29.6	24.8	14.1	15.4	7.4	5.1	12.7	30.3	5.1	18.7
水温 (℃)	12.1	16.0	19.5	24.8	27.2	27.5	23.0	16.0	13.8	8.5	6.5	9.5	27.5	6.5	17.0
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.77	----	----	0.80	----	----	0.98	----	----	0.83	----	----	0.98	0.77	0.85
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.32	----	----	0.35	----	----	0.34	----	----	0.35	0.32	0.34
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.09	0.12	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.025	----	----	0.033	----	----	0.016	----	----	0.002	----	0.033	0.002	0.019
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	----	----	0.011	----	----	0.007	----	----	0.004	----	----	0.011	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.030	----	----	0.042	----	----	0.020	----	----	0.003	----	0.042	0.003	0.024
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	0.008	----	----	0.006	----	----	0.003	----	----	0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.007	----	----	0.004	----	----	0.001	----	0.007	0.001	0.004
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　立岩米之野簡易水道 米之野集会所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	19.6	18.3	19.5	27.8	30.3	29.6	24.8	14.1	15.4	7.4	5.1	12.7	30.3	5.1	18.7
水温	(℃)	12.1	16.0	19.5	24.8	27.2	27.5	23.0	16.0	13.8	8.5	6.5	9.5	27.5	6.5	17.0
残留塩素	(mg/L)	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	6.5	----	----	----	----	----	----	6.5	6.5	6.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	4.6	4.2	4.3	4.0	4.3	4.3	4.0	4.0	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.0	4.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	35	----	----	32	----	----	39	----	----	38	----	----	39	32	36
蒸発残留物	(mg/L)	69	----	----	60	----	----	69	----	----	79	----	----	79	60	69
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.6	<0.3	0.4
pH値		7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	----	----	2	2	2
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	27	----	----	----	----	----	----	----	----	27	27	27
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	32	----	----	----	----	----	----	----	----	32	32	32
電気伝導率（μS/cm)		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　院内簡易水道 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	19.0	18.9	18.9	30.5	33.0	30.8	25.4	19.3	13.2	7.4	6.9	13.5	33.0	6.9	19.7
水温 (℃)	16.1	19.9	22.0	29.5	33.2	32.5	25.0	18.5	14.5	10.2	9.2	11.7	33.2	9.2	20.2
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.20	----	----	<0.20	----	----	<0.20	----	----	<0.20	----	----	<0.20	<0.20	<0.20
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.34	----	----	0.35	----	----	0.40	----	----	0.37	----	----	0.40	0.34	0.37
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.07	0.06	0.07	0.14	0.16	0.17	0.19	0.19	0.15	<0.06	0.08	<0.06	0.19	<0.06	0.11
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.015	----	----	0.030	----	----	0.022	----	----	0.006	----	0.030	0.006	0.018
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.005	----	----	0.005	<0.002	0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.002	<0.001	0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.019	----	----	0.041	----	----	0.033	----	----	0.008	----	0.041	0.008	0.025
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	----	----	0.005	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.009	----	----	0.009	----	----	0.002	----	0.009	0.002	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　院内簡易水道 個人住宅

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	19.0	18.9	18.9	30.5	33.0	30.8	25.4	19.3	13.2	7.4	6.9	13.5	33.0	6.9	19.7
水温	(℃)	16.1	19.9	22.0	29.5	33.2	32.5	25.0	18.5	14.5	10.2	9.2	11.7	33.2	9.2	20.2
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	8.7	----	----	----	----	----	----	8.7	8.7	8.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.4	6.1	6.0	6.1	5.9	5.8	5.8	5.7	5.9	6.1	6.4	6.4	6.4	5.7	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	66	----	----	68	----	----	77	----	----	75	----	----	77	66	72
蒸発残留物	(mg/L)	108	----	----	102	----	----	116	----	----	127	----	----	127	102	113
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	----	----	4	4	4
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	52	----	----	----	----	----	----	----	----	52	52	52
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	69	----	----	----	----	----	----	----	----	69	69	69
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　横谷簡易水道 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	19.4	20.1	18.6	32.2	33.1	28.9	24.5	14.1	13.7	7.9	6.2	11.8	33.1	6.2	19.2
水温 (℃)	13.5	18.0	19.5	26.3	30.4	29.4	23.8	18.0	12.6	7.5	6.6	10.6	30.4	6.6	18.0
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.2	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.1	----	----	1.2	----	----	1.4	----	----	1.3	----	----	1.4	1.1	1.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	----	----	0.12	----	----	0.12	----	----	0.10	----	----	0.12	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.15	0.17	0.14	0.15	0.08	0.08	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.09
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.008	----	----	0.010	----	----	0.009	----	----	0.002	----	0.010	0.002	0.007
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.010	----	----	0.015	----	----	0.012	----	----	0.002	----	0.015	0.002	0.010
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	0.002	----	----	0.005	<0.002	0.003
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	0.004	<0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　横谷簡易水道 個人住宅

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	19.4	20.1	18.6	32.2	33.1	28.9	24.5	14.1	13.7	7.9	6.2	11.8	33.1	6.2	19.2
水温	(℃)	13.5	18.0	19.5	26.3	30.4	29.4	23.8	18.0	12.6	7.5	6.6	10.6	30.4	6.6	18.0
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.2	0.5
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.05	----	----	0.01	----	----	0.02	0.05	0.01	0.03
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	7.3	----	----	----	----	----	----	7.3	7.3	7.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	9.0	8.6	8.5	8.2	8.3	8.4	8.1	8.1	8.5	8.6	8.9	9.1	9.1	8.1	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	48	----	----	50	----	----	58	----	----	51	----	----	58	48	52
蒸発残留物	(mg/L)	84	----	----	86	----	----	93	----	----	99	----	----	99	84	91
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.5	<0.3	0.3
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	5	5	5
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	39	----	----	----	----	----	----	----	----	39	39	39
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	43	----	----	----	----	----	----	----	----	43	43	43
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　客簡易水道 客集会所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	18.0	18.5	18.3	29.5	30.3	29.6	23.3	12.8	12.9	6.0	4.5	12.1	30.3	4.5	18.0
水温	(℃)	11.5	15.0	19.5	25.4	27.4	26.5	23.8	16.7	13.0	8.2	6.0	11.0	27.4	6.0	17.0
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	3.8	----	----	3.1	----	----	3.1	----	----	3.5	----	----	3.8	3.1	3.4
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.25	----	----	0.27	----	----	0.29	----	----	0.25	----	----	0.29	0.25	0.27
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.09	0.12	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----	0.002	----	0.003	0.002	0.003
臭素酸	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	----	0.010	----	----	0.013	----	----	0.008	----	----	0.007	----	0.013	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	----	0.004	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----	0.003	----	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	(mg/L)	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
北条地区簡易水道　　客簡易水道 客集会所

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	18.0	18.5	18.3	29.5	30.3	29.6	23.3	12.8	12.9	6.0	4.5	12.1	30.3	4.5	18.0
水温	(℃)	11.5	15.0	19.5	25.4	27.4	26.5	23.8	16.7	13.0	8.2	6.0	11.0	27.4	6.0	17.0
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	13	13	13
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	6.0	5.6	5.2	5.2	5.6	5.6	5.7	5.9	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	5.2	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	97	----	----	87	----	----	98	----	----	98	----	----	98	87	95
蒸発残留物	(mg/L)	167	----	----	152	----	----	163	----	----	172	----	----	172	152	164
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
pH値		7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	11	----	----	----	----	----	----	----	11	11	11
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	64	----	----	----	----	----	----	----	----	64	64	64
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	74	----	----	----	----	----	----	----	----	74	74	74
電気伝導率（μS/cm)		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3　残留塩素毎日検査結果

令和7年度　北条地区簡易水道　給水栓

水道名		測定場所	残留塩素　月間平均値（mg/L）												年間平均
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
北条地区簡易水道	萩原	萩原	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	立岩米之野	立岩米之野	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	院内	院内	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	横谷	横谷	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	客	客	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4

４　クリプトスポリジウム等検査結果

令和7年度　北条地区簡易水道

検査場所	採水日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
客簡易水道　原水	6月2日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
	9月1日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
	12月1日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）
	3月2日	不検出（0個／10L）	不検出（0個／10L）

客簡易水道は、塩素処理のみの浄水方式であるため、国の指針に基づきクリプトスポリジウム等の検査を行いました。

第２章　中島地区簡易水道

１　原水水質検査結果

中島地区簡易水道

給水地区	水源	浄水方法	検査場所
東中島地区	表流水 地下水 海水	緩速ろ過 海水淡水化 窒素除去 塩素処理	大浦浄水場 原水
神浦地区	表流水 地下水	緩速ろ過 活性炭処理 窒素除去 塩素処理	神浦第１水源地 神浦第３水源地
西中島地区	地下水	窒素除去 急速ろ過 塩素処理	西中島浄水場 原水
中島粟井地区	表流水 地下水	緩速ろ過 活性炭処理 塩素処理	粟井浄水場 原水
睦月地区	表流水 地下水	緩速ろ過 塩素処理	睦月浄水場 原水
野忽那地区	地下水	緩速ろ過 塩素処理	野忽那浄水場 原水
津和地地区	表流水 湧水	急速ろ過 活性炭処理 塩素処理	津和地浄水場 原水
二神地区	表流水 海水	急速ろ過 活性炭処理 海水淡水化 塩素処理	二神浄水場 原水
怒和地区	表流水 地下水	急速ろ過 窒素除去 塩素処理	怒和浄水場 原水

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　大浦浄水場 原水（分配槽）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R7.5.26	----	R7.7.15	----	----	R7.10.21	----	R7.12.15	----	----	----			
気温 (℃)	----	21.1	----	30.4	----	----	22.5	----	9.3	----	----	----	30.4	9.3	20.8
水温 (℃)	----	20.2	----	25.0	----	----	22.4	----	15.6	----	----	----	25.0	15.6	20.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	300	----	230	----	----	----	----	39	----	----	----	300	39	190
大腸菌 (100mL中)	----	(-)	----	(-)	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	0.018	----	0.023	----	----	0.022	----	0.020	----	----	----	0.023	0.018	0.021
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	2.1	----	3.0	----	----	3.3	----	2.2	----	----	----	3.3	2.1	2.7
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.34	----	----	----	----	----	----	----	----	0.34	0.34	0.34
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.15	----	----	----	----	----	----	----	----	0.15	0.15	0.15
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　大浦浄水場 原水（分配槽）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R7.5.26	----	R7.7.15	----	----	R7.10.21	----	R7.12.15	----	----	----			
気温 (℃)	----	21.1	----	30.4	----	----	22.5	----	9.3	----	----	----	30.4	9.3	20.8
水温 (℃)	----	20.2	----	25.0	----	----	22.4	----	15.6	----	----	----	25.0	15.6	20.8
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.011	----	----	----	----	----	----	----	----	0.011	0.011	0.011
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.17	----	----	----	----	----	----	----	----	0.17	0.17	0.17
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	0.48	----	6.9	----	----	0.68	----	0.58	----	----	----	6.9	0.48	2.2
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	46	----	----	----	----	----	----	----	----	46	46	46
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	0.15	----	1.3	----	----	0.13	----	0.16	----	----	----	1.3	0.13	0.44
塩化物イオン (mg/L)	----	81.1	----	75.4	----	----	----	----	82.7	----	----	----	82.7	75.4	79.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	135	----	----	----	----	----	----	----	----	135	135	135
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	372	----	----	----	----	----	----	----	----	372	372	372
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	1.1	----	1.6	----	----	----	----	1.2	----	----	----	1.6	1.1	1.3
pH値	----	7.2	----	7.2	----	----	----	----	7.2	----	----	----	7.2	7.2	7.2
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	異常なし	----	異常なし	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	6	----	63	----	----	----	----	8	----	----	----	63	6	26
濁度 (度)	----	2.4	----	25	----	----	----	----	2.8	----	----	----	25	2.4	10
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　神浦第１水源地（池）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R7.5.26	----	R7.7.15	----	----	R7.10.21	----	R7.12.15	----	----	----			
気温 (℃)	----	18.1	----	27.5	----	----	19.0	----	8.0	----	----	----	27.5	8.0	18.2
水温 (℃)	----	18.5	----	26.5	----	----	21.0	----	8.5	----	----	----	26.5	8.5	18.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	420	----	1800	----	----	8700	----	460	----	----	----	8700	420	2800
大腸菌 (100mL中)	----	(+)	----	(-)	----	----	(+)	----	(+)	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	<0.0003	----	<0.0003	----	----	<0.0003	----	<0.0003	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	<0.00005	----	<0.00005	----	----	<0.00005	----	<0.00005	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	<0.001	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	<0.001	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	----	----	----	0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	0.001	----	0.002	----	----	0.002	----	0.003	----	----	----	0.003	0.001	0.002
六価クロム化合物 (mg/L)	----	<0.002	----	<0.002	----	----	<0.002	----	<0.002	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	0.028	----	<0.004	----	----	<0.004	----	0.040	----	----	----	0.040	<0.004	0.017
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	<0.001	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	1.8	----	<0.02	----	----	0.04	----	0.88	----	----	----	1.8	<0.02	0.68
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	0.29	----	0.31	----	----	0.31	----	0.32	----	----	----	0.32	0.29	0.31
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	0.04	----	0.04	----	----	0.06	----	0.04	----	----	----	0.06	0.04	0.05
四塩化炭素 (mg/L)	----	<0.0002	----	<0.0002	----	----	<0.0002	----	<0.0002	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	<0.005	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	<0.002	----	<0.002	----	----	<0.002	----	<0.002	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	<0.001	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	<0.0003	----	<0.0003	----	----	<0.0003	----	<0.0003	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	<0.001	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	<0.001	----	<0.001	----	----	<0.001	----	<0.001	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　神浦第１水源地（池）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R7.5.26	----	R7.7.15	----	----	R7.10.21	----	R7.12.15	----	----	----			
気温 (℃)	----	18.1	----	27.5	----	----	19.0	----	8.0	----	----	----	27.5	8.0	18.2
水温 (℃)	----	18.5	----	26.5	----	----	21.0	----	8.5	----	----	----	26.5	8.5	18.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	<0.005	----	0.006	----	----	0.009	----	<0.005	----	----	----	0.009	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	0.11	----	0.10	----	----	0.02	----	0.24	----	----	----	0.24	0.02	0.12
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	0.16	----	0.17	----	----	0.21	----	2.1	----	----	----	2.1	0.16	0.66
銅及びその化合物 (mg/L)	----	<0.01	----	<0.01	----	----	<0.01	----	<0.01	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	14	----	14	----	----	13	----	13	----	----	----	14	13	14
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	0.024	----	0.041	----	----	0.25	----	0.14	----	----	----	0.25	0.024	0.11
塩化物イオン (mg/L)	----	10.0	----	9.9	----	----	10.3	----	10.7	----	----	----	10.7	9.9	10.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	80.4	----	68.9	----	----	88.2	----	93.6	----	----	----	93.6	68.9	82.8
蒸発残留物 (mg/L)	----	171	----	152	----	----	148	----	176	----	----	----	176	148	162
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	<0.02	----	<0.02	----	----	<0.02	----	<0.02	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	0.000002	----	0.000002	----	----	0.000001	----	0.000002	----	----	----	0.000002	0.000001	0.000002
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	0.000002	----	0.000002	----	----	0.000003	----	<0.000001	----	----	----	0.000003	<0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	<0.005	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	<0.0005	----	<0.0005	----	----	<0.0005	----	<0.0005	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	5.5	----	7.7	----	----	5.4	----	5.5	----	----	----	7.7	5.4	6.0
pH値	----	9.3	----	9.8	----	----	7.3	----	7.5	----	----	----	9.8	7.3	8.5
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	異常なし	----	異常なし	----	----	異常なし	----	異常なし	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	15	----	24	----	----	16	----	22	----	----	----	24	15	19
濁度 (度)	----	8.0	----	12	----	----	7.2	----	19	----	----	----	19	7.2	12
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　神浦第３水源地（深井戸）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R7.5.26	----	R7.7.15	----	----	R7.10.21	----	R7.12.15	----	----	----			
気温 (℃)	----	18.5	----	27.3	----	----	19.0	----	11.9	----	----	----	27.3	11.9	19.2
水温 (℃)	----	17.3	----	20.0	----	----	18.2	----	17.5	----	----	----	20.0	17.3	18.3
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	46	----	----	----	----	----	----	----	----	46	46	46
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	0.005	0.005	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	1.2	----	----	----	----	----	----	----	----	1.2	1.2	1.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	1.2	----	1.1	----	----	1.0	----	1.1	----	----	----	1.2	1.0	1.1
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.08	----	----	----	----	----	----	----	----	0.08	0.08	0.08
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　神浦第３水源地（深井戸）

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	R7.5.26	----	R7.7.15	----	----	R7.10.21	----	R7.12.15	----	----	----			
気温 (℃)	----	18.5	----	27.3	----	----	19.0	----	11.9	----	----	----	27.3	11.9	19.2
水温 (℃)	----	17.3	----	20.0	----	----	18.2	----	17.5	----	----	----	20.0	17.3	18.3
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.018	----	----	----	----	----	----	----	----	0.018	0.018	0.018
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.26	----	----	----	----	----	----	----	----	0.26	0.26	0.26
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	0.11	----	0.86	----	----	2.4	----	0.20	----	----	----	2.4	0.11	0.89
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	39	----	----	----	----	----	----	----	----	39	39	39
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	0.59	----	0.79	----	----	1.5	----	0.52	----	----	----	1.5	0.52	0.85
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	20.4	----	----	----	----	----	----	----	----	20.4	20.4	20.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	----	137	----	----	----	----	----	----	----	----	137	137	137
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	318	----	----	----	----	----	----	----	----	318	318	318
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	0.8	----	----	----	----	----	----	----	----	0.8	0.8	0.8
pH値	----	----	----	7.0	----	----	----	----	----	----	----	----	7.0	7.0	7.0
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	8	----	----	----	----	----	----	----	----	8	8	8
濁度 (度)	----	----	----	5.3	----	----	----	----	----	----	----	----	5.3	5.3	5.3
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　西中島浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.16	----	----	----	----	----	R8.1.20	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	32.8	----	----	----	----	----	13.2	----	----	32.8	13.2	23.0
水温 (℃)	----	----	----	27.7	----	----	----	----	----	13.5	----	----	27.7	13.5	20.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	220	----	----	----	----	----	----	----	----	220	220	220
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	0.005	----	----	----	----	----	<0.004	----	----	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	4.4	----	----	----	----	----	3.1	----	----	4.4	3.1	3.8
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.59	----	----	----	----	----	0.50	----	----	0.59	0.50	0.55
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.06	----	----	----	----	----	----	----	----	0.06	0.06	0.06
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　西中島浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.16	----	----	----	----	----	R8.1.20	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	32.8	----	----	----	----	----	13.2	----	----	32.8	13.2	23.0
水温 (℃)	----	----	----	27.7	----	----	----	----	----	13.5	----	----	27.7	13.5	20.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.22	----	----	----	----	----	----	----	----	0.22	0.22	0.22
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.21	----	----	----	----	----	----	----	----	0.21	0.21	0.21
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	29	----	----	----	----	----	----	----	----	29	29	29
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.044	----	----	----	----	----	----	----	----	0.044	0.044	0.044
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	18.2	----	----	----	----	----	----	----	----	18.2	18.2	18.2
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	107	----	----	----	----	----	----	----	----	107	107	107
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	253	----	----	----	----	----	----	----	----	253	253	253
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	0.6	----	----	----	----	----	----	----	----	0.6	0.6	0.6
pH値	----	----	----	7.1	----	----	----	----	----	----	----	----	7.1	7.1	7.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	6	----	----	----	----	----	----	----	----	6	6	6
濁度 (度)	----	----	----	1.0	----	----	----	----	----	----	----	----	1.0	1.0	1.0
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率（μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　粟井浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.15	----	R7.9.18	----	----	----	R8.1.20	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	29.9	----	28.8	----	----	----	11.2	----	----	29.9	11.2	23.3
水温 (℃)	----	----	----	25.0	----	25.5	----	----	----	13.2	----	----	25.5	13.2	21.2
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	500	----	----	----	----	----	----	----	----	500	500	500
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	(+)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	<0.004	----	<0.004	----	----	----	<0.004	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	1.5	----	2.1	----	----	----	1.8	----	----	2.1	1.5	1.8
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.22	----	----	----	----	----	----	----	----	0.22	0.22	0.22
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　粟井浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	R7.7.15	----	R7.9.18	----	----	----	R8.1.20	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	29.9	----	28.8	----	----	----	11.2	----	----	29.9	11.2	23.3
水温 (℃)	----	----	----	25.0	----	25.5	----	----	----	13.2	----	----	25.5	13.2	21.2
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.006	----	----	----	----	----	----	----	----	0.006	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.12	----	----	----	----	----	----	----	----	0.12	0.12	0.12
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.14	----	0.29	----	----	----	0.05	----	----	0.29	0.05	0.16
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	15	----	----	----	----	----	----	----	----	15	15	15
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	0.080	----	0.12	----	----	----	0.011	----	----	0.12	0.011	0.070
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	14.1	----	----	----	----	----	----	----	----	14.1	14.1	14.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	77.9	----	----	----	----	----	----	----	----	77.9	77.9	77.9
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	166	----	----	----	----	----	----	----	----	166	166	166
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	0.000002	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000002	0.000002	0.000002
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	0.000001	----	----	----	----	----	----	----	----	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	2.3	----	----	----	----	----	----	----	----	2.3	2.3	2.3
pH値	----	----	----	6.5	----	----	----	----	----	----	----	----	6.5	6.5	6.5
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	6	----	----	----	----	----	----	----	----	6	6	6
濁度 (度)	----	----	----	1.9	----	----	----	----	----	----	----	----	1.9	1.9	1.9
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　睦月浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	----	----	R7.11.26	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	19.0	----	----	----	----	19.0	19.0	19.0
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	16.9	----	----	----	----	16.9	16.9	16.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	5	----	----	----	----	5	5	5
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.006	----	----	----	----	0.006	0.006	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	5.3	----	----	----	----	5.3	5.3	5.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.17	----	----	----	----	0.17	0.17	0.17
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　睦月浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	----	----	R7.11.26	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	19.0	----	----	----	----	19.0	19.0	19.0
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	16.9	----	----	----	----	16.9	16.9	16.9
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.03	----	----	----	----	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	25	----	----	----	----	25	25	25
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	22.5	----	----	----	----	22.5	22.5	22.5
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	176	----	----	----	----	176	176	176
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	312	----	----	----	----	312	312	312
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	0.3	----	----	----	----	0.3	0.3	0.3
pH値	----	----	----	----	----	----	----	7.2	----	----	----	----	7.2	7.2	7.2
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	<1	<1	<1
濁度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	<0.1	----	----	----	----	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　野忽那浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R7.8.26	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	31.0	----	----	----	----	----	----	----	31.0	31.0	31.0
水温 (℃)	----	----	----	----	21.2	----	----	----	----	----	----	----	21.2	21.2	21.2
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	140	----	----	----	----	----	----	----	140	140	140
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	0.71	----	----	----	----	----	----	----	0.71	0.71	0.71
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.40	----	----	----	----	----	----	----	0.40	0.40	0.40
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.03	----	----	----	----	----	----	----	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　野忽那浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	R7.8.26	----	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	31.0	----	----	----	----	----	----	----	31.0	31.0	31.0
水温 (℃)	----	----	----	----	21.2	----	----	----	----	----	----	----	21.2	21.2	21.2
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.006	----	----	----	----	----	----	----	0.006	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.04	----	----	----	----	----	----	----	0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.81	----	----	----	----	----	----	----	0.81	0.81	0.81
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	32	----	----	----	----	----	----	----	32	32	32
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	0.11	----	----	----	----	----	----	----	0.11	0.11	0.11
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	32.6	----	----	----	----	----	----	----	32.6	32.6	32.6
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	79.0	----	----	----	----	----	----	----	79.0	79.0	79.0
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	220	----	----	----	----	----	----	----	220	220	220
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	1.4	----	----	----	----	----	----	----	1.4	1.4	1.4
pH値	----	----	----	----	6.4	----	----	----	----	----	----	----	6.4	6.4	6.4
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	13	----	----	----	----	----	----	----	13	13	13
濁度 (度)	----	----	----	----	4.0	----	----	----	----	----	----	----	4.0	4.0	4.0
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　津和地浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	R7.6.23	----	----	R7.9.17	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	26.3	----	----	30.2	----	----	----	----	----	----	30.2	26.3	28.3
水温 (℃)	----	----	20.2	----	----	24.5	----	----	----	----	----	----	24.5	20.2	22.4
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	51	----	----	----	----	----	----	51	51	51
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	<0.004	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	2.3	----	----	2.9	----	----	----	----	----	----	2.9	2.3	2.6
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.27	----	----	----	----	----	----	0.27	0.27	0.27
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.06	----	----	----	----	----	----	0.06	0.06	0.06
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　津和地浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	R7.6.23	----	----	R7.9.17	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	26.3	----	----	30.2	----	----	----	----	----	----	30.2	26.3	28.3
水温 (℃)	----	----	20.2	----	----	24.5	----	----	----	----	----	----	24.5	20.2	22.4
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.12	----	----	----	----	----	----	0.12	0.12	0.12
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.03	----	----	----	----	----	----	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	19	----	----	----	----	----	----	19	19	19
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	18.4	----	----	----	----	----	----	18.4	18.4	18.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	----	----	108	----	----	96.6	----	----	----	----	----	----	108	96.6	102
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	192	----	----	----	----	----	----	192	192	192
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	1.5	----	----	----	----	----	----	1.5	1.5	1.5
pH値	----	----	----	----	----	8.0	----	----	----	----	----	----	8.0	8.0	8.0
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	3	----	----	----	----	----	----	3	3	3
濁度 (度)	----	----	----	----	----	0.5	----	----	----	----	----	----	0.5	0.5	0.5
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　二神浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	R7.6.23	----	----	R7.9.16	----	----	R7.12.16	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	26.1	----	----	29.5	----	----	11.3	----	----	----	29.5	11.3	22.3
水温 (℃)	----	----	24.5	----	----	28.0	----	----	10.5	----	----	----	28.0	10.5	21.0
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	2100	----	----	2800	----	----	610	----	----	----	2800	610	1800
大腸菌 (100mL中)	----	----	(+)	----	----	(+)	----	----	(+)	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	<0.004	----	----	0.008	----	----	0.008	----	----	----	0.008	<0.004	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	0.20	----	----	0.11	----	----	0.68	----	----	----	0.68	0.11	0.33
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.20	----	----	----	----	----	----	0.20	0.20	0.20
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	1.8	----	----	----	----	----	----	1.8	1.8	1.8
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　二神浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	R7.6.23	----	----	R7.9.16	----	----	R7.12.16	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	26.1	----	----	29.5	----	----	11.3	----	----	----	29.5	11.3	22.3
水温 (℃)	----	----	24.5	----	----	28.0	----	----	10.5	----	----	----	28.0	10.5	21.0
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.008	----	----	----	----	----	----	0.008	0.008	0.008
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.13	----	----	0.06	----	----	0.11	----	----	----	0.13	0.06	0.10
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	20	----	----	----	----	----	----	20	20	20
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.031	----	----	0.077	----	----	0.032	----	----	----	0.077	0.031	0.047
塩化物イオン (mg/L)	----	----	18.9	----	----	21.2	----	----	26.2	----	----	----	26.2	18.9	22.1
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	95.6	----	----	----	----	----	----	95.6	95.6	95.6
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	180	----	----	----	----	----	----	180	180	180
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	0.000006	----	----	----	----	----	----	0.000006	0.000006	0.000006
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	3.7	----	----	4.3	----	----	4.1	----	----	----	4.3	3.7	4.0
pH値	----	----	7.5	----	----	7.8	----	----	7.6	----	----	----	7.8	7.5	7.6
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	異常なし	----	----	異常なし	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	13	----	----	12	----	----	9	----	----	----	13	9	11
濁度 (度)	----	----	2.5	----	----	2.9	----	----	2.1	----	----	----	2.9	2.1	2.5
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　怒和浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	R7.9.16	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	33.1	----	----	----	----	----	----	33.1	33.1	33.1
水温 (℃)	----	----	----	----	----	28.5	----	----	----	----	----	----	28.5	28.5	28.5
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	250	----	----	----	----	----	----	250	250	250
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	(-)	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.004	----	----	----	----	----	----	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	8.0	----	----	----	----	----	----	8.0	8.0	8.0
フッ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.31	----	----	----	----	----	----	0.31	0.31	0.31
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.09	----	----	----	----	----	----	0.09	0.09	0.09
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
クロロホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭素酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総トリハロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
トリクロロ酢酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ブロモホルム (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　怒和浄水場 原水

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	----	----	----	----	----	R7.9.16	----	----	----	----	----	----			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	33.1	----	----	----	----	----	----	33.1	33.1	33.1
水温 (℃)	----	----	----	----	----	28.5	----	----	----	----	----	----	28.5	28.5	28.5
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.010	----	----	----	----	----	----	0.010	0.010	0.010
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.19	----	----	----	----	----	----	0.19	0.19	0.19
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.03	----	----	----	----	----	----	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	22	----	----	----	----	----	----	22	22	22
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.006	----	----	----	----	----	----	0.006	0.006	0.006
塩化物イオン (mg/L)	----	----	----	----	----	14.8	----	----	----	----	----	----	14.8	14.8	14.8
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) (mg/L)	----	----	----	----	----	113	----	----	----	----	----	----	113	113	113
蒸発残留物 (mg/L)	----	----	----	----	----	242	----	----	----	----	----	----	242	242	242
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	0.8	----	----	----	----	----	----	0.8	0.8	0.8
pH値	----	----	----	----	----	6.7	----	----	----	----	----	----	6.7	6.7	6.7
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	異常なし	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	----	2	2	2
濁度 (度)	----	----	----	----	----	<0.1	----	----	----	----	----	----	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2　給水栓水質検査結果

中島地区簡易水道

給水地区	検査場所
東　中　島　地　区	小浜　墓地
神　　浦　　地　　区	神浦　クロッケー場
西　中　島　地　区	宇和間　墓地
中　島　粟　井　地　区	中島粟井　粟井集会所
睦　　月　　地　　区	睦月　中島公民館睦月分館
野　忽　那　地　区	野忽那　個人住宅
津　和　地　地　区	津和地　個人住宅
二　　神　　地　　区	二神　個人住宅
怒　　和　　地　　区	元怒和　個人住宅

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　東中島地区 小浜 墓地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	14.0	19.5	18.0	29.0	33.5	30.5	24.0	16.0	14.5	8.0	6.0	12.0	33.5	6.0	18.8
水温 (℃)	15.5	19.0	21.0	26.0	30.5	32.0	25.5	20.0	16.0	12.0	10.0	13.0	32.0	10.0	20.0
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌(100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2.1	1.9	2.0	2.7	2.9	2.4	2.4	2.4	2.2	2.3	2.0	1.9	2.9	1.9	2.3
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.26	0.26	0.27	0.26	0.27	0.24	0.27	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.24	0.26
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21	0.26	0.30	0.31	0.28	0.26	0.25	0.26	0.31	0.20	0.25
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.17	0.16	0.19	0.23	0.08	0.09	<0.06	<0.06	0.23	<0.06	0.09
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.023	----	----	0.037	----	----	0.025	----	----	0.020	----	0.037	0.020	0.026
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.063	----	----	0.095	----	----	0.071	----	----	0.053	----	0.095	0.053	0.071
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.009	----	----	0.005	----	----	0.004	----	0.009	0.004	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	0.035	----	----	0.048	----	----	0.041	----	----	0.029	----	0.048	0.029	0.038
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　東中島地区 小浜 墓地

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	14.0	19.5	18.0	29.0	33.5	30.5	24.0	16.0	14.5	8.0	6.0	12.0	33.5	6.0	18.8
水温	(℃)	15.5	19.0	21.0	26.0	30.5	32.0	25.5	20.0	16.0	12.0	10.0	13.0	32.0	10.0	20.0
残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	52	----	----	50	----	----	53	----	----	49	53	49	51
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	75	76	75	77	72	74	77	83	81	77	81	80	83	72	77
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	131	----	----	129	----	----	124	----	----	129	----	----	131	124	128
蒸発残留物	(mg/L)	333	----	----	330	----	----	307	----	----	322	----	----	333	307	323
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
pH値		7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	0.6	<0.5	0.5	<0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	----	----	4	4	4
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	87	----	----	----	----	----	----	----	----	87	87	87
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	73	----	----	----	----	----	----	----	----	73	73	73
電気伝導率	(μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　神浦地区 神浦クロッケー場

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	14.0	22.0	18.0	28.5	31.0	30.0	24.5	17.0	17.0	8.5	7.0	12.5	31.0	7.0	19.2
水温 (℃)	15.5	18.5	21.5	27.5	31.5	31.5	25.0	17.5	16.0	10.0	9.5	12.5	31.5	9.5	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.64	0.46	0.24	<0.20	0.33	0.81	0.64	0.60	1.4	0.65	1.2	0.73	1.4	<0.20	0.64
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.67	0.56	0.57	0.46	0.57	0.58	0.62	0.59	0.57	0.60	0.54	0.61	0.67	0.46	0.58
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.07	----	----	0.06	----	----	0.05	----	----	0.02	0.07	0.02	0.05
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	0.24	0.26	0.29	0.29	0.10	0.19	0.07	0.29	<0.06	0.13
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.006	----	----	0.006	----	----	0.009	----	0.009	0.002	0.006
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.007	----	----	0.005	----	----	0.009	----	----	0.003	----	0.009	0.003	0.006
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.017	----	----	0.018	----	----	0.026	----	----	0.017	----	0.026	0.017	0.020
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.006	----	----	0.008	----	----	0.004	----	0.008	0.004	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.001	----	----	0.003	----	----	0.001	----	0.003	0.001	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　神浦地区 神浦クロッケー場

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	14.0	22.0	18.0	28.5	31.0	30.0	24.5	17.0	17.0	8.5	7.0	12.5	31.0	7.0	19.2
水温 (℃)	15.5	18.5	21.5	27.5	31.5	31.5	25.0	17.5	16.0	10.0	9.5	12.5	31.5	9.5	19.7
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	0.03	0.03	<0.01	0.02
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	26	----	----	24	----	----	23	----	----	23	26	23	24
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.003	0.003	<0.001	0.001
塩化物イオン (mg/L)	48	38	39	35	16	16	16	29	16	18	19	48	48	16	28
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	114	----	----	92	----	----	104	----	----	112	----	----	114	92	106
蒸発残留物 (mg/L)	236	----	----	179	----	----	201	----	----	220	----	----	236	179	209
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.6	0.7	0.6	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	1.2	1.1	1.6	1.1	1.6	0.6	0.9
pH値	7.6	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.3	7.6	7.2	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.3	0.8	1.3	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	<0.1	0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	----	----	4	4	4
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	67	----	----	----	----	----	----	----	----	67	67	67
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	62	----	----	----	----	----	----	----	----	62	62	62
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　西中島地区 宇和間　墓地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	15.0	18.0	18.0	29.0	31.0	30.0	24.5	17.0	17.0	9.5	7.0	12.0	31.0	7.0	19.0
水温 (℃)	15.5	20.0	22.0	30.5	35.0	35.0	26.0	19.5	16.0	10.5	10.0	12.5	35.0	10.0	21.0
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.001	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	7.1	7.1	5.7	8.5	5.1	3.3	4.5	3.4	3.2	3.3	3.2	3.6	8.5	3.2	4.8
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.47	0.48	0.51	0.44	0.42	0.42	0.44	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.51	0.42	0.44
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.06	----	----	0.06	----	----	0.06	----	----	0.06	0.06	0.06	0.06
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.005	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	0.005	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.010	----	----	0.022	----	----	0.013	----	----	0.005	----	0.022	0.005	0.013
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.022	----	----	0.053	----	----	0.027	----	----	0.010	----	0.053	0.010	0.028
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.013	----	----	0.006	----	----	0.002	----	0.013	0.002	0.007
ブロモホルム (mg/L)	----	0.005	----	----	0.013	----	----	0.006	----	----	0.003	----	0.013	0.003	0.007
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　西中島地区 宇和間　墓地

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	15.0	18.0	18.0	29.0	31.0	30.0	24.5	17.0	17.0	9.5	7.0	12.0	31.0	7.0	19.0
水温 (℃)	15.5	20.0	22.0	30.5	35.0	35.0	26.0	19.5	16.0	10.5	10.0	12.5	35.0	10.0	21.0
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.03	----	----	0.01	----	----	<0.01	0.03	<0.01	0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	34	----	----	28	----	----	24	----	----	26	34	24	28
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	18	17	30	19	49	49	41	42	48	45	48	42	49	17	37
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	112	----	----	124	----	----	110	----	----	111	----	----	124	110	114
蒸発残留物 (mg/L)	248	----	----	276	----	----	236	----	----	252	----	----	276	236	253
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
pH値	7.7	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.9	7.6	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	----	----	<1	<1	<1
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	88	----	----	----	----	----	----	----	----	88	88	88
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	57	----	----	----	----	----	----	----	----	57	57	57
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　中島粟井地区 粟井集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	15.5	19.0	19.0	28.0	30.0	30.0	25.0	17.5	16.5	10.5	7.5	12.5	30.0	7.5	19.3
水温 (℃)	14.5	18.5	21.0	27.0	30.5	30.5	25.0	19.5	16.0	10.5	9.5	12.5	30.5	9.5	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.2	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2.0	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	2.0	1.3	1.7
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.17	0.17	0.14	0.15	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.19	0.14	0.17
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.04	----	----	0.03	----	----	0.04	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.10	0.10	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.009	----	----	0.004	----	----	0.003	----	0.009	0.002	0.005
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.005	----	----	0.002	----	----	0.005	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.009	----	----	0.007	----	----	0.007	----	----	0.009	----	0.009	0.007	0.008
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.019	----	----	0.027	----	----	0.019	----	----	0.020	----	0.027	0.019	0.021
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.002	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.006	----	----	0.010	----	----	0.007	----	----	0.006	----	0.010	0.006	0.007
ブロモホルム (mg/L)	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	0.002	----	0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　中島粟井地区 粟井集会所

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	15.5	19.0	19.0	28.0	30.0	30.0	25.0	17.5	16.5	10.5	7.5	12.5	30.0	7.5	19.3
水温 (℃)	14.5	18.5	21.0	27.0	30.5	30.5	25.0	19.5	16.0	10.5	9.5	12.5	30.5	9.5	19.6
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.2	0.4
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.02	----	----	----	----	----	----	0.02	0.02	0.02
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	14	----	----	15	----	----	14	----	----	16	16	14	15
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	16	17	16	16	16	15	15	15	16	17	18	20	20	15	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	87	----	----	81	----	----	88	----	----	87	----	----	88	81	86
蒸発残留物 (mg/L)	175	----	----	155	----	----	162	----	----	161	----	----	175	155	163
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.7	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.2	0.7	1.0
pH値	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.6	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	0.5	0.8	0.8	0.6	0.7	<0.5	0.6	0.6	0.7	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	18	----	----	----	----	----	----	----	18	18	18
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	76	----	----	----	----	----	----	----	----	76	76	76
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	45	----	----	----	----	----	----	----	----	45	45	45
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　睦月地区 中島公民館睦月分館

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
一般細菌 (1mL中)	0	2	2	0	0	12	2	0	1	11	0	0	12	0	3
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	4.6	4.7	4.8	4.9	4.8	5.0	5.0	4.9	5.0	5.2	5.1	4.9	5.2	4.6	4.9
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.16	0.16	0.15	0.15	0.17	0.14	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.14	0.16
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.007	----	----	0.006	----	----	0.002	----	0.007	0.002	0.005
臭素酸 (mg/L)	----	----	0.002	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.009	----	----	0.016	----	----	0.015	----	----	0.004	----	0.016	0.004	0.011
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.002	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----	<0.001	----	0.004	<0.001	0.002
ブロモホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.005	----	----	0.002	----	0.005	0.002	0.004
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　睦月地区 中島公民館睦月分館

月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日		R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温	(℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温	(℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	0.06	----	----	----	----	----	----	0.06	0.06	0.06
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	0.05	0.05	<0.01	0.02
銅及びその化合物	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	----	----	27	----	----	26	----	----	24	----	----	24	27	24	25
マンガン及びその化合物	(mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	0.003	0.003	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	22	21	23	22	23	22	23	23	23	24	24	23	24	21	23
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	177	----	----	178	----	----	176	----	----	180	----	----	180	176	178
蒸発残留物	(mg/L)	305	----	----	312	----	----	302	----	----	311	----	----	312	302	308
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	(mg/L)	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.8	0.3	0.8	<0.3	<0.3
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.4	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度	(度)	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	1.9	<0.5	<0.5
濁度	(度)	0.7	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.7	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.7	<0.1	0.2
有機物等（KMn04消費量）	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸	(mg/L)	----	----	----	----	3	----	----	----	----	----	----	----	3	3	3
アンモニア態窒素	(mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度	(mg/L)	----	----	----	154	----	----	----	----	----	----	----	----	154	154	154
総アルカリ度	(mg/L)	----	----	----	112	----	----	----	----	----	----	----	----	112	112	112
電気伝導率（μS/cm)		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　野忽那地区 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.5	0.1	0.3	0.8	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.1	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	18	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	2
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.57	1.8	0.41	3.1	0.53	0.83	0.65	0.64	0.62	0.65	0.61	0.59	3.1	0.41	0.92
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.37	0.30	0.31	0.25	0.34	0.30	0.36	0.36	0.36	0.34	0.36	0.37	0.37	0.25	0.34
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.03	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.07	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.006	----	----	0.018	----	----	0.007	----	----	0.002	----	0.018	0.002	0.008
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.002	----	----	0.005	----	----	0.002	----	----	0.005	<0.002	0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.018	----	----	0.019	----	----	0.018	----	----	0.014	----	0.019	0.014	0.017
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.042	----	----	0.060	----	----	0.044	----	----	0.026	----	0.060	0.026	0.043
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.015	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.015	<0.002	0.004
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.014	----	----	0.020	----	----	0.015	----	----	0.006	----	0.020	0.006	0.014
ブロモホルム (mg/L)	----	0.004	----	----	0.003	----	----	0.004	----	----	0.004	----	0.004	0.003	0.004
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　野忽那地区 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.3	0.5	0.1	0.3	0.8	0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.1	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	31	----	----	31	----	----	31	----	----	31	31	31	31
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	31	27	31	24	32	30	32	32	31	32	33	32	33	24	31
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	84	----	----	82	----	----	87	----	----	81	----	----	87	81	84
蒸発残留物 (mg/L)	208	----	----	185	----	----	213	----	----	231	----	----	231	185	209
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	1.1	1.3	2.9	1.7	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.1	1.5	1.0	2.9	1.0	1.4
pH値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	0.8	0.6	2.6	1.2	0.6	0.8	<0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.5	2.6	<0.5	0.8
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	7	----	----	----	----	----	----	----	7	7	7
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	56	----	----	----	----	----	----	----	----	56	56	56
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	51	----	----	----	----	----	----	----	----	51	51	51
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　津和地地区 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2.3	1.8	2.2	2.3	2.8	2.9	2.5	2.3	2.1	2.0	1.8	1.7	2.9	1.7	2.2
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.26	0.30	0.27	0.27	0.24	0.22	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.30	0.30	0.22	0.26
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	----	----	0.02	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.024	----	----	0.030	----	----	0.032	----	----	0.022	----	0.032	0.022	0.027
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.003	----	----	<0.002	----	----	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.004	----	----	0.007	----	----	0.005	----	----	0.005	----	0.007	0.004	0.005
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.037	----	----	0.053	----	----	0.053	----	----	0.036	----	0.053	0.036	0.045
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	----	----	<0.002	----	----	0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.009	----	----	0.015	----	----	0.016	----	----	0.009	----	0.016	0.009	0.012
ブロモホルム (mg/L)	----	<0.001	----	----	0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　津和地地区 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.04	----	----	0.05	----	----	0.05	----	----	0.04	0.05	0.04	0.05
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	23	----	----	21	----	----	21	----	----	23	23	21	22
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	23	24	23	23	22	21	22	22	22	23	24	22	24	21	23
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	113	114	115	116	107	96	100	99	99	102	111	126	126	96	108
蒸発残留物 (mg/L)	204	----	----	204	----	----	179	----	----	201	----	----	204	179	197
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	0.8	1.1	0.7	0.9
pH値	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	4	----	----	----	----	----	----	----	4	4	4
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	90	----	----	----	----	----	----	----	----	90	90	90
総アルカリ度 (mg/L)	91	89	95	92	81	77	79	84	84	87	92	105	105	77	88
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　二神地区 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3
一般細菌 (1mL中)	0	2	0	14	0	6	0	0	0	0	0	0	14	0	2
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.45	0.73	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.24	0.38	0.33	0.31	0.28	0.73	<0.20	0.23
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.15	0.19	0.14	0.14	0.10	0.09	0.14	0.15	0.11	0.10	0.11	0.12	0.19	0.09	0.13
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.01	0.02	0.03	0.06	0.91	0.90	0.35	0.01	0.35	0.63	0.35	0.43	0.91	<0.01	0.34
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	0.09	<0.06	0.16	0.57	0.18	0.21	0.18	0.28	0.20	0.11	0.09	0.08	0.57	<0.06	0.18
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	<0.001	----	----	0.009	----	----	0.003	----	0.009	<0.001	0.004
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.015	----	----	0.008	----	----	0.009	----	----	0.008	----	0.015	0.008	0.010
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.030	----	----	0.087	----	----	0.031	----	----	0.046	----	0.087	0.030	0.049
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	0.004	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	0.004	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.008	----	----	0.001	----	----	0.011	----	----	0.003	----	0.011	0.001	0.006
ブロモホルム (mg/L)	----	0.004	----	----	0.078	----	----	0.002	----	----	0.032	----	0.078	0.002	0.029
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　二神地区 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	0.01	----	----	----	----	----	----	0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.01	----	----	0.02	----	----	<0.01	----	----	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	23	----	----	130	----	----	66	----	----	110	130	23	82
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	29	26	28	26	200	120	84	31	110	140	140	180	200	26	93
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	121	----	----	83	----	----	103	----	----	118	----	----	121	83	106
蒸発残留物 (mg/L)	204	----	----	162	----	----	260	----	----	368	----	----	368	162	249
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	0.8	1.0	1.1	1.2	0.6	0.7	0.9	1.3	1.0	0.9	1.9	1.3	1.9	0.6	1.1
pH値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMn04消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	2	----	----	----	----	----	----	----	2	2	2
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	55	----	----	----	----	----	----	----	----	55	55	55
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	54	----	----	----	----	----	----	----	----	54	54	54
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表　（1／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　怒和地区 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
一般細菌 (1mL中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (100mL中)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	----	----	----
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0003	----	----	----	----	----	----	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	<0.00005	----	----	----	----	----	----	----	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	3.9	3.6	3.5	3.7	3.6	3.7	3.7	3.9	4.2	3.9	3.8	3.6	4.2	3.5	3.8
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.17	0.17	0.15	0.17	0.17	0.16	0.17	0.18	0.20	0.18	0.20	0.19	0.20	0.15	0.18
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	----	----	0.03	----	----	0.03	----	----	0.04	----	----	0.03	0.04	0.03	0.03
四塩化炭素 (mg/L)	----	----	----	----	<0.0002	----	----	----	----	----	----	----	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.002	----	----	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン (mg/L)	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.10	0.16	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	----	0.003	----	----	0.005	----	----	0.004	----	----	0.004	----	0.005	0.003	0.004
ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	----	0.007	----	----	0.007	----	----	0.007	----	----	0.006	----	0.007	0.006	0.007
臭素酸 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	----	0.020	----	----	0.022	----	----	0.021	----	----	0.017	----	0.022	0.017	0.020
トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	----	----	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	----	0.005	----	----	0.006	----	----	0.005	----	----	0.004	----	0.006	0.004	0.005
ブロモホルム (mg/L)	----	0.005	----	----	0.004	----	----	0.005	----	----	0.003	----	0.005	0.003	0.004
ホルムアルデヒド (mg/L)	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	----	<0.005	----	<0.005	<0.005	<0.005

水質検査年間統計表　（2／2）

令和 7 年度
中島地区簡易水道　　怒和地区 個人住宅

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3			
気温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
水温 (℃)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
残留塩素 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	----	----	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.01	----	----	----	----	----	----	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	----	----	18	----	----	18	----	----	19	----	----	18	19	18	18
マンガン及びその化合物 (mg/L)	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	8.5	8.2	7.8	8.8	8.7	8.2	8.4	9.1	9.3	8.9	8.8	8.1	9.3	7.8	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	32	----	----	31	----	----	31	----	----	36	----	----	36	31	33
蒸発残留物 (mg/L)	114	----	----	113	----	----	114	----	----	122	----	----	122	113	116
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	----	<0.02	----	----	----	----	----	----	----	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	----	----	----	<0.005	----	----	----	----	----	----	----	----	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	----	----	----	----	----	<0.0005	----	----	----	----	----	----	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC) (mg/L)	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.6	<0.3	0.3
pH値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	----	----	----
色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等（KMnO4消費量） (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
溶存酸素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	----	----	3	----	----	----	----	----	----	----	3	3	3
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
カルシウム硬度 (mg/L)	----	----	----	23	----	----	----	----	----	----	----	----	23	23	23
総アルカリ度 (mg/L)	----	----	----	39	----	----	----	----	----	----	----	----	39	39	39
電気伝導率 (μS/cm)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3　残留塩素毎日検査結果

令和7年度　中島地区簡易水道　給水栓

水道名		測定場所	残留塩素　月間平均値（mg/L）												年間平均
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
中島地区簡易水道	東中島(大浦・小浜)	小浜	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	東中島(長師・宮野)	長師	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3
	神浦	神浦	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4
	西中島	宇和間	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
		畑里	0.5	0.4	0.2	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
	中島粟井	中島粟井	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	睦月	睦月	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	野忽那	野忽那	0.4	0.5	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
	津和地	津和地	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
	二神	二神	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3
	怒和	元怒和	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		上怒和	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3

第４編　工業用水道

工業用水道水質検査結果

水　源	検査場所
重信川伏流水	垣生φ９００
地　下　水	かきつばたφ７００
地　下　水	かきつばたφ６００

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度
工業用水　　φ９００

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温 (℃)	16.5	18.8	20.5	25.6	28.2	27.8	25.1	20.7	17.8	16.0	14.8	15.0	28.2	14.8	20.6
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.023	0.015	<0.001	0.023	<0.001	0.003
塩化物イオン (mg/L)	15	11	11	11	11	11	9.8	11	14	20	18	13	20	9.8	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	72	61	63	62	63	68	69	74	79	80	79	69	80	61	70
蒸発残留物 (mg/L)	154	125	117	117	118	147	119	157	150	179	154	114	179	114	138
有機物(TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	6	----	----	8	----	----	7	----	----	6	8	6	7
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	55	51	50	52	55	59	58	60	62	68	64	54	68	50	57
電気伝導率 (μS/cm)	228	195	201	197	201	217	210	223	244	269	255	219	269	195	222
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度
工業用水　　φ７００

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	17.8	24.3	26.2	33.2	33.8	35.8	28.9	19.5	20.8	8.8	10.1	13.3	35.8	8.8	22.7
水温 (℃)	16.7	17.1	18.0	20.1	22.5	23.0	22.8	21.2	20.4	18.5	13.0	17.6	23.0	13.0	19.2
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.013	0.010	0.018	0.018	<0.001	0.003
塩化物イオン (mg/L)	15	14	13	11	12	11	12	12	12	13	15	17	17	11	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	77	74	71	68	74	74	75	77	78	82	85	80	85	68	76
蒸発残留物 (mg/L)	155	154	135	133	140	161	140	169	162	159	165	157	169	133	153
有機物(TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	18	----	----	22	----	----	26	----	----	19	26	18	21
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	54	53	51	53	58	60	60	63	62	68	72	75	75	51	61
電気伝導率 (μS/cm)	238	233	224	214	231	233	231	239	243	270	275	284	284	214	243
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

水 質 検 査 年 間 統 計 表

令和 7 年度
工業用水　　φ６００

月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高	最低	平均
採水年月日	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.2	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6	R7.11.5	R7.12.1	R8.1.7	R8.2.2	R8.3.2			
気温 (℃)	19.3	20.1	21.9	30.4	34.3	30.9	29.2	19.5	19.8	14.5	14.1	15.3	34.3	14.1	22.4
水温 (℃)	16.2	17.6	18.5	21.2	23.5	24.4	23.2	21.4	20.3	17.5	17.0	11.5	24.4	11.5	19.4
残留塩素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
一般細菌 (1mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
大腸菌 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
フッ素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
鉄及びその化合物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.006	<0.001	0.001	<0.001	0.018	0.002	0.005	0.018	<0.001	0.003
塩化物イオン (mg/L)	15	14	12	11	11	11	11	12	12	16	13	14	16	11	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	77	74	70	66	73	73	75	76	78	83	92	82	92	66	77
蒸発残留物 (mg/L)	151	157	134	129	139	153	134	165	152	181	161	153	181	129	151
有機物(TOC) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
pH値	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
味	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
臭気	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
色度 (度)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
遊離炭酸 (mg/L)	----	----	16	----	----	18	----	----	20	----	----	20	20	16	19
アンモニア態窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総アルカリ度 (mg/L)	55	55	54	53	58	61	60	64	61	69	70	62	70	53	60
電気伝導率 (μS/cm)	238	233	222	212	226	228	225	236	244	263	267	254	267	212	237
大腸菌群 (100mL中)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
DO (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
BOD (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
浮遊物質 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総窒素 (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
総リン (mg/L)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
紫外線吸光度	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

令和７年度

水 質 年 報

編集・発行
松山市公営企業局　上下水道部
浄水管理センター　水質検査担当

〒791－0101
愛媛県松山市溝辺町６５番地
電話 (089) 977－0510
FAX (089) 977－1599
E-mail kg-jousui@city.matsuyama.ehime.jp